





Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne.
Kluczowe zmiany w procesie przyłączeniowym.
Wpływ nowych przepisów na Wytwórców OZE,
magazyny energii oraz OSDn

Tomasz Pawlicki




**Dyrektor Departamentu Planowania
i Rozwoju**



- ❖ Enea Operator **nie dokonuje** oceny przyjętych zmian w ustawie Prawo energetyczne
- ❖ Enea Operator **nie recenzuje**, które przepisy ustawy zmieniającej są „korzystne” dla Spółki, a które dla Inwestorów
- ❖ Enea Operator **stosuje przepisy prawa** zgodnie z ich brzmieniem, a w sytuacjach wątpliwych dokonuje interpretacji i wdraża rozwiązania z nadrzędną ideą jednakowego i niedyskryminacyjnego traktowania Klientów




Czy zmiany w ustawie Prawo energetyczne były konieczne?

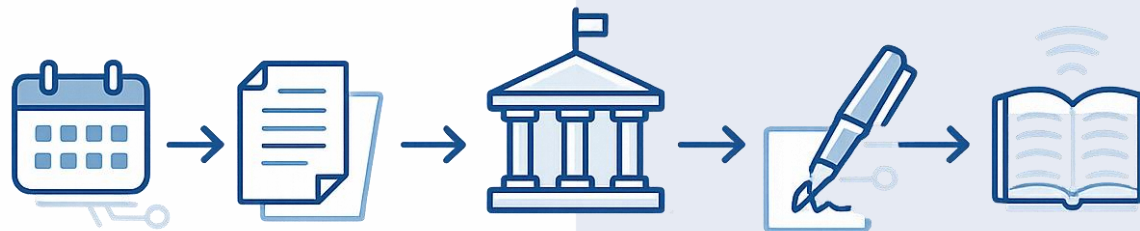



Łączna moc zgłoszona we wnioskach o przyłączenie w okresie 2018 – 05.2026 wyniosła **ponad 128 GW** przy maksymalnym zapotrzebowaniu kraju na poziomie ponad **27 GW** i maksymalnym zapotrzebowaniu Spółki na poziomie **3,5 GW**

Jednocześnie Spółka przyłączyła **8,7 GW** mocy zainstalowanej OZE i wydała **6,8 GW** warunków na przyłączanie mocy zainstalowanych (5,6 GW mocy przyłączeniowych)

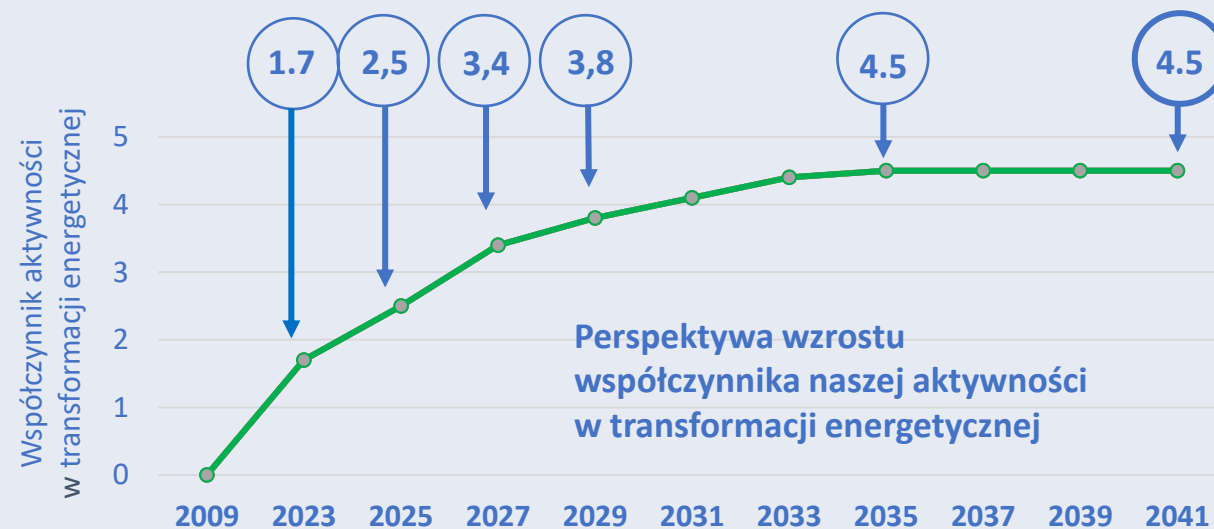



Historia procedowania pakietu sieciowego UC84

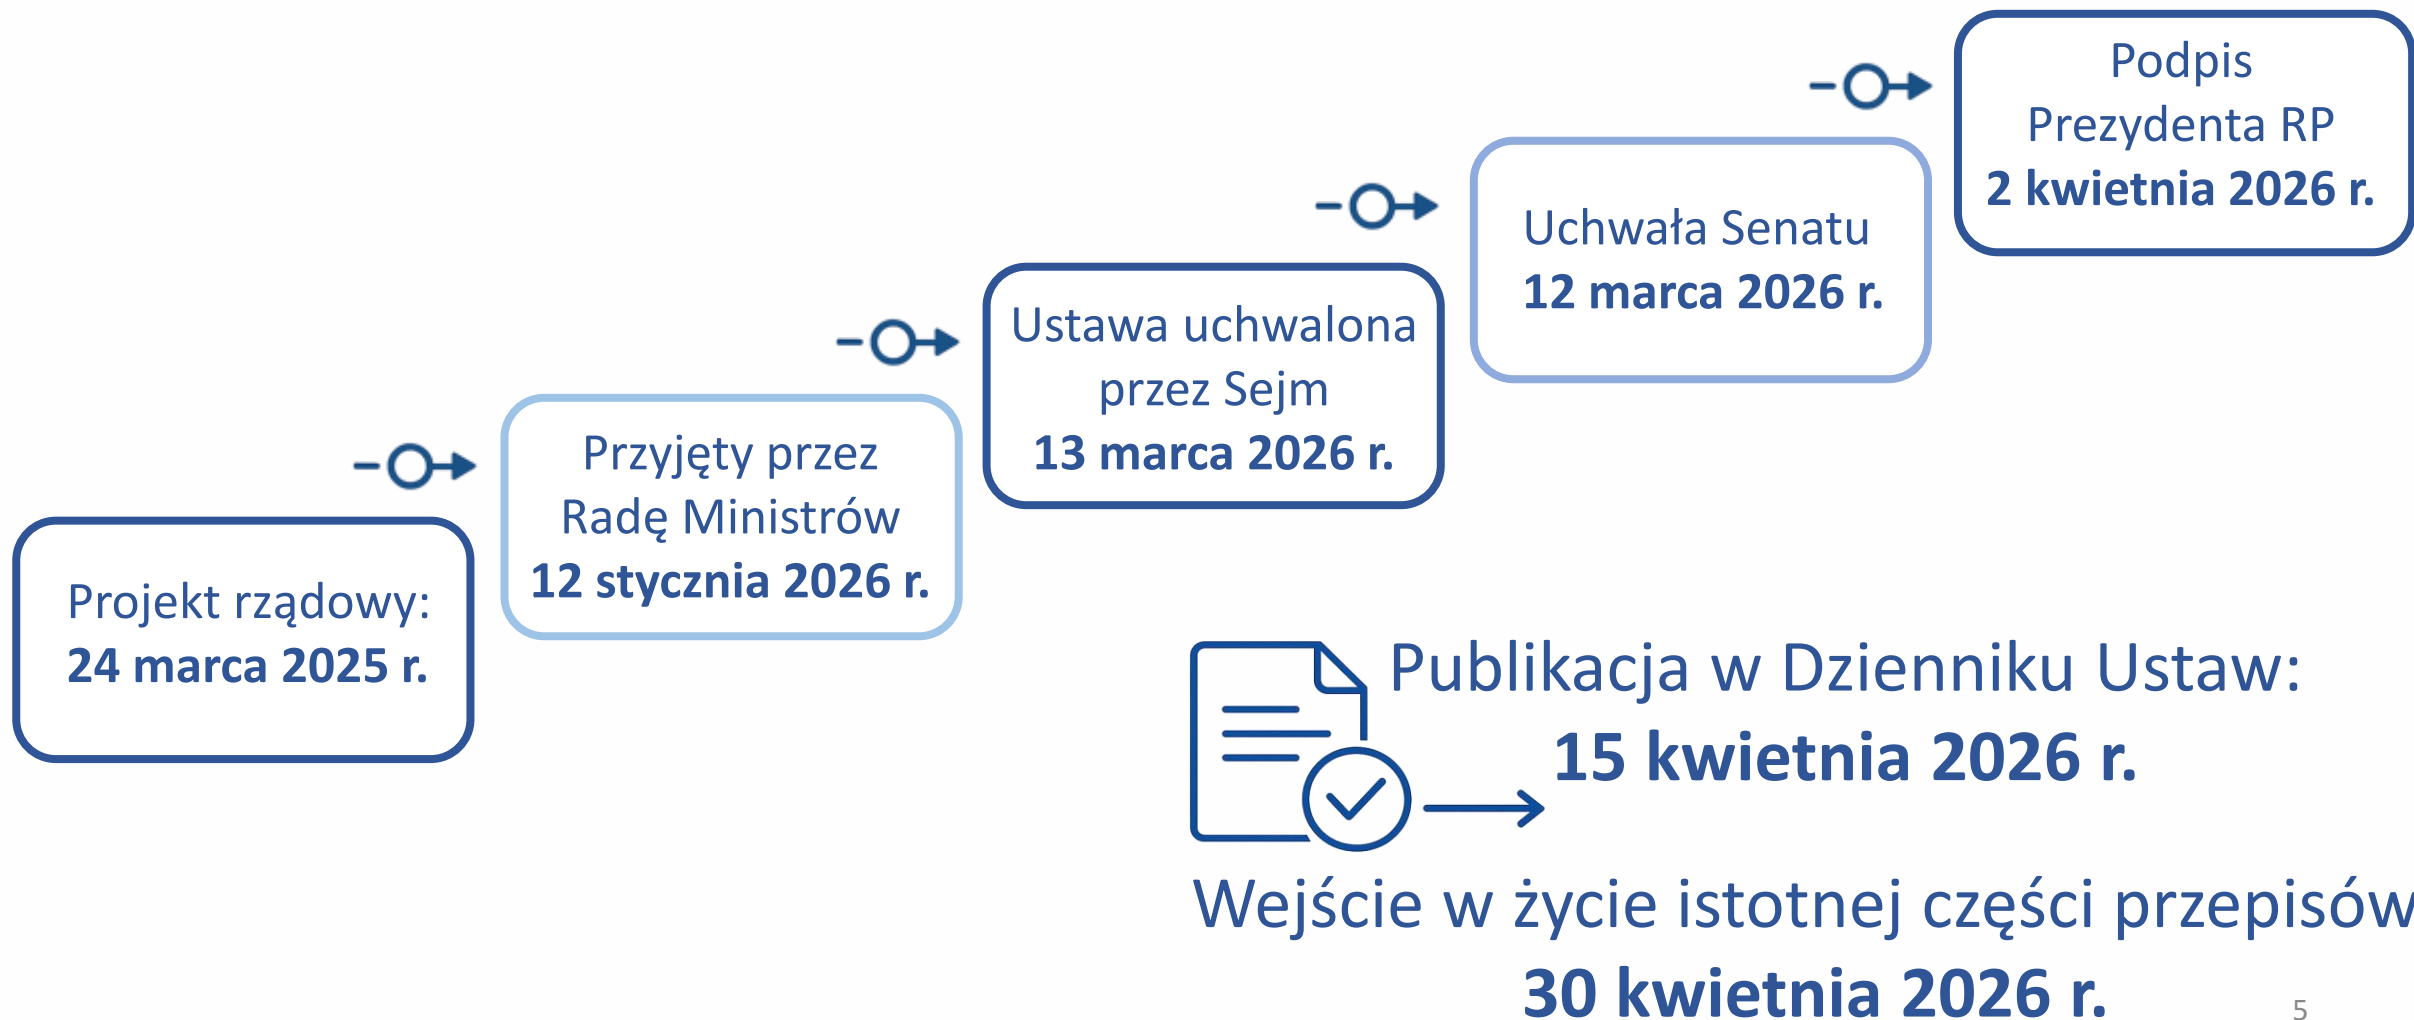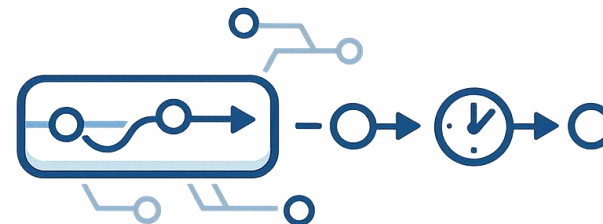

UC84

wprowadza:

- nowe opłaty
- kamienie milowe
- krótszą ważność warunków przyłączenia (z pewnymi wyjątkami)
- nowe rodzaje umów przyłączeniowych
- zabezpieczenia finansowe
- przepisy przejściowe dla projektów w toku
- rozszerzono grupę Klientów objętych zmienionymi zasadami i przepisami



Brak reakcji w terminie może oznaczać: brak rozpatrzenia złożonych wniosków, utratę warunków przyłączenia albo wygaśnięcie umowy o przyłączenie do sieci



Warunki przyłączenia po UC84

Krótszy termin ważności

Zasadniczo ważne:




dla instalacji
kolejowych:



dla offshore
i energetyki jądrowej:



Warunki wydane do 29 kwietnia 2026 r.
posiadają 2 letni okres ważności
i nie podlega on skróceniu*

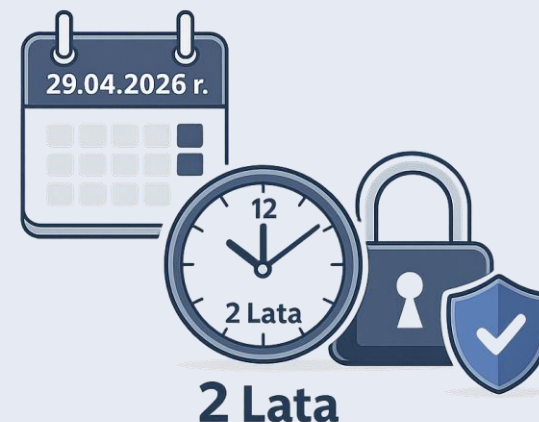


z zastrzeżeniem wniesienia/uzupełnienia
zaliczki (przepisy przejściowe).

* z zastrzeżeniem, iż warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie do zawarcia umowy o przyłączenie



Szeroka grupa podmiotów

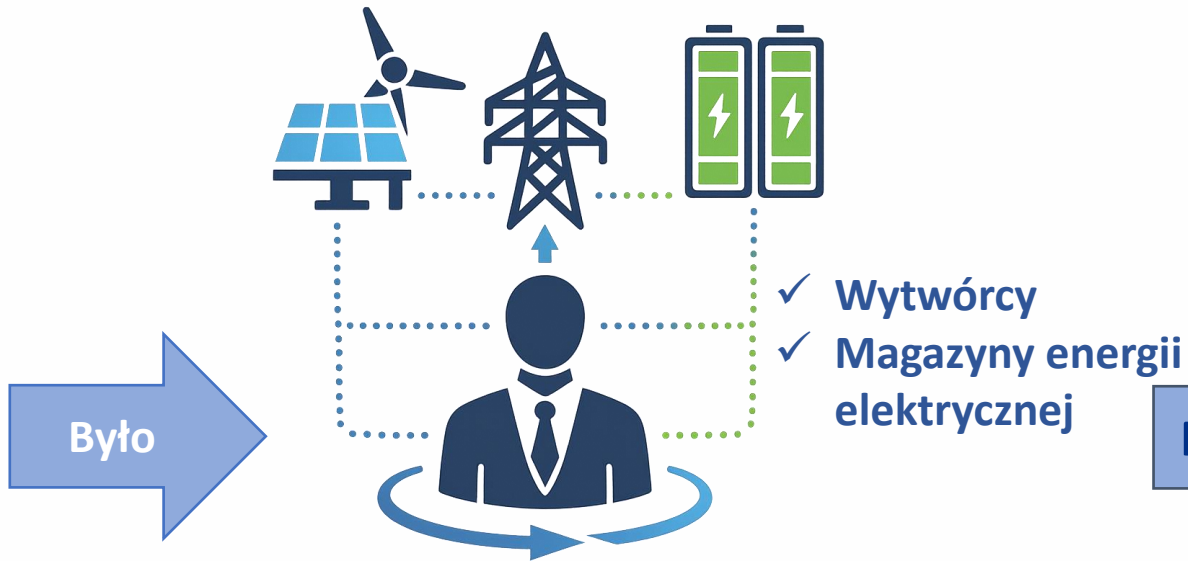

Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła lub magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV



Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV

- ✓ Wytwórcy
- ✓ Magazyny energii elektrycznej
- ✓ OSDn
- ✓ Odbiorcy energii

► Zobowiązania finansowe:

Opłata za wniosek przyłączeniowy



- 1 zł/kW mocy przyłączeniowej
- maksymalnie 100 000 zł
- płaćta odrębnie dla każdego przyłącza i wskazanego miejsca przyłączenia
- bezzwrotna
- obowiązek uiszczenia także przy złożeniu wniosku o zmianę parametrów instalacji
- moc od większej wartości

SKUTEK: Brak opłaty = wniosek pozostaje bez rozpatrzenia

Zabezpieczenie finansowe

- ✓ Nowy obowiązek po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci
- ✓ Zabezpieczenie składa podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci > 1 kV

SKUTEK: Brak zabezpieczenia = warunki przyłączenia (i umowa zawarta po 30.04) wygasają z mocy prawa

Zaliczka ustawowa na poczet opłaty przyłączeniowej



Zmiana wartości:



Przed UC84:

- 30 zł/kW
- maksymalnie 3 mln zł



Po UC84:

- 60 zł/kW
- maksymalnie 6 mln zł

Wyjątek: brak zaliczki przy (i) dodaniu instalacji lub magazynu w ramach cable pooling, jeżeli nie wzrasta moc przyłączeniowa (ii) niezwiększaniu mocy przyłączeniowej

SKUTEK: Brak zaliczki zatrzymuje bieg procedury przyłączeniowej, a po 14 dniach wniosek bez rozpatrzenia

- Wysokość:**
- 30 zł/kW do 100 MW
 - 60 zł/kW powyżej 100 MW
 - maksymalnie 12 mln zł
 - każde przyłącze oddzielnie

Termin-14 dni od zawarcia umowy o przyłączenie do sieci



Tytuł prawny i zgodność planistyczna:

Do wniosku o określenie warunków przyłączenia składa się oświadczenia o:

- ✓ posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości,
- ✓ dopuszczalności lokalizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym MPZP albo z uzyskaną decyzją WZ.



Przekazanie niezależnie od oświadczenia dokumenty nie będą analizowane (poza cable pooling).

Operator może żądać dokumentów potwierdzających

Zmiana warunków przyłączenia:

Zmiana lokalizacji jest możliwa, ale ograniczona

Dopuszcza się zmianę warunków przyłączenia na wniosek podmiotu



Zmiana lokalizacji:

- ✓ tylko w obrębie gminy pierwotnej albo gmin sąsiednich
- ✓ ograniczenie **nie dotyczy** stacji elektroenergetycznej
- ✓ wymaga oświadczeń dotyczących tytułu prawnego i zgodności planistycznej oraz wniesienie opłaty za wniosek




Nowe rodzaje umów o przyłączenie

Elastyczna umowa o przyłączenie:



- ✓ pozwala operatorowi ograniczyć wprowadzanie albo pobór energii do/z sieci,
- ✓ ograniczenia obowiązują do czasu rozbudowy sieci,
- ✓ nie dłużej niż 3 lata od zakończenia realizacji przyłączanego obiektu.

Konfigurowalna umowa o przyłączenie:

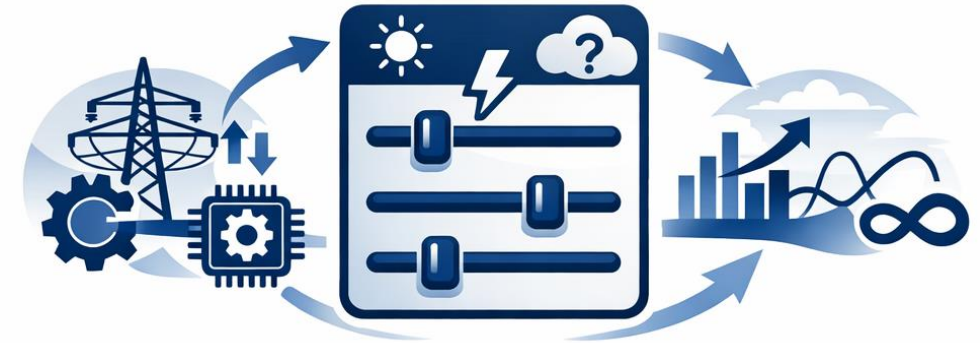

- ✓ ograniczenia mogą być zmienne w czasie,
- ✓ mogą zależeć od technologii, parametrów sieci lub zdarzeń,
- ✓ mogą obowiązywać bezterminowo (brak obowiązku realizacji inwestycji u Operatorów).



Kamienie milowe

Kamienie milowe obejmują obowiązek zawiadomienia operatora o uzyskaniu pozwolenia na budowę dla 80%/50% mocy zainstalowanej

Terminy:

- ✓ PV / magazyny / odbiorcy: zasadniczo 24 miesiące,
- ✓ wiatr / biogaz / transformatory i rozdzielnie: 36 miesięcy,
- ✓ kolej: 60 miesięcy.



Możliwe wydłużenie maksymalnie o 24 miesiące w razie okoliczności niezależnych od podmiotu przyłączanego

SKUTEK: Brak kamienia milowego = wygaśnięcie umowy z mocy prawa

Niezależnie Klient może złożyć jednokrotnie wniosek o wydłużenie terminu o 24 miesiące, na zasadach określonych w art. 7 ust. 2^h–2ⁱ ustawy PE.

Warunek: złożenie dodatkowego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2ⁱ pkt 2 ustawy PE



Cable pooling



Po UC84 w jednym miejscu przyłączenia można przyłączyć:

- ✓ dwie lub więcej instalacji
- ✓ dwa lub więcej magazynów energii
- ✓ należących do jednego lub kilku podmiotów.

Jeżeli nie wzrasta moc przyłączeniowa:

- ✓ brak nowej zaliczki

Ekspertyza nie obejmuje analizy rozptyłu mocy w sieci i dotyczy wyłącznie możliwości utrzymania odpowiednich parametrów pracy tej sieci.

Nadal wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających stan prawny do korzystania z nieruchomości oraz dopuszczalności lokalizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym MPZP albo z uzyskaną decyzją WZ.



Biogazownie



- ✓ możliwość sezonowego ograniczenia mocy
- ✓ gwarantowana możliwość wprowadzania energii (od 01.03. do 30.09.) przez co najmniej 14 godzin na dobę
- ✓ szczególna ścieżka po odmowie przyłączenia

Złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia (kompletny) jest rozpatrzony przez ENEA Operator i w zależności od możliwości sieci:

- ✓ albo jest uwzględniony bo są wolne moce,
- ✓ albo jest zaproponowany 14 godzinny harmonogram w okresie od marca do września (w przypadku wniosków rozpatrzonych przed 30.04. w przypadku wystąpienia inwestora, harmonogram będzie dostosowany do nowych przepisów prawa), po dokonaniu stosownej analizy/ekspertyzy,
- ✓ albo jest propozycja przyłączenia komercyjnego,
- ✓ a w przypadku, gdy żadna z powyższych propozycji nie jest możliwa (komercja nie będzie przyjęta przez Klienta), to wówczas ENEA Operator przygotowuje zmianę planu rozbudowy sieci i określa termin przyłączenia w zakresie wnioskowanej mocy (wcześniej otrzymując oświadczenie, że Podmiot zamierza się przyłączyć). Biogazownia musi przy tym spełniać określone w ustawie PE kryteria „lokalności”.



Projekty w toku

Nowe obowiązki mogą dotyczyć także rozpoczętych procedur przyłączeniowych

Scenariusze:



- ✓ wniosek złożony, ale nierozpatrzoney
- ✓ warunki przyłączenia wydane, ale jeszcze bez umowy o przyłączenie
- ✓ umowa o przyłączenie zawarta przed wejściem UC84:
 - z terminem przyłączenia późniejszym niż 3 lata od wejścia w życie UC84
 - z terminem przyłączenia wcześniejszym niż 3 lata od wejścia w życie UC84

Możliwe obowiązki:




- ✓ opłata za wniosek
- ✓ uzupełnienie zaliczki
- ✓ złożenie zabezpieczenia
- ✓ spełnienie kamieni milowych



Ułatwienia proceduralne

OSP lub OSD obsługujący co najmniej sto tysięcy odbiorców prowadzą powszechnie dostępny system informatyczny, który zapewnia co najmniej:

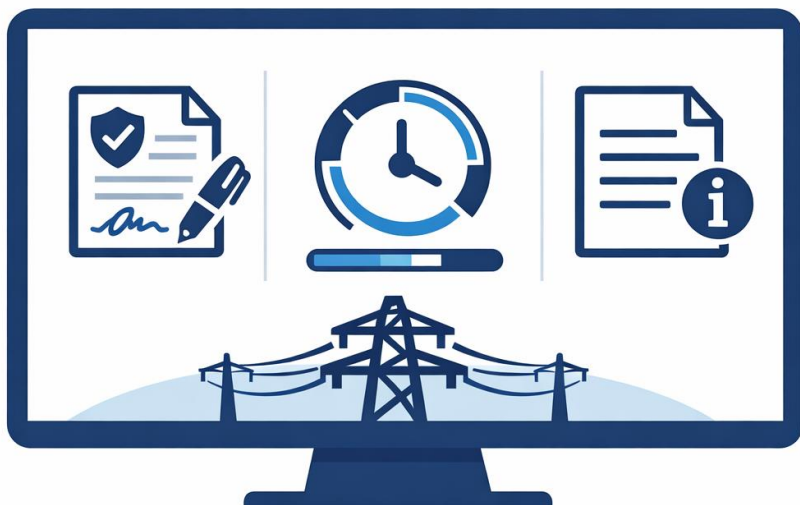

- możliwość złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
- bieżącą informację o statusie rozpatrywania wniosku o określenie warunków przyłączenia;
- publikację:
 - ✓ informacji o procesach przyłączeniowych w sieci danego operatora (aktualizowane co 1 miesiąc – OSP, lub co 3 miesiące – OSD) –termin do 31.08.2026 r.
 - ✓ jednolitego zbioru zasad opisujących co najmniej procedury, przepisy, terminy oraz kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej- termin do 31.08.2026 r.



Rozpatrywanie sporów dot. odmowy przyłączenia

W sprawach dotyczących **odmowy** zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV:



wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez Prezesa URE składa się w **terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia informacji o odmowie zawarcia umowy o przyłączenie**




Liczba spraw objętych UC84

	Liczba spraw objętych UC84				
Sztuki	II gr. odbiorcy	II gr. źródła, magazyny energii, OSDn	III gr. odbiorcy	III gr. źródła, magazyny energii, OSDn	Suma
Wnioski o określenie warunków przyłączenia, nierozpatrzone na dzień 30.04.2026	21	135	34	700	890
Ważne WP na dzień 30.04.2026 i nowsze*	21	73	1 165	996	2 255
Umowy o przyłączenie	16	61	3 176	1 751	5 004
Suma	58	269	4 375	3 447	8 149

*dane na dzień 25.05.2026r.



Przyjęty harmonogram (kolejność) działania:

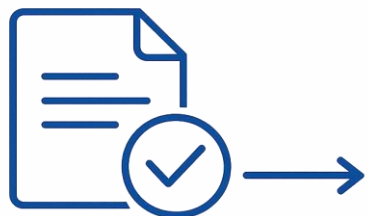

Zachęcamy do bieżącego śledzenia komunikatów na stronach www.ENEAAOperator.

Zastrzegamy, iż postanowienia ustawy Prawo energetyczne mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących. Każdy z uczestników procesu przyłączeniowego ponosi samodzielnie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Zachęcamy do dogłębnej analizy zmian w ustawie i działanie zgodnie z określonymi wymogami.

W sytuacjach wątpliwych rekomendujemy przyjmowanie „bezpieczniejszej” interpretacji.

* Publikacja kolejnych komunikatów zastępuje wcześniejsze informacje, w takim zakresie w jakim je aktualizuje

Slajdy pomocnicze

Przewodnik po zmianach w procesie przyłączeniowym wynikających z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (UC84):

- *Wnioski o określenie warunków przyłączenia złożone przed 30.04.2026 r.*
- *Wnioski o określenie warunków przyłączenia złożone od 30.04.2026 r.*
- *Wnioski o określenie warunków przyłączenia ZMIANY*
- *Warunki przyłączenia*
- *Umowy o przyłączenie zawarte przed 30.04.2026 r.*
- *Umowy o przyłączenie zawarte po 30.04.2026 r. dla których warunki przyłączenia zostały wydane przed 30.04.2026 r.*
- *Umowy o przyłączenie zawarte po 30.04.2026 r. dla których warunki przyłączenia zostały wydane po 30.04.2026 r.*
- *Możliwość zmiany lokalizacji instalacji*
- *Kamienie Milowe*
- *Zasady zwrotu zabezpieczeń ustawowych*



Wnioski o określenie warunków przyłączenia złożone przed 30.04.2026 r.

- Opłaty za wniosek
- Zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie



Opłata za złożenie wniosku i zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie

Wniosek złożony przed dniem wejścia w życie przepisów tj. przed 30 kwietnia 2026 r.

Za co wnieść opłatę i kiedy?

- **Za wniosek nierozpatrzony** tj. dla którego nie określono WP albo nie odmówiono wydania WP (wnioski dla których potwierdzono kompletność, ale także te oczekujące na weryfikację)
- **W ciągu 60 dni** licząc od 30 kwietnia 2026 r. – dzień wejścia w życie przepisów – tj. do 29 czerwca 2026 r. **w przypadku niewniesienia opłaty, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia**
- **Moc** - 1 zł za kW mocy przyłączeniowej określonej we wniosku, jednak nie więcej niż 100 000 zł (odrębnie dla każdego przyłącza i rekomendowanego miejsca przyłączenia)
- **Warianty przyłączenia** - odrębnie dla każdego miejsca przyłączenia wskazanego we wniosku (3 miejsca = opłata x 3), minimum jednokrotna opłata przy braku zaproponowania miejsca przyłączenia przez Klienta
- **Przyłącze rezerwowe** – 1 zł/kW mocy przyłączeniowej, jednak nie więcej niż 100 000 zł - odrębnie dla każdego miejsca przyłączenia wskazanego we wniosku

W przypadku wniosku dotyczącego zmiany WP opłatę wnosi się od całości docelowej mocy przyłączeniowej instalacji objętej wnioskiem (w przypadku określenia mocy w dwóch kierunkach - od mocy większej wartości).

Opłata za wniosek i zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie

Wniosek złożony przed dniem wejścia w życie przepisów tj. przed 30 kwietnia 2026 r.

Kiedy wnieść/uzupełnić zaliczkę i w jakiej kwocie?

- 
- **60 zł za kW** mocy przyłączeniowej wskazanej we wniosku, ale nie więcej niż 6 mln zł
 - **liczba** przyłączy (oczekiwana liczba miejsc przyłączenia) np.: podstawowe i rezerwowe – zaliczka x 2
 - w przypadku wniosków dla instalacji posiadających moc przyłączeniową, zaliczka wnoszona jest od przyrostu* mocy przyłączeniowej
 - wnieść w ciągu **60 dni licząc** od 30 kwietnia 2026 r. – dzień wejścia w życie przepisów (dla podmiotów, dla których zaliczka nie była wymagana przed dniem wejścia w życie przepisów)

W przypadku niewniesienia zaliczki wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia

lub

- W przypadku wniosków złożonych przed 30.04. i warunków wydanych po 30.04. - uzupełnić w ciągu **30 dni** od daty wydania warunków, dla podmiotów dla których zaliczka była wymagana (lub wnieść dla tych, którym 14 dniowy termin na wniesienie zaliczki nie upłynął przed 30 kwietnia 2026 r.)**
- W przypadku wniosków złożonych przed 30.04. i warunków wydanych przed 30.04. – uzupełnić w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy

W przypadku niewniesienia zaliczki warunki tracą ważność

*Przyrost mocy liczony jest od wartości bezwzględnej mocy przyłączeniowej lub od większej jeśli została określona w obu kierunkach

**Wnioski, dla których nie wniesiono zaliczki, a dla których 14 dniowy termin na jej wniesienie upłynął przed dniem wejścia w życie przepisów, pozostawia się bez rozpatrzenia



Wnioski o określenie warunków przyłączenia złożone od 30.04.2026 r.

- Opłaty za wniosek
- Zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie



Opłata za wniosek i zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie

Wniosek złożony w dniu wejścia w życie przepisów - 30 kwietnia 2026 r. lub później

Za co wnieść opłatę?

Moc - 1 zł za kW mocy przyłączeniowej określonej we wniosku, jednak nie więcej niż 100 000 zł

Warianty przyłączenia - odrębnie dla każdego miejsca przyłączenia wskazanego we wniosku (np. 3 miejsca = opłata x 3)

Pole rezerwowe – 1 zł/kW mocy przyłączeniowej jednak nie więcej niż 100 000 zł - odrębnie dla każdego miejsca przyłączenia wskazanego we wniosku

Przykład:

Miejsce przyłączenia podstawowe – 3 warianty, rezerwowe – 2 warianty – opłata x 5

Miejsce przyłączenia podstawowe – 3 warianty, rezerwowe – 3 warianty – opłata x 6

W przypadku wniosku dotyczącego zmiany WP opłatę wnosi się od całości docelowej mocy przyłączeniowej (w przypadku określenia mocy w dwóch kierunkach - od mocy większej wartości).

Do wniosku o przyłączenie należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wniosek.

Opłatą objęte są również wnioski dotyczące zmiany komponentów oraz zmiany lokalizacji instalacji.



Opłata za wniosek i zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie

Wniosek złożony w dniu wejścia w życie przepisów - 30 kwietnia 2026 r. lub później

Wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia z powodu braku opłaty, dlaczego?

- **nie wniesiono opłaty**, nie dołączono do wniosku dowodu wniesienia opłaty
- wniesiono opłatę, **nie dołączono dowodu** wniesienia opłaty (zwrot nienależnego świadczenia)
- wniesiono **za małą opłatę dla jednego miejsca przyłączenia** (zwrot nienależnego świadczenia)
- wniesiono **za małą opłatę dla wielu miejsc** przyłączenia (ale wymaganą dla części) – opłata podlega zwrotowi w zakresie nadwyżki (wniosek rozpatrywany w zakresie prawidłowo opłaconych miejsc przyłączenia; kolejność miejsc przyłączenia zgodnie z wnioskiem)
- wniosek złożono do niewłaściwego operatora (zwrot nienależnego świadczenia)

Opłata za wniosek i zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie

Wniosek złożony w dniu wejścia w życie przepisów - 30 kwietnia 2026 r. lub później

Za co wnieść zaliczkę, kiedy i w jakiej kwocie?

- **Moc** - 60 zł za kW mocy przyłączeniowej wskazanej we wniosku, ale nie więcej niż 6 mln zł
- **Liczba** przyłączy (oczekiwana liczba miejsc przyłączenia) np.: podstawowe i rezerwowe – zaliczka x 2
- w ciągu **14 dni** od złożenia wniosku:
 - dotyczy **wszystkich „nowych”** instalacji, urządzeń i sieci (bez wydanych WP)
 - dotyczy wniosków o **zmianę wydanych WP**, jedynie od przyrostu* mocy przyłączeniowej

Kiedy nie trzeba wносить zaliczki?

- nie zmienia się moc przyłączeniowa obiektu z wydanymi WP/UoP
- dodanie kolejnej instalacji lub magazynu energii elektrycznej w ramach formuły cable pooling (jeśli nie wzrasta moc przyłączeniowa)

***Przyrost mocy** liczony jest od wartości bezwzględnej mocy przyłączeniowej lub od większej jeśli została określona w obu kierunkach



Wnioski o określenie warunków przyłączenia ZMIANY

Zmiany w procesie wnioskowania o warunki przyłączenia





Nowe formularze wniosków o warunki przyłączenia

Na co zwrócić uwagę w związku ze zmianą?

- **wniosek** – dotyczący dwóch lub większej liczby instalacji lub magazynów energii elektrycznej w formule cable pooling (uwaga – nowe wzory wniosków dostępne na stronie internetowej ENEA Operator)
- **dowód wniesienia opłaty od wniosku** – załącznik wymagany
- **oświadczenie*** o dopuszczalności lokalizacji obiektu na terenie objętym planowaną inwestycją – zastępuje wymóg przedłożenia wypisu i wyrys z **MPZP** lub **WZ** (wcześniej tylko dla źródeł)
- **oświadczenie*** o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, na której jest planowana inwestycja – zastępuje wymóg przedkładania tytułu prawnego z wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek dotyczy dwóch lub większej liczby instalacji lub magazynów energii elektrycznej, przyłączanych w jednym miejscu przyłączenia w formule cable pooling
- oświadczenie o **DMP (dostępna moc przyłączeniowa)** w formularzu wniosku (opcjonalne) – ENEA Operator określi warunki przyłączenia z mocą dostosowaną do DMP, bez wcześniejszego powiadomienia Wnioskodawcy o wielkości tej mocy (nie dotyczy OSDn)
- ENEA Operator ma 60 dni na weryfikację wniosku o przyłączenie (dla obiektów powyżej 1 kV, z wyłączeniem odbiorców grupy III i VI_{SN})

* ENEA Operator **może żądać**, w wyznaczonym przez siebie terminie nie krótszym niż 21 dni, uzupełnienia wniosku o przyłączenie – na każdym etapie (przed wydaniem WP, przed podpisaniem UoP), w pozostałym zakresie w terminie 14 dni



Wniosek o zmianę warunków przyłączenia

Na co zwrócić uwagę?

- **wzrost mocy przyłączeniowej** – opłata od całości docelowej mocy przyłączeniowej, zaliczka od przyrostu wartości bezwzględnej mocy przyłączeniowej
- **wzrost mocy zainstalowanej** – opłata od całości docelowej mocy przyłączeniowej, brak zaliczki
- **zmiana typu urządzeń** – opłata od całości docelowej mocy przyłączeniowej, brak zaliczki
- **zmiana obiektu poprzez dołączenie nowej instalacji w ramach instalacji hybrydowej** – opłata od całości docelowej mocy przyłączeniowej, zaliczka od przyrostu wartości bezwzględnej mocy przyłączeniowej
- **zmiana obiektu poprzez dołączenie nowej instalacji w ramach formuły cable pooling** – opłata od całości docelowej mocy, brak zaliczki (o ile nie zmienia się moc przyłączeniowa)
- **zmiana lokalizacji** – opłata od całości docelowej mocy przyłączeniowej, brak zaliczki

Warunki przyłączenia

- Opłaty
- Terminy
- Zmiana lokalizacji



Wniesienie zaliczki albo uzupełnienie zaliczki dla warunków przyłączenia



Jakich warunków przyłączenia dotyczy?

- wydanych przed datą wejścia w życie przepisów tj. **przed 30 kwietnia 2026 r.**, oraz
- dla których nie zawarto umowy o przyłączenie, oraz
- których ważność upływa później niż **6 miesięcy** od dnia wejścia przepisów tj. od **30 kwietnia 2026 r.** (od 31 października 2026 r. lub później).

Dla warunków przyłączenia, **których ważność upływa 30 października 2026 r. lub wcześniej*** brak jest obowiązku wnoszenia lub uzupełnienia zaliczki

W jakiej kwocie?

- **60 zł za kW** mocy przyłączeniowej wskazanej we wniosku, ale nie więcej niż 6 mln zł (dla każdego przyłącza), zaliczając na jej poczet dotychczas wniesioną zaliczkę.

Przykład:

- warunki dla źródeł lub MEE o mocy 50 MW – wpłacono 1,5 mln zł, dopłata w wysokości 1,5 mln zł,
- warunki dla instalacji odbiorczej albo OSDn o mocy 50 MW – nie wpłacono zaliczki, wpłata w wysokości 3 mln zł.

UWAGA! W przypadku niewniesienia zaliczki, warunki przyłączenia tracą ważność (a w przypadku zawarcia umowy po 30.04. i nie wniesienia zaliczki w terminie ustawowym, umowa wygasa z mocy prawa).

Kiedy wnieść/uzupełnić zaliczkę?

- w ciągu **6 miesięcy*** od dnia wejścia w życie przepisów,

Wyjątek: dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie infrastruktury kolejowej – w ciągu **60 miesięcy*** od dnia wejścia w życie przepisów.

* założono 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Zaleca się aby zaliczki były wnoszone do 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy zmieniającej (do 30.10.2026 r.) z uwagi na rozbieżności interpretacyjne przepisów przejściowych.



Umowy o przyłączenie
zawarte przed 30.04.2026 r.

Obowiązki wynikające z nowych przepisów





Umowy o przyłączenie zawarte przed 30.04.2026 r.

Jakie dodatkowe obowiązki wprowadzają nowe przepisy dla umów o przyłączenie zawartych przed 30.04.2026 r.?

- Jeżeli **termin przyłączenia** obiektu przyłączanego jest **wcześniejszy niż 3 lata** od wejścia w życie nowych przepisów (tj. **do 30.04.2029 r.**) podmiot przyłączany:
 - nie ma obowiązku wpłaty uzupełnienia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie
 - nie ma obowiązku wnoszenia zabezpieczenia ustawowego
- Jeżeli **termin przyłączenia** obiektu przyłączanego jest **późniejszy niż 3 lata** od wejścia w życie nowych przepisów (tj. **od 30.04.2029 r.**) podmiot przyłączany:
 - nie ma obowiązku wpłaty uzupełnienia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie
 - ma obowiązek wniesienia zabezpieczenia ustawowego
 - kwoty wymaganej nowymi przepisami art. 7 ust 8c¹-8c¹¹ ustawy Prawo energetyczne*
 - pod rygorem wygaśnięcia umowy o przyłączenie z mocy prawa
 - w terminie **6 miesięcy**** od wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. do 30.10.2026 r.)

UWAGA!

Z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia ustawowego zostały zwolnione instalacje lub obiekty niezbędne do zasilania kolejowej sieci trakcyjnej lub służące do kierowania i sterowania ruchem kolejowym

* o ile zabezpieczenie umowne nie pokryło wymaganego zabezpieczenia ustawowego i jednocześnie spełnia wymogi ustawowe

** założono 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Zaleca się, aby zabezpieczenia były wnoszone do 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. 30.10.2026 r.) z uwagi na rozbieżności interpretacyjne przepisów przejściowych



Umowy o przyłączenie zawarte przed 30.04.2026 r.

Jak rozumieć termin przyłączenia?

Za termin ten przyjmuje się późniejszą z dat:

- datę odbioru przez ENEA Operator przyłącza lub
- datę sprawdzenia instalacji Klienta

z wynikiem pozytywnym.



Umowy o przyłączenie zawarte przed 30.04.2026 r.

Jak ustalić wysokość zabezpieczenia ustawowego?

Przykłady

- moc przyłączeniowa 50 MW $25\% * ((30 \text{ zł/kW} * 50 \text{ MW} * 1000) + (60 \text{ zł/kW} * 0 \text{ MW} * 1000)) = 375\,000 \text{ zł brutto}$
- moc przyłączeniowa 100 MW $25\% * ((30 \text{ zł/kW} * 100 \text{ MW} * 1000) + (60 \text{ zł/kW} * 0 \text{ MW} * 1000)) = 750\,000 \text{ zł brutto}$
- moc przyłączeniowa 120 MW $25\% * ((30 \text{ zł/kW} * 100 \text{ MW} * 1000) + (60 \text{ zł/kW} * 20 \text{ MW} * 1000)) = 1\,050\,000 \text{ zł brutto}$

O ile dotychczasowe zabezpieczenie umowne nie jest wyższe i jednocześnie spełnia wymogi ustawy.

Jak forma zabezpieczenia jest dopuszczalna? Czy ENEA Operator przewiduje jakieś wzory?

Zabezpieczenie może być wnoszone w formie:

- ✓ kaucji gotówkowej
- ✓ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
- ✓ poręczenia spółki

zgodnie z wymaganiami art. 7 ust 8c¹-8c¹¹ ustawy Prawo energetyczne.

Zabezpieczenia powinny być wniesione w jednej z ww. form. Nie dopuszcza się wnoszenia kilku zabezpieczeń, których suma spełnia wymogi ustawowe

Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej oraz wzór umowy poręczenia i wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji będą dostępne w ENEA Operator (załącznik do wzoru umowy o przyłączenie lub przekazany operacyjnie).

Jaki powinien być termin ważności ustanowionego zabezpieczenia ustawowego?

- ✓ 120 dni następujących po wydaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z kodeksami sieciowymi albo
- ✓ 120 dni następujących po terminie przyłączenia dla obiektów nieobjętych kodeksami



Umowy o przyłączenie zawarte przed 30.04.2026 r.

Czy można zaliczyć wniesione zaliczki umowne na poczet opłaty za przyłączenie na poczet zabezpieczenia ustawowego?

- Jeżeli podmiot przyłączany, na podstawie umowy o przyłączenie wniósł zaliczkę umowną na poczet przewidywanej opłaty za przyłączenie w kwocie wyższej lub równej kwocie wymaganego zabezpieczenia ustawowego

Wymagane działania:

- zawarcie aneksu do umowy o przyłączenie regulującego kwestię zamiany zaliczki umownej na kaucję

- Jeżeli podmiot przyłączany, na podstawie umowy o przyłączenie wniósł zaliczkę umowną na poczet przewidywanej opłaty za przyłączenie w kwocie niższej niż kwota wymaganego zabezpieczenia ustawowego

Wymagane działania:

- wniesienie przez podmiot przyłączany zabezpieczenia ustawowego w brakującej wysokości
- zawarcie aneksu do umowy o przyłączenie regulującego kwestię zamiany przedpłaty na kaucję oraz wniesienia zabezpieczenia ustawowego na brakującą kwotę

Ustanowione na podstawie umowy o przyłączenie gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe mogą zostać zakwalifikowane na poczet zabezpieczenia ustawowego o ile będą spełniały wymagania zawarte w Ustawie PE.

Zaliczenie zabezpieczenia gotówkowego, w formie kaucji gotówkowej na poczet opłaty za przyłączenie wymaga uprzedniego ustanowienia zabezpieczenia ustawowego zamiennego.



Umowy o przyłączenie zawarte
po 30.04.2026 r.
dla których warunki przyłączenia zostały
wydane przed 30.04.2026 r.

Obowiązki wynikające z nowych przepisów



Umowy o przyłączenie zawarte po 30.04.2026 r. (WP wydane przed 30.04.2026 r.)

Jakie dodatkowe obowiązki wprowadzają nowe przepisy dla umów o przyłączenie, które będą zawierane po 30.04.2026 r. (dla których warunki przyłączenia zostały wydane przed 30.04.2026)?



Jeżeli **termin ważności** warunków przyłączenia upływa przed **upływem 6 miesięcy** od wejścia w życie ustawy (do 30.10.2026 r.*) podmiot zawierający umowę o przyłączenie

- nie ma obowiązku **wpłaty uzupełnienia zaliczki** na poczet opłaty za przyłączenie
- ma obowiązek **wniesienia zabezpieczenia ustawowego****
 - **100%** kwoty wymaganej nowymi przepisami art. 7 ust 8c¹-8c¹¹ ustawy Prawo energetyczne (dla umów zawieranych do 30.10.2026 r)
 - pod rygorem wygaśnięcia umowy o przyłączenie z mocy prawa
 - w terminie **14 dni od zawarcia** umowy o przyłączenie

Jeżeli **termin ważności** warunków przyłączenia upływa **nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy** od wejścia w życie ustawy (po 30.10.2026 r.*) podmiot zawierający umowę o przyłączenie

- ma obowiązek wpłaty **uzupełnienia zaliczki** na poczet opłaty za przyłączenie
 - 60 zł/kW razy moc przyłączeniowa** minus **kwota wniesionej zaliczki przed 30.04.2026**
 - pod rygorem wygaśnięcia umowy o przyłączenie z mocy prawa
 - w **terminie 6 miesięcy dni od wejścia w życie ustawy (do 30.10.2026 r.)****
- ma obowiązek **wniesienia zabezpieczenia ustawowego**
 - **100%** kwoty wymaganej nowymi przepisami art. 7 ust 8c¹-8c¹¹ ustawy Prawo energetyczne (dla umów zawieranych **do 15.10.2026 r.**) z uwagi na brak przepisów przejściowych w tym zakresie, albo **25 %** kwoty wymaganej nowymi przepisami art. 7 ust 8c¹-8c¹¹ ustawy Prawo energetyczne (dla umów zawieranych **od 16.10.2026 r.**)
 - pod rygorem wygaśnięcia umowy o przyłączenie z mocy prawa
 - w terminie **14 dni od zawarcia** umowy o przyłączenie

* założono 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Zaleca się aby zaliczki były wnoszone do 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy zmieniającej (do 30.10.2026 r.) z uwagi na rozbieżności interpretacyjne przepisów przejściowych

** Z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia ustawowego zostały zwolnione instalacje lub obiekty niezbędne do zasilania kolejowej sieci trakcyjnej lub służące do kierowania i sterowania ruchem kolejowym.

Obiekty te mogą również wnosić uzupełnienia zaliczek do 60 miesięcy od wejścia w życie ustawy.



Umowy o przyłączenie zawarte po 30.04.2026 r. (WP wydane przed 30.04.2026 r.)

Jak ustalić wysokość zabezpieczenia ustawowego? Przykłady

■ Jeżeli zawieram umowę o przyłączenie do 15.10.2026 r.

- moc przyłączeniowa 50 MW $100\% * ((30 \text{ zł/kW} * 50 \text{ MW} * 1000) + (60 \text{ zł/kW} * 0 \text{ MW} * 1000)) = 1\,500\,000 \text{ zł brutto}$
- moc przyłączeniowa 120 MW $100\% * ((30 \text{ zł/kW} * 100 \text{ MW} * 1000) + (60 \text{ zł/kW} * 20 \text{ MW} * 1000)) = 4\,200\,000 \text{ zł brutto}$

■ Jeżeli zawieram umowę o przyłączenie od 16.10.2026 r.

- moc przyłączeniowa 50 MW $25\% * ((30 \text{ zł/kW} * 50 \text{ MW} * 1000) + (60 \text{ zł/kW} * 0 \text{ MW} * 1000)) = 375\,000 \text{ zł brutto}$
- moc przyłączeniowa 120 MW $25\% * ((30 \text{ zł/kW} * 100 \text{ MW} * 1000) + (60 \text{ zł/kW} * 20 \text{ MW} * 1000)) = 1\,050\,000 \text{ zł brutto}$

Jak forma zabezpieczenia jest dopuszczalna? Czy ENEA Operator przewidują jakieś wzory?

Zabezpieczenie może być wnoszone w formie:

- ✓ kaucji gotówkowej
- ✓ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
- ✓ poręczenia spółki (zgodnie z wymogami Ustawy)

zgodnie z wymaganiami art. 7 ust 8c¹-8c¹¹ ustawy Prawo energetyczne

Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej oraz wzór umowy poręczenia i wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji będzie załączony do umowy o przyłączenie lub przekazany operacyjnie

Zabezpieczenia powinny być wniesione w jednej z ww. form. Nie dopuszcza się wnoszenia kilku zabezpieczeń, których suma spełnia wymogi ustawowe.

Jaki powinien być termin ważności ustanowionego zabezpieczenia ustawowego?

120 dni następujących po wydaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z kodeksami sieciowymi albo

120 dni następujących po terminie przyłączenia dla obiektów nieobjętych kodeksami

Umowy o przyłączenie zawierane po 30.04. będą dostosowane do zaktualizowanych przepisów Ustawy PE i tym samym będą zawierały wyżej wymienione zasady.



Umowy o przyłączenie zawarte po 30.04.2026 r. (WP wydane przed 30.04.2026 r.)

Jak ustalić wysokość wymaganej dopłaty zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, jeżeli wcześniej była już wnoszona zaliczka?

- moc przyłączeniowa 50 MW
 - przed 30.04.2026 wniesiona zaliczka w kwocie **1 500 000,00 zł brutto**
 - wymagana dopłata do zaliczki – $(60 \text{ zł/kW} * 50 \text{ MW} * 1000) - 1 500 000,00 \text{ zł brutto}$
= **1 500 000,00 zł brutto**
- moc przyłączeniowa 120 MW
 - przed 30.04.2026 wniesiona zaliczka w kwocie 3 000 000,00 zł brutto
 - wymagana dopłata do zaliczki – $(60 \text{ zł/kW} * 120 \text{ MW} * 1000) - 3 000 000,00 \text{ zł brutto}$
= ~~4 200 000,00 zł brutto~~ 3 000 000,00 zł brutto

Jak ustalić wysokość wymaganej dopłaty zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, jeżeli nie było wcześniej wnoszonej zaliczki?

- moc przyłączeniowa 50 MW
 - przed 30.04.2026 nie była wniesiona zaliczka
 - wymagana dopłata do zaliczki – $(60 \text{ zł/kW} * 50 \text{ MW} * 1000) - 0 \text{ zł} = 3 000 000,00 \text{ zł brutto}$
- moc przyłączeniowa 120 MW
 - przed 30.04.2026 nie była wniesiona zaliczka
 - wymagana dopłata do zaliczki – $(60 \text{ zł/kW} * 120 \text{ MW} * 1000) - 0 \text{ zł} = 7 200 000,00 \text{ zł brutto}$ ~~7 200 000,00 zł brutto~~ 6 000 000,00 zł brutto



Umowy o przyłączenie zawarte
po 30.04.2026 r.
dla których warunki przyłączenia zostały
wydane po 30.04.2026 r.

Obowiązki wynikające z nowych przepisów





Umowy o przyłączenie zawarte po 30.04.2026 r. (WP wydane po 30.04.2026 r.)

Jakie dodatkowe obowiązki wprowadzają nowe przepisy dla umów o przyłączenie, które będą zawierane po 30.04.2026 r. (dla których warunki przyłączenia zostały wydane po 30.04.2026)?

Ustawa wprowadza obowiązek **wniesienia zabezpieczenia ustawowego**

- **100 %** kwoty wymaganej nowymi przepisami art. 7 ust 8c¹-8c¹¹ ustawy Prawo energetyczne
- pod rygorem wygaśnięcia umowy o przyłączenie z mocy prawa
- w terminie **14 dni od zawarcia** umowy o przyłączenie

Jak ustalić wysokość zabezpieczenia ustawowego? przykłady

- | | |
|-----------------------------|--|
| - moc przyłączeniowa 50 MW | $100\% * ((30 \text{ zł/kW} * 50 \text{ MW} * 1000) + (60 \text{ zł/kW} * 0 \text{ MW} * 1000)) = 1\,500\,000 \text{ zł brutto}$ |
| - moc przyłączeniowa 100 MW | $100\% * ((30 \text{ zł/kW} * 100 \text{ MW} * 1000) + (60 \text{ zł/kW} * 0 \text{ MW} * 1000)) = 3\,000\,000 \text{ zł brutto}$ |
| - moc przyłączeniowa 120 MW | $100\% * ((30 \text{ zł/kW} * 100 \text{ MW} * 1000) + (60 \text{ zł/kW} * 20 \text{ MW} * 1000)) = 4\,200\,000 \text{ zł brutto}$ |

Jak forma zabezpieczenia jest dopuszczalna? Czy OS przewidują jakieś wzory?

Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z poniższych formie:

- ✓ kaucji gotówkowej
- ✓ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
- ✓ poręczenia spółki

zgodnie z wymaganiami art. 7 ust 8c¹-8c¹¹ ustawy Prawo energetyczne

Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej oraz wzór umowy poręczenia i wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji będzie załączony do umowy o przyłączenie lub przekazany operacyjnie

Zabezpieczenia powinny być wniesione w jednej z ww. form. Nie dopuszcza się wnoszenia kilku zabezpieczeń, których suma spełnia wymogi ustawowe.

Jaki powinien być termin ważności ustanowionego zabezpieczenia ustawowego?

120 dni następujących po wydaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z kodeksami sieciowymi albo

120 dni następujących po terminie przyłączenia dla obiektów nieobjętych kodeksami

Możliwość zmiany lokalizacji instalacji





Wymagania w zakresie zmiany lokalizacji planowanej inwestycji 1/2

Jakie są zmiany i od kiedy?

- zmiana lokalizacji* jest dopuszczalna na obszarze danej gminy lub gmin sąsiadujących (w stosunku do gmin określonych w pierwotnym wniosku),
- od dnia wejścia w życie przepisów tj. od **30 kwietnia 2026 r.**

Czy obowiązuje tryb wniosku i opłata?

- Tak. Wystarczy pismo podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Spółki wraz z wymaganymi dokumentami, z zastrzeżeniem dostarczenia załącznika A
- wymagana jest opłata


Jakie są wymagane dokumenty?

- wymagane jest przedłożenie oświadczeń o posiadaniu tytułów prawnych do nieruchomości oraz dokumentów planistycznych, zgodnych w treści z oświadczeniami umieszczonymi na drukach wniosków
- Załącznik A do wniosków o określenie warunków przyłączenia (dostępne na stronie internetowej)

* ograniczenie to nie dotyczy lokalizacji stacji elektroenergetycznej wchodzącej w skład obiektu przyłączanego.




zmiana lokalizacji instalacji
zlokalizowanej na obszarze **jednej
gminy**

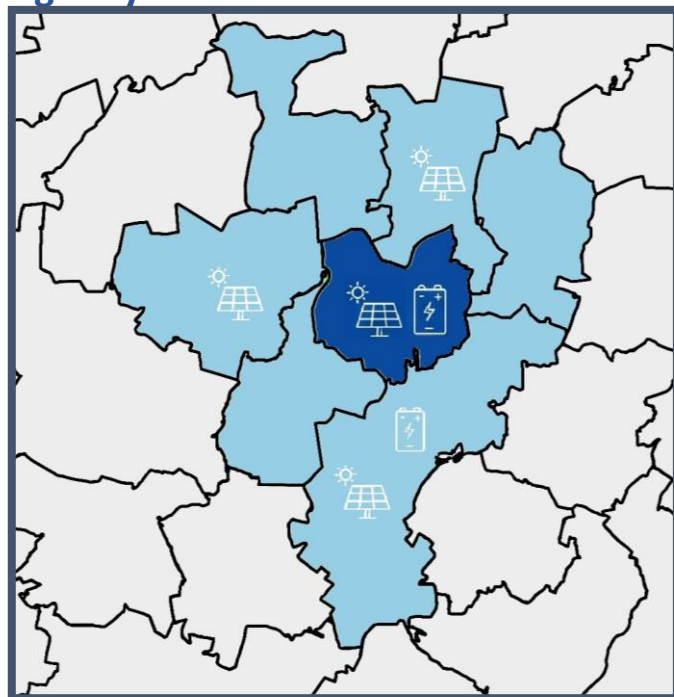


Przykład 2

zmiana lokalizacji instalacji zlokalizowanej na
obszarze **dwóch gmin sąsiadujących**

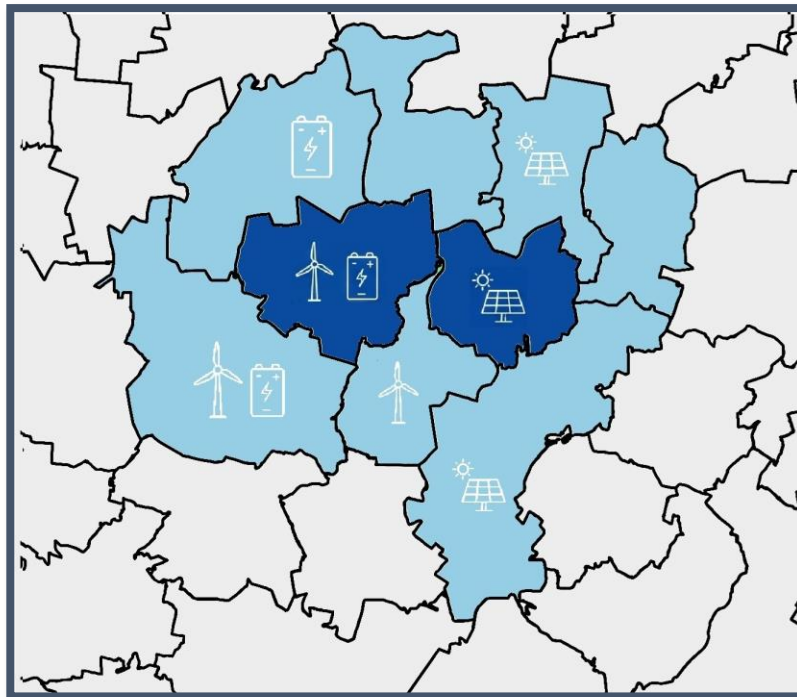

Przykład 3

zmiana lokalizacji instalacji zlokalizowanych
na obszarze **dwóch gmin niesąsiadujących**

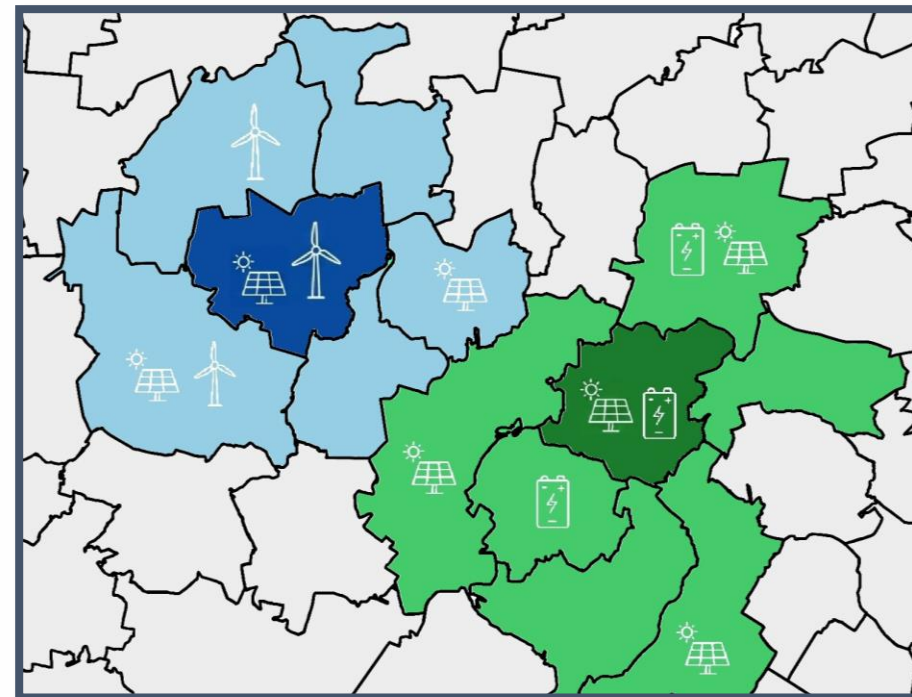

- gminy na których planowane jest zlokalizowanie instalacji

- gminy sąsiednie



Kamienie Milowe





Kamienie Milowe

Na co zwrócić Uwagę

- a) ustawa zmieniająca wprowadza obowiązek przekazania przez podmioty przyłączane do ENEA Operator **powiadomienia** o uzyskaniu **ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę** (dalej „PnB”) w określonym zakresie i terminach (tzw. dalej „Kamienie milowe”)
- b) **brak przedłożenia zawiadomienia** o osiągnięciu Kamienia milowego, zgodnie z wymaganiami ustawy zmieniającej skutkuje **wygaśnięciem umowy** o przyłączenie z mocy prawa (terminy ustawowe wraz z ustawowymi przesunięciami nie podlegają negocjacom)
- c) ENEA Operator ma obowiązek potwierdzenia w **60 dni** od dnia otrzymania powiadomienia o **spełnieniu** albo o **braku spełnienia** ww. wymagania
- d) ENEA Operator ma obowiązek zawiadomienia podmiotu przyłączanego w **60 dni** od dnia upływu terminu na przekazanie powiadomienia o wygaśnięciu umowy o przyłączenie
- e) Ustawa zmieniająca określa okoliczności w których niespełnienie obowiązku do przekazania powiadomienia nie powoduje wygaśnięcia umowy o przyłączenie. W takim przypadku Podmiot przyłączany ma prawo przedłożenia do ENEA operator oświadczenia:
 - o **wystąpieniu ww. okoliczności** wraz z ich **udokumentowaniem**
 - ze wskazaniem **okresu niezbędnego** na wypełnienie Kamieni milowych, nie dłuższego niż dodatkowe **24 miesiące**

W przypadku wydłużenia ww. okresu Podmiot przyłączany ma obowiązek przekazania powiadomienia o osiągnięciu Kamienia milowego nie później niż **30 dni** od upływu dodatkowego okresu, pod rygorem wygaśnięcia umowy o przyłączenie z mocy prawa

- f) Niezależnie od pkt e) Podmiot przyłączany ma prawo jednorazowego wystąpienia z wnioskiem o wydłużenie terminu na powiadomienie o osiągnięciu Kamienia milowego maksymalnie o dodatkowe 24 miesiące pod warunkiem, że wniosek:
 - zostanie złożony **przed upływem terminu ustawowego** na przedłożenie powiadomienia o osiągnięciu Kamienia milowego
 - będzie zawierał **określenie wnioskowanego terminu wydłużenia** okresu na przedłożenie powiadomienia
 - będzie zawierał potwierdzenie złożenia dodatkowego zabezpieczenia ustawowego
 - dla umów zawartych przed 30.04.2026 r.- **60 zł/kW * moc przyłączeniowa** nie więcej niż **6 mln zł brutto**)
 - dla umów zawartych po 30.04.2026 r.- **60 zł/kW * moc przyłączeniowa** nie więcej niż **12 mln zł brutto**)

ENEA Operator ma obowiązek potwierdzenia wydłużenia ww. okresu w 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku



Wymagane Kamienie Milowe z podziałem na przykładowe Obiekty przyłączane

	Umowy zawarte <u>wcześniej</u> niż 4 lata przed 30.04.2026	Umowy zawarte <u>nie wcześniej</u> niż 4 lata przed 30.04.2026	Umowy zawarte <u>po</u> 30.04.2026
FARMY WIATROWE	6 miesięcy od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu PnB dla <u>turbin wiatrowych</u> min dla 80% P_{ZAINST} 3 miesięcy od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u> Nie dotyczy – jeżeli Obiekt częściowo przyłączony przed 30.04.2026 (minimum podano napięcie na Obiekt)	42 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla 80% P_{ZAINST} <u>turbin wiatrowych</u> 42 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>	36 miesięcy od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla 80% P_{ZAINST} <u>turbin wiatrowych</u> 36 miesięcy od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OS o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE	3 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>modułów fotowoltaicznych i przekształtników</u> min dla 80% P_{ZAINST} 3 miesiące od 30.04.2026 r. zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u> Nie dotyczy – jeżeli Obiekt częściowo przyłączony przed 30.04.2026 (minimum podano napięcie na Obiekt)	30 miesięcy od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>modułów fotowoltaicznych i przekształtników</u> min dla 80% P_{ZAINST} 42 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>	24 miesiące od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla 80% P_{ZAINST} <u>modułów fotowoltaicznych i przekształtników</u> 36 miesięcy od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>
MAGAZYNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ	3 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>zasobników i przekształtników</u> min dla 80% P_{ZAINST} i 80% pojemności 3 miesiące od 30.04.2026 od uc84 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla rozdzielni i transformatorów Nie dotyczy – jeżeli Obiekt częściowo przyłączony przed 30.04.2026 (minimum podano napięcie na Obiekt)	30 miesięcy od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>zasobników i przekształtników</u> min dla 80% P_{ZAINST} i 80% pojemności 42 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>	24 miesiące od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>zasobników i przekształtników</u> min dla 80% P_{ZAINST} i 80% pojemności 36 miesięcy od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>



Wymagane Kamienie Milowe z podziałem na przykładowe Obiekty przyłączane

	Umowy zawarte <u>wcześniej</u> niż 4 lata przed 30.04.2026	Umowy zawarte <u>nie wcześniej</u> niż 4 lata przed 30.04.2026	Umowy zawarte <u>po</u> 30.04.2026
INSTALACJE ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII WYTWARZAJĄCE ENERGIE ELEKTRYCZNĄ Z BIOGAZU ROLNICZEGO	3 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla 80% P_{ZAINST} <u>instalacji</u> 3 miesiące od 30.04.2026 r. zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u> Nie dotyczy – jeżeli Obiekt częściowo przyłączony przed 30.04.2026 (minimum podano napięcie na Obiekt)	42 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla 80% P_{ZAINST} <u>instalacji</u> 42 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>	36 miesięcy od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla 80% P_{ZAINST} <u>instalacji</u> 36 miesięcy od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>
ELEKTROWNIE GAZOWE, GAZOWO-PAROWE, ELEKTROWNIE WĘGŁOWE, ELEKTROWNIE WODNE	3 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>instalacji</u> 3 miesiące od 30.04.2026 r. zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u> Nie dotyczy – jeżeli Obiekt częściowo przyłączony przed 30.04.2026 (minimum podano napięcie na Obiekt)	30 miesięcy od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>instalacji</u> 42 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>	24 miesiące od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>instalacji</u> 36 miesięcy od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>
ELEKTROWNIE JĄDROWE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
MORSKIE FARMY WIATROWE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy



Wymagane Kamienie Milowe z podziałem na przykładowe Obiekty przyłączane



	Umowy zawarte <u>wcześniej</u> niż 4 lata przed 30.04.2026	Umowy zawarte <u>nie wcześniej</u> niż 4 lata przed 30.04.2026	Umowy zawarte <u>po</u> 30.04.2026
INSTALACJE ODBIORCZE (inne niż służące do zasilania sieci trakcyjnych)	3 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla 50% P_{ZAINST} <u>instalacji (budynek)</u> 3 miesiące od 30.04.2026 r. zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u> Nie dotyczy – jeżeli Obiekt częściowo przyłączony przed 30.04.2026 (minimum podano napięcie na Obiekt)	30 miesięcy od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla 50% P_{ZAINST} <u>instalacji (budynek)</u> 42 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>	24 miesiące od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla 50% P_{ZAINST} <u>instalacji (budynek)</u> 36 miesięcy od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OS o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>
INSTALACJE ODBIORCZE (służące do zasilania sieci trakcyjnych)	Nie dotyczy	60 miesięcy od 30.04.2026 zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>instalacji lub obiektów niezbędnych do zasilania kolejowej sieci trakcyjnej lub służących do kierowania i sterowania ruchem kolejowym</u>	60 miesięcy od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OSD o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>instalacji lub obiektów niezbędnych do zasilania kolejowej sieci trakcyjnej lub służących do kierowania i sterowania ruchem kolejowym</u>
Systemy dystrybucyjne	3 miesiące od 30.04.2026 r. zawiadomienie OS o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u> Nie dotyczy – jeżeli system dystrybucyjny przyłączony przed 30.04.2026 (minimum podano napięcie na Obiekt)	42 miesiące od 30.04.2026 zawiadomienie OS o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>	36 miesięcy od zawarcia Umowy o przyłączenie zawiadomienie OS o uzyskaniu ostatecznego PnB dla <u>rozdzielni i transformatorów</u>
	UWAGA System dystrybucyjny (OSDn), jest zobowiązany poinformować ENEA Operator o uzyskaniu PnB dla obiektów przyłączanych do jego sieci dystrybucyjnej w terminach przewidzianych dla danego typu obiektu przyłączanego, pod rygorem wygaśnięcia w całości umowy o połączeniu tego systemu dystrybucyjnego z mocy prawa. W przypadku częściowego spełnienia Kamieni Milowych niezbędne jest zawarcie aneksu do umowy o połączeniu.		



Kamienie Milowe - powtarzające się pytania

Czy niedotrzymanie kamieni milowych w przypadku obiektów składających się z różnych rodzajów Obiektów przyłączanych będzie skutkowało wygaśnięciem całej Umowy?

Podmiot przyłączany będzie musiał wykazać spełnienie „kamieni milowych” **odrębnie** dla każdego obiektu przyłączanego w ramach danej instalacji.

Brak wykazania spełnienia kamieni milowych dla jednego rodzaju Obiektu przyłączanego spośród kilku planowanych do przyłączenia w ramach danej instalacji, będzie **skutkowało wygaśnięciem umowy o przyłączenie** w całości.

Czy ENEA Operator będą wymagać tylko powiadomień o uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, czy też będą wymagane inne dokumenty?

W terminach wymaganych ustawą jako minimum będą wymagane oświadczenia podmiotów przyłączanych o spełnieniu „kamieni milowych” wraz z dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie zgodnie z artykułem 7 ust 2^c pkt 1 ustawy PE.

Zastrzegamy sobie prawo do wezwania podmiotu przyłączanego do przedłożenia innych dokumentów potwierdzających wypełnienie kamieni milowych.

Czy podmiot przyłączany może wnioskować o wydłużenie okresu na powiadomienie o spełnieniu Kamieni milowych z przyczyn od niego niezależnych określonych w ustawie zmieniającej („siła wyższa”) i odrębnie na wniosek z dodatkowym zabezpieczeniem ustawowym

Tak. Te wystąpienia o wydłużenie traktowane są niezależnie od siebie.

Mam zawartą umowę o przyłączenie farmy wiatrowej mocy zainstalowanej i przyłączeniowej 100 MW. Wiem, że uzyskam pozwolenia na budowę dla 70% mocy zainstalowanej turbin wiatrowych (70 MW). Czy wypowiedzenie umowy o przyłączenie w części dotyczącej 30% (30 MW) mocy zainstalowanej turbin wiatrowych i przedłożenie PnB dla pozostałej części farmy wiatrowej pozwoli na wypełnienie obowiązków ustawowych dotyczących Kamieni milowych?


Jeżeli wypowiedzenie umowy w części (30 MW) zostanie skutecznie złożone przed upływem terminu na przedłożenie powiadomienia o spełnieniu kamienia milowego, będzie można uznać, że 70 MW stanowi 100% mocy zainstalowanej i przyłączeniowej obiektu przyłączanego. Jeżeli podmiot przyłączany w terminie wymaganym przepisami przedłoży powiadomienie o spełnianiu Kamienia milowego dla tej części mocy (70 MW) - podmiot przyłączany **wypełni** obowiązek ustawowy. Powyższe wymaga aneksowania umowy o przyłączenie.

Czy dopuszcza się powiadomienia przekazywane drogą elektroniczną?

Tak, pod warunkiem, że dokumenty będą w formatach *.pdf i będą opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zasady zwrotu zabezpieczeń ustawowych



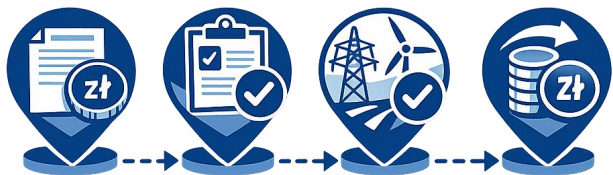

Zasady zwrotu zabezpieczeń ustawowych

Jak będą wyglądały zasady zwrotu zabezpieczeń ustawowych?

	Zwrot przez OSD	Zatrzymanie przez OSD
Przyłączenie do sieci – zrealizowanie umowy o przyłączenie	100% zabezpieczenia	0% zabezpieczenia
Rozwiązanie UP na wniosek inwestora z przyczyn OS	100% zabezpieczenia	0% zabezpieczenia
Rozwiązanie UP na wniosek inwestora 6 miesięcy od zawarcia UP	90% zabezpieczenia	10% zabezpieczenia
Rozwiązanie UP na wniosek inwestora 6-12 miesięcy od zawarcia UP	75% zabezpieczenia	25% zabezpieczenia
Rozwiązanie UP na wniosek inwestora 12-24 miesięcy od zawarcia UP	50% zabezpieczenia	50% zabezpieczenia
Rozwiązanie UP na wniosek inwestora 24-36 miesięcy od zawarcia UP	25% zabezpieczenia	75% zabezpieczenia
Wygaśnięcie UP z przyczyn nie osiągnięcia Kamieni milowych	0% zabezpieczenia	100% zabezpieczenia
Rezygnacja z warunków przyłączenia	0% (brak zabezpieczeń na tym etapie)	0% (brak zabezpieczeń na tym etapie)
Odmowa zawarcia UP	0% (brak zabezpieczeń na tym etapie)	0% (brak zabezpieczeń na tym etapie)