



Wdrożenie zapisów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE)
2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci
dotyczący przyłączenia odbioru

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

Dokument obowiązuje od 18 sierpnia 2019 r.

Spis treści

1. Cel i zakres.....	4
2. Definicje	6
3. Uwarunkowania formalne wynikające z NC DC oraz prawa krajowego.....	10
4. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla nowej instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego przyłączonej/przyłączonego do systemu przesyłowego	13
4.1. Procedura wydawania pozwolenia na podanie napięcia – EON.....	13
4.1.1. Informacje ogólne	13
4.1.2. Proces wydawania pozwolenia EON.....	13
4.1.3. Okres ważności pozwolenia EON	14
4.2. Procedura wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie – ION	15
4.2.1. Informacje ogólne	15
4.2.2. Proces wydawania pozwolenia ION	15
4.2.3. Okres ważności pozwolenia ION.....	16
4.3. Procedura wydawania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie – FON	17
4.3.1. Informacje ogólne	17
4.3.2. Proces wydawania pozwolenia FON	17
4.3.3. Okres ważności pozwolenia FON	18
4.3.4. Procedura odstępstw	19
4.4. Procedura wydawania pozwolenia – LON.....	20
4.4.1. Informacje ogólne	20
4.4.2. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku tymczasowej istotnej modyfikacji nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub nowego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego lub utracie zdolności ze względu na wdrażanie jednej lub kilku modyfikacji mających znaczenie dla jej działania	20
4.4.3. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez właściciela nowej instalacji odbiorczej lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego awarii sprzętu prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami trwającej dłużej niż 3 miesiące	22
4.4.4. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez OSP niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami trwającej dłużej niż 3 miesiące	24
4.4.5. Procedura odstępstw	25

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

5. Procedura przyłączenia nowych systemów dystrybucyjnych w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej połączonej z systemem przesyłowym.....	27
6. Procedura pozwolenia na użytkowanie dotycząca jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów	28
6.1. Procedura dla jednostki odbiorczej w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonego pod napięciem 1 000 V lub niższym (dokument instalacji).....	28
6.2. Procedury dla jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V (DRUD) 29	
6.3. Decyzja o zaprzestaniu oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania.....	31
7. Przebieg procesu pozwolenia na użytkowanie dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego	32
7.1. Przebieg procesu EON	32
7.2. Przebieg procesu ION	33
7.3. Przebieg procesu FON	34
7.4. Przebieg procesu LON	36
7.4.1. Przypadek tymczasowej istotnej modyfikacji nowej instalacji odbiorczej lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego lub utracie zdolności ze względu na wdrażanie jednej lub kilku modyfikacji mających znaczenie dla jej działania	36
7.4.2. Przypadek stwierdzenia przez właściciela nowej instalacji odbiorczej lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego awarii sprzętu prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami.....	38
7.4.3. Przypadek stwierdzenia przez OSP niezgodności nowej instalacji odbiorczej lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego z parametrami określonymi w pozwoleniu FON	41
7.5. Przebieg procesu uzyskiwania pozwolenia do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny przyłączonych pod napięciem 1 000 V lub niższym	44
7.6. Przebieg procesu uzyskiwania pozwolenia FON dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów	45
8. Załączniki	47
9. Dokumenty związane	51

1. Cel i zakres

Niniejsza procedura została opracowana na podstawie zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci przyłączenia odbioru (dalej NC DC). Celem niniejszego dokumentu jest uszczegółowienie wymagań dotyczących pozwoleń na użytkowanie dla:

- a) nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego,
- b) nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego,
- c) nowych systemów dystrybucyjnych w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych,
- d) jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania.

zwane dalej również jako Odbiory.

W zakresie nowych instalacji z pkt 1a), 1b) oraz nowych systemów dystrybucyjnych z pkt 1c) które przyłączono do systemu przesyłowego niniejsza procedura określa pozwolenie na podanie napięcia (EON), tymczasowe pozwolenie na użytkowanie (ION), ostateczne pozwolenie na użytkowanie (FON) oraz ograniczone pozwolenie na użytkowanie (LON). W zakresie nowych systemów dystrybucyjnych nie posiadających bezpośredniego połączenia z systemem przesyłowym - pkt 1c) powyżej procedura określa wzór oświadczenia o spełnieniu wymagań NC DC.

W zakresie pkt 1d) procedura określa dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania (DRUD), ostateczne pozwolenie na użytkowanie (FON) oraz dokument instalacji.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dotyczy:

- i. nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego,
- ii. nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego,
- iii. nowych systemów dystrybucyjnych w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych,
- iv. jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania.

zaklasyfikowanych jako nowe (za wyjątkiem tych opisanych w art. 3 NC DC) oraz istniejące (opisane w art. 4 NC DC). Zasady zaklasyfikowania jednostek jako istniejące zostały opisane w art. 4 ust. 2 NC DC. Niniejsza procedura określiła wzory wniosków oraz samych pozwoleń na użytkowanie wraz z nowymi niezbędnymi załącznikami (stosowanie ich wynika z opracowanej procedury). OSP/OSD zastrzega sobie możliwość wystąpienia o inne niezbędne dokumenty nie objęte niniejszym opracowaniem.

Przedmiotowa procedura ma zastosowanie do przyłączania Odbiorów do sieci elektroenergetycznej.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

Nowe połączenia pomiędzy siecią OSP a istniejącą siecią OSDp, powstałe w wyniku rozbudowy tylko sieci OSP, nie podlegają niniejszej procedurze.

Każde nowe połączenie powstałe w wyniku rozbudowy sieci OSP i OSDp, bądź tylko OSDp, jest uznawane za nową instalację dystrybucyjną zgodnie z NC DC i podlega pod wymogi NC DC oraz niniejszej procedurze.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

2. Definicje

Definicje pojęć występujących w przedmiotowym dokumencie:

- **„IRiESP”** - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.
- **„IRiESD”** - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
- **„OSP”** – Operator systemu przesyłowego (PSE S.A.).
- **„OSDn”** - Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową.
- **„OSDp”** - Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową.
- **„Umowa o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji”** - umowa o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej, na podstawie której OSP/OSD świadczy użytkownikowi systemu usługi przesyłu/dystrybucji energii elektrycznej.
- **„Umowa połączeniowa/porozumienie”** – umowa/porozumienie między dwoma lub więcej operatorami systemów, która obejmuje odpowiednie i szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przesyłu/dystrybucji energii elektrycznej.
- **„Umowa przyłączeniowa”** - umowa między właściwym operatorem systemu a właścicielem instalacji odbiorczej, operatorem systemu dystrybucyjnego, która obejmuje odpowiednie i szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji odbiorczej, systemu dystrybucyjnego, przyłączenia systemu dystrybucyjnego.
- **„Ustawa Prawo energetyczne”** - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).

Poniższe definicje przytoczono za NC DC.

- **„Instalacja odbiorcza”** - instalacja, która zużywa energię elektryczną i jest przyłączona w jednym lub kilku punktach przyłączenia do systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego. Instalacją odbiorczą nie jest system dystrybucyjny ani zasilanie potrzeb własnych modułu wytwarzania energii.
- **„Instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego”** - instalacja odbiorcza, która ma punkt przyłączenia do systemu przesyłowego.
- **„Instalacja dystrybucyjna przyłączona do systemu przesyłowego”** - przyłączenie systemu dystrybucyjnego lub instalacji i urządzeń elektrycznych użytkowanych na przyłączeniu do systemu przesyłowego.
- **„Jednostka odbiorcza”** - niepodzielny zestaw instalacji obejmujący urządzenia, którymi właściciel instalacji odbiorczej lub operator zamkniętego systemu dystrybucyjnego (OZSD)

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

mogą aktywnie sterować indywidualnie lub wspólnie w ramach zagregowanego obciążenia sterowanego za pośrednictwem osoby trzeciej.

- **„Zamknięty system dystrybucyjny (ZSD)”** - system dystrybucyjny zaklasyfikowany zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/72/WE przez krajowe organy regulacyjne lub przez inne właściwe organy, jeżeli tak przewidziało państwo członkowskie, jako zamknięty system dystrybucyjny, który dystrybuuje energię elektryczną na ograniczonym geograficznie obszarze zakładu przemysłowego, obiektu handlowego lub miejsca świadczenia usług wspólnych i nie zaopatruje odbiorców będących gospodarstwami domowymi, bez uszczerbku dla użytkownika systemu w niewielkim zakresie przez niewielką liczbę gospodarstw domowych położonych na obszarze obsługiwanym przez zamknięty system dystrybucyjny, których członkowie pozostają w stosunku zatrudnienia, bądź podobnym, z właścicielem systemu dystrybucyjnego.
- **„System dystrybucyjny przyłączony do systemu przesyłowego”** - system dystrybucyjny przyłączony do systemu przesyłowego, w tym instalacje dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego.
- **„Maksymalna moc przyłączeniowa pobierana z sieci”** - maksymalna ciągła moc czynna, jaką instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego lub instalacja dystrybucyjna przyłączona do systemu przesyłowego może pobierać z sieci w punkcie przyłączenia, jak określono w umowie przyłączeniowej lub uzgodniono pomiędzy właściwym operatorem systemu a – odpowiednio – właścicielem instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego.
- **„Maksymalna moc przyłączeniowa wprowadzana do sieci”** - maksymalna ciągła moc czynna, jaką instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego lub instalacja dystrybucyjna przyłączona do systemu przesyłowego może wprowadzać do sieci w punkcie przyłączenia, jak określono w umowie przyłączeniowej lub uzgodniono pomiędzy właściwym operatorem systemu a – odpowiednio – właścicielem instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego.
- **„Regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru”** - odbiór w instalacji odbiorczej lub zamkniętym systemie dystrybucyjnym, do którego właściwy operator systemu lub OSP ma dostęp i który może dostosowywać, co powoduje modyfikację mocy czynnej.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

- **„Regulacja mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru”** - moc bierna lub urządzenia kompensacji mocy biernej w instalacji odbiorczej lub zamkniętym systemie dystrybucyjnym, do których właściwy operator systemu lub OSP ma dostęp i które może dostosowywać.
- **„Zarządzanie ograniczeniami przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru”** - odbiór w instalacji odbiorczej lub zamkniętym systemie dystrybucyjnym, do którego właściwy operator systemu lub OSP ma dostęp i który może dostosowywać w celu zarządzania ograniczeniami przesyłu w systemie.
- **„Regulacja częstotliwości systemu w ramach odpowiedzi odbioru”** - odbiór w instalacji odbiorczej lub zamkniętym systemie dystrybucyjnym, który można zwiększać lub zmniejszać w odpowiedzi na wahania częstotliwości, w ramach autonomicznej odpowiedzi instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego w celu ograniczenia tych wahań.
- **„Bardzo szybka regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru”** - odbiór w instalacji odbiorczej lub zamkniętym systemie dystrybucyjnym, który może być zmieniany bardzo szybko w odpowiedzi na odchylenia częstotliwości, co powoduje bardzo szybką modyfikację mocy czynnej.
- **„Dokument instalacji”** - oznacza dokument o prostej strukturze, zawierający informacje o module wytwarzania energii typu A lub jednostce odbiorczej, dostosowanych do zmiany zapotrzebowania, przyłączonych pod napięciem mniejszym niż 1 000 V, potwierdzający jego/jej zgodność z odpowiednimi wymogami.
- **„Dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania (DRUD)”** - dokument wydany przez właściciela instalacji odbiorczej lub OZSD właściwemu operatorowi systemu, odnoszący się do jednostek odbiorczych umożliwiających regulację zapotrzebowania i przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V, który potwierdza spełnienie przez jednostkę odbiorczą wymogów technicznych określonych w niniejszym rozporządzeniu i zawiera niezbędne dane i oświadczenia, w tym poświadczenie zgodności.
- **„Punkt przyłączenia”** - miejsce, w którym moduł wytwarzania energii, instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny lub system HVDC jest przyłączony(-a) do systemu przesyłowego, sieci morskiej, systemu dystrybucyjnego, w tym zamkniętego systemu dystrybucyjnego, lub systemu HVDC, jak określono w umowie przyłączeniowej.
- **„Pozwolenie na podanie napięcia (EON)”** - pozwolenie wydawane przez właściwego operatora systemu dla właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela instalacji

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC przed podaniem napięcia na jego sieć wewnętrzną.

- **„Tymczasowe pozwolenie na użytkowanie (ION)”** - pozwolenie wydawane przez właściwego operatora systemu dla właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC, które zezwala im na eksploatację, odpowiednio, modułu wytwarzania energii, instalacji odbiorczej, systemu dystrybucyjnego lub systemu HVDC poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci przez ograniczony czas, a także na rozpoczęcie testów zgodności w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi specyfikacjami i wymogami.
- **„Ostateczne pozwolenie na użytkowanie (FON)”** - pozwolenie wydawane przez właściwego operatora systemu dla właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC spełniającego odpowiednie specyfikacje i wymogi, które zezwala im na eksploatację, odpowiednio, modułu wytwarzania energii, instalacji odbiorczej, systemu dystrybucyjnego lub systemu HVDC poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci.
- **„Ograniczone pozwolenie na użytkowanie (LON)”** - pozwolenie wydawane przez właściwego operatora systemu dla właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC, którzy wcześniej uzyskali status FON, ale u których tymczasowo występuje poważna modyfikacja lub utrata zdolności skutkująca brakiem zgodności ze specyfikacjami i wymogami.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

3. Uwarunkowania formalne wynikające z NC DC oraz prawa krajowego

NC DC określa wymagania dotyczące przyłączania do sieci instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych. Kodeks ustanawia obowiązki zapewniające właściwe wykorzystanie zdolności instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych przez właściwego OS w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób w celu zapewnienia równych szans podmiotom w całej Unii. Kodeks wszedł w życie 7 września 2016 r. Stosowanie wymogów określonych w tym rozporządzeniu rozpoczyna się trzy lata po jego publikacji, tj. od dnia 18 sierpnia 2019 r.

Zapisy i wymagania NC DC dotyczą, co do zasady, nowych Odbiorów. Dla istniejących Odbiorów szczegółowy zakres objęcia wymogami NC DC w zakresie modernizacji lub wymiany jest przedmiotem ustaleń pomiędzy właściwymi OS w odpowiednich porozumieniach międzyoperatorskich. Dla istniejących Odbiorów szczegółowy zakres objęcia wymogami NC DC w zakresie modernizacji lub wymiany jest określony w jednej z następujących procedur dostępnych na stronie operatora systemu: „Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany instalacji dystrybucyjnej”; „Procedura objęcia istniejącej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń”; „Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń”; „Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w głębi istniejącej sieci NN, WN, SN i nn” oraz „Procedura objęcia istniejącej instalacji automatyki SCO w sieci OSD przyłączonego do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń”.

Podkreślić także należy, że zapisy NC DC będą stosowane do Odbiorów, które nie były przyłączone do sieci w dniu wejścia w życie NC DC, a ich właściciel nie poinformował w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie NC DC operatora systemu o zawarciu wiążącej umowy zakupu głównego urządzenia odbiorczego w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC DC, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b NC DC.

Jednocześnie właściwy OS, do którego sieci są przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 2 lit. b NC DC może złożyć, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 11c) ustawy Prawo energetyczne, wniosek do organu regulacyjnego (Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki)

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

o rozstrzygnięcie, czy te urządzenia, instalacje lub sieci spełniają wymogi uznania ich za istniejące czy nowe.

Zgodnie z zapisami art. 22 i 31 NC DC, właściciel instalacji odbiorczej lub OSDp musi wykazać właściwemu OS, że spełnia wymogi określone w NC DC oraz IRiESP/IRiESD poprzez pomyślne przeprowadzenie dedykowanej procedury pozwolenia na użytkowanie.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 35 NC DC, właściwy OS jest zobligowany do oceny zgodności Odbioru z wymogami mającymi zastosowanie na mocy NC DC na etapie jego przyłączania jak i przez cały okres funkcjonowania Odbioru.

Właściwy OS ma prawo zażądać (na mocy zapisów NC DC oraz IRiESP/IRiESD), aby właściciel Odbioru przeprowadzał testy i symulacje, w celu oceny zgodności z wymogami technicznymi dotyczącymi danego Odbioru, według powtarzalnego planu lub ogólnego programu bądź po każdej awarii, modyfikacji lub wymianie jakiegokolwiek sprzętu, która może mieć wpływ na zgodność Odbioru z wymogami NC DC oraz IRiESP/IRiESD.

W tym celu niezbędne jest określenie wykazu dokumentów oraz wymagań, które mają być spełnione przez właściciela Odbioru w ramach procesu weryfikacji.

Dodatkowo, zgodnie z art. 36 NC DC niezależnie od minimalnych wymogów dotyczących testów zgodności określonych w NC DC właściwy OS ma prawo:

- zezwolić właścicielowi Odbioru na przeprowadzenie alternatywnej serii testów,
- zobowiązać właściciela Odbioru do przeprowadzenia dodatkowych lub alternatywnych serii testów.

Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy symulacji i testów niezbędnych do wykonania przez właściciela Odbioru w celu oceny zgodności z wymogami technicznymi dotyczącymi danego Odbioru oraz obowiązku jego właściciela określono w zapisach art. 36 - 45 NC DC.

W niniejszym dokumencie opisano procedury:

- Procedura i przebieg procesu wydawania pozwolenia na podanie napięcia EON dla nowej instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego przyłączonej/przyłączonego do systemu przesyłowego;
- Procedura i przebieg procesu wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla nowej instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego przyłączonej/przyłączonego do systemu przesyłowego;
- Procedura i przebieg procesu wydawania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla nowej instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego przyłączonej/przyłączonego do systemu przesyłowego;

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

- Procedura i przebieg procesu wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie LON dla nowej instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego przyłączonej/przyłączonego do systemu przesyłowego;
- Procedura i przebieg procesu wydawania pozwolenia na świadczenie usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów dla jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonego pod napięciem 1000 V lub niższym;
- Procedura i przebieg procesu wydawania pozwolenia na świadczenie usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów dla jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonego pod napięciem powyżej 1000 V.

W ramach ww. procedur weryfikowane są wymagania określone w warunkach przyłączenia, wynikające z zapisów NC DC oraz prawa krajowego – w szczególności z zapisów IRiESP/IRiESD, w tym przeprowadzone testy i uzyskane certyfikaty potwierdzające wymagania określone w warunkach przyłączenia. Wymagania dotyczące testowania zgodności, sposobu ich przestrzegania zostały opublikowane na stronie internetowej Operatora.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

4. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla nowej instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego przyłączonej/przyłączonego do systemu przesyłowego

4.1. Procedura wydawania pozwolenia na podanie napięcia – EON

4.1.1. Informacje ogólne

Przedmiotowa procedura dotyczy nowych instalacji odbiorczych, nowych instalacji dystrybucyjnych oraz systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego, które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC DC oraz IRiESP.

Pozwolenie EON uprawnia właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego do podania napięcia na jego sieć wewnętrzną i urządzenia pomocnicze poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci, które jest określone dla punktu przyłączenia.

Pozwolenie EON wydawane jest przez OSP pod warunkiem zakończenia prac związanych z realizacją:

- umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lub
- umowy o połączenie/porozumienie

i spełnienia wymogów określonych przez OSP w IRiESP oraz na podstawie NC DC. Etap przygotowawczy obejmuje uzgodnienia w sprawie ustawień zabezpieczeń i regulacji odpowiednich dla punktów przyłączenia między OSP a instalacją odbiorczą przyłączoną do systemu przesyłowego, nową instalacją dystrybucyjną przyłączoną do systemu przesyłowego oraz system dystrybucyjnym przyłączonym do systemu przesyłowego.

Przebieg procedury EON w postaci „Schematu procedury pozyskiwania pozwolenia EON” zamieszczono w pkt 7.1.

4.1.2. Proces wydawania pozwolenia EON

Pozwolenie EON wydaje się na wniosek właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub OSDp.

- Po stronie w właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego:
 - przygotowanie i realizacja prac umożliwiająca przyłączenie nowej instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego,
 - przeprowadzenie odbiorów w stanie beznapięciowym,
 - przekazanie protokołów odbioru do OSP,

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

- przekazanie oświadczenia o gotowości do przyjęcia napięcia zgodnie ze wzorem OSP,
 - złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON wraz z wymaganymi załącznikami,
 - wejście w życie umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej,
 - przesłanie do OSP innych dokumentów, wymaganych na tym etapie, o których mowa w umowie o przyłączenie.
- Po stronie OSP:
 - przygotowanie i realizacja prac po stronie OSP umożliwiająca przyłączenie nowej instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego / przyłączonego do systemu przesyłowego,
 - przeprowadzenie odbiorów,
 - sprawdzenie przekazanego przez właściciela protokołu odbioru nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego,
 - weryfikacja poprawności wniosku EON wraz z załącznikami,
 - podjęcie decyzji o wydaniu pozwolenia EON oraz o planowanym terminie podania napięcia na sieć wewnętrzną i urządzenia pomocnicze oraz przyłączenia się do sieci w określonych punktach przyłączenia / połączenia.

4.1.3. Okres ważności pozwolenia EON

Pozwolenie EON traci ważność w momencie rozpoczęcia **obowiązywania** pozwolenia ION. Pozwolenie EON nie uprawnia właściciela nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego / operatora systemu dystrybucyjnego do eksploatacji Obiektu poprzez wykorzystanie przyłączy do sieci określonych dla punktów przyłączenia.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

4.2. Procedura wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie – ION

4.2.1. Informacje ogólne

Przedmiotowa procedura dotyczy nowych instalacji odbiorczych, nowych instalacji dystrybucyjnych oraz systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego, które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC DC oraz IRIESP.

Pozwolenie ION może zostać wydane nowej instalacji odbiorczej/ instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego łącznie z pozwoleniem EON lub w trakcie jego obowiązywania lub po pomyślnym zrealizowaniu podania napięcia, a przed przeprowadzeniem testów zgodności oraz pod warunkiem sfinalizowania procesu weryfikacji danych i wymaganych analiz oraz wymagań określonych w art. 24 ust. 3 NC DC. W każdym przypadku warunkiem rozpoczęcia obowiązywania pozwolenia ION jest pomyślne zakończenie prób napięciowych przewidzianych w pozwoleniu EON. Pozwolenie ION uprawnia do eksploatacji nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego lub nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci przez określony czas. Właściciel nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego zobowiązany jest do przekazania certyfikatów sprzętu lub wyników testów zgodności zakresie i na warunkach określonych w dostępnych na stronie internetowej właściwego OS.

Przebieg procedury ION w postaci „Schematu procedury pozyskiwania pozwolenia ION” zamieszczono w pkt. 7.2.

4.2.2. Proces wydawania pozwolenia ION

- Po stronie w właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego:
 - załączenie napięcia na nową instalację odbiorczą przyłączoną do systemu przesyłowego lub nową instalację dystrybucyjną przyłączoną do systemu przesyłowego (realizacja pozwolenia EON),
 - przeprowadzenie testów i odbiorów, realizowanych po podaniu napięcia na nową instalację odbiorczą przyłączoną do systemu przesyłowego lub nową instalację dystrybucyjną przyłączoną do systemu przesyłowego,
 - złożenie kompletnego wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION wraz z wymaganymi załącznikami (za zgodą OSP możliwe do zrealizowania na etapie uzyskiwania pozwolenia EON),

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

- przesłanie do OSP innych dokumentów, wymaganych na tym etapie, o których mowa w umowie o przyłączenie (za zgodą OSP możliwe do zrealizowania na etapie uzyskiwania pozwolenia EON).
- Po stronie OSP:
 - weryfikacja poprawności wniosku ION wraz z załącznikami,
 - przygotowanie wykazu danych do uzupełnienia przez właściciela nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego przed rozpoczęciem procedury ION,
 - podjęcie decyzji o wydaniu pozwolenia ION oraz uzgodnienie terminu planowanego przeprowadzenia testów zgodności.

4.2.3. Okres ważności pozwolenia ION

Pozwolenie ION traci ważność z dniem w nim określonym lub po wydaniu pozwolenia FON, jednak czas jego obowiązywania nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Przedłużenie okresu, przez który właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego może utrzymać status pozwolenia ION dłużej niż przez okres określony w art. 24 ust. 4 NC DC, może zostać przyznane, jeżeli wniosek o przyznanie odstępstwa zostanie złożony do właściwego OS przed upływem przedmiotowego okresu zgodnie z procedurą odstępstwa ustanowioną w art. 50 NC DC.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

4.3. Procedura wydawania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie – FON

4.3.1. Informacje ogólne

Przedmiotowa procedura dotyczy nowych instalacji odbiorczych / instalacji dystrybucyjnych / systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego, które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC DC oraz IRiESP i posiadają pozwolenie ION.

Jeżeli zostało to dopuszczone na etapie wydania pozwolenia ION, właściciel nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego oraz nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego zobowiązany jest do przekazania certyfikatów sprzętu w zakresie i na warunkach określonych w jednym z następujących dokumentów: „Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego w ramach NC DC”; „Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy w ramach NC DC”; „Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego w ramach NC DC”.

Właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego oraz operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego zobowiązany jest do przekazania raportów z testów zgodności określonych w jednej z następujących procedur: „Procedura testowania instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej a OSP na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”; „Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy wraz z podziałem obowiązków między OSDn a Właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”; „Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między OSDp a OSP na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”.

Przebieg procedury FON w postaci „Schematu procedury pozyskiwania pozwolenia FON” zamieszczono w pkt 7.3.

4.3.2. Proces wydawania pozwolenia FON

Pozwolenie FON wydaje się na wniosek właściciela nowej instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego przyłączonej/przyłączonego do systemu przesyłowego po wydaniu tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION (w terminie ważności pozwolenia ION) i usunięciu wszystkich niezgodności zidentyfikowanych na potrzeby statusu pozwolenia ION oraz po

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

sfinalizowaniu procesu weryfikacji danych i badań oraz po spełnieniu wymagań określonych w art. 25 ust 3 NC DC:

- po stronie właściciela nowej instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego przyłączonej / przyłączonego do systemu przesyłowego:
 - przygotowanie i realizacja prac końcowych umożliwiające pracę nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego,
 - przeprowadzenie wymaganych testów z wynikiem pozytywnym,
 - uzupełnienie braków z wykazu uzupełnień zgłoszonych przez OSP w pozwoleniu ION,
 - przedstawienie zaktualizowanych stosownych danych technicznych, modeli symulacyjnych oraz badań, o których mowa w art. 24 ust. 3 lit. b), d) i e) NC DC, w tym danych o wykorzystaniu rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów,
 - złożenie do OSP kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia FON (wraz z wymaganymi dokumentami i innymi załącznikami).
- po stronie OSP:
 - sprawdzenie uzupełnienia braków z wykazu uzupełnień zgłoszonych przez OSP w pozwoleniu ION,
 - weryfikacja wniosku o wydanie pozwolenia FON wraz z załącznikami,
 - przygotowanie i przesłanie do właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego wykazu błędnych / niewystarczających / brakujących danych,
 - wydanie pozwolenia FON.

4.3.3. Okres ważności pozwolenia FON

Pozwolenie FON jest przypisane do nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego i musi być przekazywane każdemu kolejnemu następcy prawnemu. Pozwolenie FON wydawane jest na czas nieokreślony. Pozwolenie FON zawiesza się w okresie ważności pozwolenia LON w odniesieniu do pozycji, dla których wydano pozwolenie LON dla instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego.

W przypadku upływu terminu ważności pozwolenia ION na każdym etapie procesu wydania pozwolenia FON właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego występuje z wnioskiem

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

o przedłużenie ważności pozwolenia ION. Pozwolenie ION traci ważność z dniem w nim określonym lub po wydaniu pozwolenia FON, jednak czas jego obowiązywania nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Przedłużenie okresu, przez który właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego może utrzymać status pozwolenia ION dłużej niż przez okres określony w art. 24 ust. 4 NC DC, może zostać przyznane, jeżeli wniosek o przyznanie odstępstwa zostanie złożony do OSP przed upływem przedmiotowego okresu zgodnie z procedurą odstępstw ustanowioną w art. 52 NC DC.

4.3.4. Procedura odstępstw

W przypadku powstania niezgodności (w ocenie OSP istnieją jakiegokolwiek przeszkody w wydaniu pozwolenia FON) właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego może przekazać do OSP wniosek o odstępstwo (w celu wydania pozwolenia FON). Rozpatrzenie wniosku o odstępstwo następuje po spełnieniu określonych wymagań realizując następujące działania:

- po stronie właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego:
 - złożenie do OSP kompletnego wniosku o odstępstwo (wraz z wymaganymi dokumentami i innymi załącznikami),
 - uzupełnienie zgłoszonych przez OSP braków we wniosku.
- po stronie OSP:
 - ocena kompletności wniosku o odstępstwo,
 - przekazanie wniosku o odstępstwo do Prezesa URE,
 - wydanie pozwolenia FON w przypadku pozytywnej decyzji Prezesa URE.

W przypadku odmowy udzielenia odstępstwa przez Prezesa URE właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego będzie zobowiązany do bezzwłocznego odłączenia przedmiotowego Obiektu w porozumieniu z OSP (zgodnie z zapisami umowy o przyłączenie / połączenie / świadczenie usług przesyłania).

Ponowne przyłączenie Odbioru do sieci OSP wymaga złożenia przez właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia / połączenia / porozumienia, następnie zawarcia umowy o przyłączenie/połączenie/porozumienia oraz uzyskania pozwoleń EON, ION i FON.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

4.4. Procedura wydawania pozwolenia – LON

4.4.1. Informacje ogólne

Przedmiotowa procedura dotyczy nowych instalacji odbiorczych, nowych instalacji dystrybucyjnych oraz systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego, które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC DC oraz IRIESP i posiadają pozwolenie FON.

Wydanie pozwolenia LON następuje w sytuacjach:

- i. tymczasowej istotnej modyfikacji nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego lub utracie zdolności ze względu na wdrażanie jednej lub kilku modyfikacji mających znaczenie dla jej działania;
- ii. stwierdzenia przez właściciela nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego awarii sprzętu prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami;
- iii. stwierdzenia przez OSP niezgodności nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego z parametrami określonymi w pozwoleniu FON;

a jednocześnie właściciel nowej instalacji odbiorczych lub operator systemu dystrybucyjnego o którym mowa powyżej ma uzasadnione przekonanie, że okoliczność / okoliczności opisana/e powyżej będzie/będą utrzymywać się przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Wówczas właściciel, informuje OSP, nie później niż 24 godziny od zaistnienia incydentu, o wystąpieniu okoliczności o których mowa powyżej.

W procedurze LON może być wymagane wykorzystanie certyfikatów sprzętu w celu potwierdzenia zgodności z wybranymi wymogami.

4.4.2. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku tymczasowej istotnej modyfikacji nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub nowego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego lub utracie zdolności ze względu na wdrażanie jednej lub kilku modyfikacji mających znaczenie dla jej działania

Pozwolenie LON wydaje się na wniosek właściciela nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego (bezpośrednio lub pośrednio poprzez osobę trzecią):

- po stronie właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego:

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

- stwierdzenie potrzeby tymczasowej istotnej modyfikacji nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub nowego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego lub utracie zdolności ze względu na wdrażanie jednej lub kilku modyfikacji mających znaczenie dla jego działania trwającej dłużej niż 3 miesiące,
- niezwłoczne wysłanie do OSP informacji/powiadomienia o tymczasowej istotnej modyfikacji nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub nowego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego (dalej również: modyfikacja),
- w przypadku decyzji OSP o przeprowadzeniu procedury LON, złożenie kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON wraz z wymaganymi załącznikami,
- realizacja modyfikacji,
- w sytuacji, gdy modyfikacja została zakończona w terminie krótszym niż 3 miesiące licząc od daty zgłoszenia, wówczas dotychczasowe pozwolenie FON nie ulega zawieszeniu. W przeciwnym przypadku właściciel nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub nowego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego otrzymuje pozwolenie LON,
- przed terminem ostatecznego zakończenia modyfikacji nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub nowego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego właściciel uzgadnia z OSP harmonogram i zakres testów zgodności,
- po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności przygotowanie i przesłanie do OSP wniosku o wygaszenie pozwolenia LON,
- po stronie OSP:
 - decyzja, na podstawie danych nt. modyfikacji dostarczonych przez właściciela nowej instalacji odbiorczej lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego, czy modyfikacja wymaga nowych warunków przyłączenia (i wykorzystania procedury EON) czy zastosowana będzie procedura LON,
 - odbiór i analiza poprawności wniosku LON wraz z załącznikami oraz wydanie pozwolenia LON,
 - wydanie zgody na testy zgodności,
 - ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu testów zgodności,
 - ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz przywrócenia pozwolenia FON.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

Przebieg procesu LON w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON dla tymczasowej istotnej modyfikacji nowej instalacji odbiorczej lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego lub utracie zdolności ze względu na wdrażanie jednej lub kilku modyfikacji mających znaczenia dla jej działania” zamieszczono w pkt 7.4.1.

4.4.3. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez właściciela nowej instalacji odbiorczej lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego awarii sprzętu prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami trwającej dłużej niż 3 miesiące

Pozwolenie LON wydaje się na wniosek właściciela nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego (bezpośrednio lub pośrednio poprzez osobę trzecią):

- po stronie właściciela nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego:
 - niezwłoczne wysłanie do OSP informacji / powiadomienia o stwierdzeniu awarii prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami i podjęciu czynności zmierzających do jej usunięcia,
 - złożenie kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON wraz z wymaganymi załącznikami,
 - usunięcie niezgodności nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego,
 - w sytuacji, gdy usuwanie niezgodności zostało zakończone w terminie krótszym niż 3 miesiące licząc od daty wystąpienia awarii, wówczas dotychczasowe pozwolenie FON nie ulega zawieszeniu. W przeciwnym przypadku właściciel nowej instalacji odbiorczej lub operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego otrzymuje pozwolenie LON,
 - w sytuacji, gdy podczas usuwania niezgodności nastąpiło odłączenie nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego, wówczas OSP wraz z właścicielem nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego przeprowadza ustalenia w sprawie testów zgodności, ustala ich zasady oraz termin,
 - przed terminem usunięcia niezgodności nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego właściciel nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operator

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego uzgadnia z OSP harmonogram i zakres testów zgodności,

- po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności właściciel nowej instalacji odbiorczej lub operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego przygotowuje i przesyła do OSP wniosek o wygaszenie pozwolenia LON.
- po stronie OSP:
 - odbiór i analiza poprawności wniosku LON wraz z załącznikami oraz wydanie pozwolenia LON,
 - wydanie zgody na testy zgodności,
 - ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu testów zgodności,
 - ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz przywrócenia pozwolenia FON.

Przebieg procesu LON w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON dla przypadku stwierdzenia przez właściciela nowej instalacji odbiorczej lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego awarii sprzętu prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami” zamieszczono w pkt 7.4.2.

4.4.4. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez OSP niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami trwającej dłużej niż 3 miesiące

Pozwolenie LON wydaje się na wniosek właściciela nowej instalacji odbiorczej lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego (bezpośrednio lub pośrednio poprzez osobę trzecią):

- po stronie właściciela nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego oraz operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego:
 - OSP stwierdza możliwość wystąpienia niezgodności i powiadamiania o tym fakcie właściciela nowej instalacji odbiorczej lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego, który potwierdza wystąpienie niezgodności i jednocześnie podejmuje działania zaradcze,
 - brak zgodności pomiędzy OSP, a właścicielem nowej instalacji odbiorczej lub operatorem systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego w zakresie stwierdzenia niezgodności jego instalacji, skutkuje że właściciel nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego przeprowadza testy sprawdzające przy udziale OSP. W przypadku akceptacji przez Strony wyników testów sprawdzających, które potwierdzają brak zgodności nowej instalacji odbiorczej, instalacji dystrybucyjnej lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego wówczas właściciel nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego podejmuje działania zaradcze,
 - w przypadku braku zgodności Stron odnośnie niezgodności nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub nowego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego rozstrzyga Prezes URE na wniosek OSP lub właściciela nowej instalacji odbiorczej lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego,
 - w przypadku potwierdzenia niezgodności mogącej trwać dłużej niż 3 miesiące właściciel nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON wraz z wymaganymi załącznikami,
 - w sytuacji, gdy podczas usuwania niezgodności nastąpiło odłączenie nowej instalacji odbiorczej oraz nowej instalacji dystrybucyjnej lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego wówczas OSP wraz z właścicielem nowej instalacji odbiorczej lub operatorem systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

przesyłowego przeprowadza ustalenia w sprawie testów zgodności, ustala ich zasady oraz termin,

- przed terminem usunięcia niezgodności nowej instalacji odbiorczej oraz nowej instalacji dystrybucyjnej lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego właściciel nowej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego uzgadnia z OSP harmonogram i zakres testów zgodności,
- po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności właściciel nowej instalacji odbiorczej lub operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego przygotowuje i przesyła do OSP wniosek o wygaszenie pozwolenia LON.
- po stronie OSP:
 - stwierdzenie możliwej niezgodności nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego z niektórymi odpowiednimi wymogami i powiadomienie o tym właściciela nowej instalacji odbiorczej lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego oraz, jeżeli jest to zasadne, innych połączonych OS,
 - podjęcie stosownych działań wynikających ze stwierdzonej niezgodności i powiadomienie właściciela Odbioru
 - weryfikacja poprawności wniosku LON wraz z załącznikami oraz wydanie pozwolenia LON,
 - wydanie zgody na testy zgodności,
 - ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu testów zgodności,
 - ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz przywrócenia pozwolenia FON.

Przebieg procesu LON w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON dla przypadku stwierdzenia przez OSP niezgodności nowej instalacji odbiorczej lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego z parametrami określonymi w pozwoleniu FON” zamieszczono w pkt 7.4.3.

4.4.5. Procedura odstępstw

W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji modyfikacji nowej instalacji odbiorczej, nowej instalacji dystrybucyjnej lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego przekraczać będzie okres ważności pozwolenia LON, wówczas właściciel nowej instalacji odbiorczej lub operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego przygotowuje i przekazuje do OSP wniosek o odstępstwo (wydłużenie terminu obowiązywania pozwolenia LON). OSP dokonuje oceny

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

wniosku o odstępstwo i wraz z oceną przekazuje do Prezesa URE. Po uzyskaniu decyzji Prezesa URE o przyznaniu odstępstwa, OSP dokonuje stosownych zmian w pozwoleniu LON i powiadamia o tym właściciela nowej instalacji odbiorczej lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego, który kontynuuje proces modernizacji nowej instalacji odbiorczej lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego systemu przesyłowego.

W przypadku odmowy Prezesa URE udzielenia odstępstwa, właściciel nowej instalacji odbiorczej lub operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego w celu przyłączenia nowej instalacji odbiorczej lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego po dostosowaniu do wymogów zobowiązany będzie do złożenia do OSP wniosku o pozwolenie EON, a następnie o pozwolenia ION i FON.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

5. Procedura przyłączenia nowych systemów dystrybucyjnych w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej połączonej z systemem przesyłowym

Przedmiotowa procedura dotyczy nowych OSDn i OZSD, które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC DC.

NC DC, nie określa szczegółowych zasad postępowania dla OSDn i OZSD w zakresie ich przyłączenia do sieci dystrybucyjnej połączonej z systemem przesyłowym, a jednocześnie zobowiązuje OSDn i OZSD do przestrzegania wymogów określonych w tym rozporządzeniu.

W związku z powyższym opracowano oświadczenie, które OSDn oraz OZSD składać będą na etapie zawierania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

OSDn oraz OZSD oświadczać będą, że spełniają wymogi określone w:

- NC DC,
- dokumentach opracowanych na podstawie NC DC,
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
- IRiESP/IRiESD.

Dla omawianych OSDn i OZSD nie wprowadza się dodatkowych dokumentów EON, ION i FON jak dla przyłączania OSDp.

6. Procedura pozwolenia na użytkowanie dotycząca jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów

6.1. Procedura dla jednostki odbiorczej w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonego pod napięciem 1 000 V lub niższym (dokument instalacji)

Przedmiotowa procedura dotyczy jednostki odbiorczej w ramach instalacji odbiorczej lub OZSD przyłączonego pod napięciem 1 000 V lub niższym do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów, która została objęta wymogami wynikającymi z NC DC.

NC DC w artykule 32, określa zasady postępowania w zakresie pozwolenia na użytkowanie dla instalacji odbiorczej lub OZSD do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów przyłączona pod napięciem 1 000 V lub niższym.

Na podstawie zapisów dokumentu opracowanego przez właściwego OS podlegającego uzgodnieniu przez OSP potwierdzającego zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania, właściciel instalacji odbiorczej lub ZSD przedstawia wymagane informacje i przekazuje je właściwemu OS.

W przypadku, gdy kolejne jednostki odbiorcze umożliwiają odpowiedź odbioru wówczas konieczne jest przedstawienie właściwemu OS osobnych dokumentów instalacji. Właściwy OS ma prawo agregować dokumenty instalacji wydane dla jednostek odbiorczych w ramach jednej instalacji odbiorczej.

W związku z powyższym dla instalacji odbiorczych oraz ZSD przyłączonego pod napięciem 1 000 V lub niższym, który zamierza świadczyć usługi regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów, opracowano dokument instalacji potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania.

Ww. dokument musi być przekazany do właściwego OS przed datą złożenia przez jednostkę odbiorczą rynkowej oferty zdolności w zakresie odpowiedzi odbioru.

W związku z powyższym po stronie właściwego OS jest odbiór dokumentu instalacji wraz z załącznikami, a następnie przeprowadzenie analizy tych dokumentów w zakresie zgodności / spełnienia wymogów NC DC. Jednocześnie właściciel instalacji odbiorczej oraz OZSD zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich testów zgodności określonych w jednej z następujących procedur: „Procedura testowania instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej a OSP na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”; „Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

przesyłowy wraz z podziałem obowiązków między OSDn a Właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”; „Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między OSDp a OSP na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”.

Niezależnie od minimalnych wymogów dotyczących testów zgodności określonych w NC DC właściwy OS ma prawo:

- a) zezwolić właścicielowi instalacji odbiorczej lub OZSD na przeprowadzenie alternatywnej serii testów, pod warunkiem że testy te będą skuteczne i wystarczające do wykazania, że instalacja odbiorcza lub ZSD spełnia wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu; oraz
- b) zobowiązać właściciela instalacji odbiorczej lub OZSD do przeprowadzenia dodatkowych lub alternatywnych serii testów w przypadkach, gdy informacje dostarczone właściwemu operatorowi systemu w związku z testami zgodności wynikającymi z przepisów art. 37–41 NC DC nie są wystarczające dla wykazania zgodności z wymogami NC DC.

Przebieg ww. procesu w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny przyłączonych pod napięciem 1 000 V lub niższym” zamieszczono w pkt 7.5.

6.2. Procedury dla jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V (DRUD)

Przedmiotowa procedura dotyczy jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub ZSD przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów, które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC DC.

NC DC w artykule 33, określa zasady postępowania w zakresie pozwolenia na użytkowanie dla instalacji odbiorczej lub ZSD do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V.

Na podstawie zapisów dokumentu opracowanego przez właściwego OS w porozumieniu z OSP potwierdzającego zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania, właściciel instalacji odbiorczej lub OZSD przedstawia wymagane informacje i przekazuje je właściwemu OS.

W przypadku, gdy kolejne jednostki odbiorcze umożliwiają odpowiedź odbioru wówczas konieczne jest przedstawienie właściwemu OS osobnych dokumentów DRUD.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

W związku z powyższym dla instalacji odbiorczych oraz ZSD przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V, które zamierzają świadczyć usługi regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów opracowano dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania DRUD.

Dokument DRUD będzie składany przez właścicieli omawianych instalacji odbiorczych lub OZSD do właściwego OS po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności opisanych w jednej z następujących procedur: „Procedura testowania instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej a OSP na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”; „Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy wraz z podziałem obowiązków między OSDn a Właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”; „Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między OSDp a OSP na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”.

Testy zgodności muszą wykazać, że wymogi określone w NC DC dla jednostki odbiorczej wykorzystywanej przez instalacje odbiorcze lub ZSD do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów zostały spełnione.

W związku z powyższym po stronie właściwego OS jest odbiór dokumentu DRUD wraz z załącznikami, a następnie przeprowadzenie analizy otrzymanych dokumentów w zakresie zgodności / spełnienia wymogów NC DC.

Niezależnie od minimalnych wymogów dotyczących testów zgodności określonych w NC DC właściwy OS ma prawo:

- a) zezwolić właścicielowi instalacji odbiorczej lub OZSD na przeprowadzenie alternatywnej serii testów, pod warunkiem że testy te będą skuteczne i wystarczające do wykazania, że instalacja odbiorcza lub ZSD spełnia wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu; oraz
- b) zobowiązać właściciela instalacji odbiorczej lub OZSD do przeprowadzenia dodatkowych lub alternatywnych serii testów w przypadkach, gdy informacje dostarczone właściwemu operatorowi systemu w związku z testami zgodności wynikającymi z przepisów art. 37–41 NC DC nie są wystarczające dla wykazania zgodności z wymogami NC DC.

Na podstawie kompletnego dokumentu DRUD właściwy OS wydaje pozwolenie FON właścicielowi instalacji odbiorczej lub OZSD w zakresie świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów, które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC DC.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

Dla omawianych jednostek odbiorczych i ZSD nie wprowadza się dodatkowych dokumentów EON oraz ION jak dla przyłączania OSDp.

Przebieg ww. procesu w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia FON dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub ZSD przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów” zamieszczono w pkt 7.6.

6.3. Decyzja o zaprzestaniu oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania


Właściciel instalacji odbiorczej lub OZSD powiadamia z miesięcznym wyprzedzeniem właściwego OS lub OSP, bezpośrednio lub pośrednio poprzez osobę trzecią, o każdej decyzji zaprzestania oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania. Przedmiotowe informacje mogą być grupowane zgodnie z wymogami określonymi przez właściwego OS lub OSP.

Druk powiadomienia przez Właściciela instalacji odbiorczej lub OZSD właściwego OS lub OSP o decyzji zaprzestania oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania stanowią załączniki do niniejszej procedury.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP


7. Przebieg procesu pozwolenia na użytkowanie dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego

7.1. Przebieg procesu EON

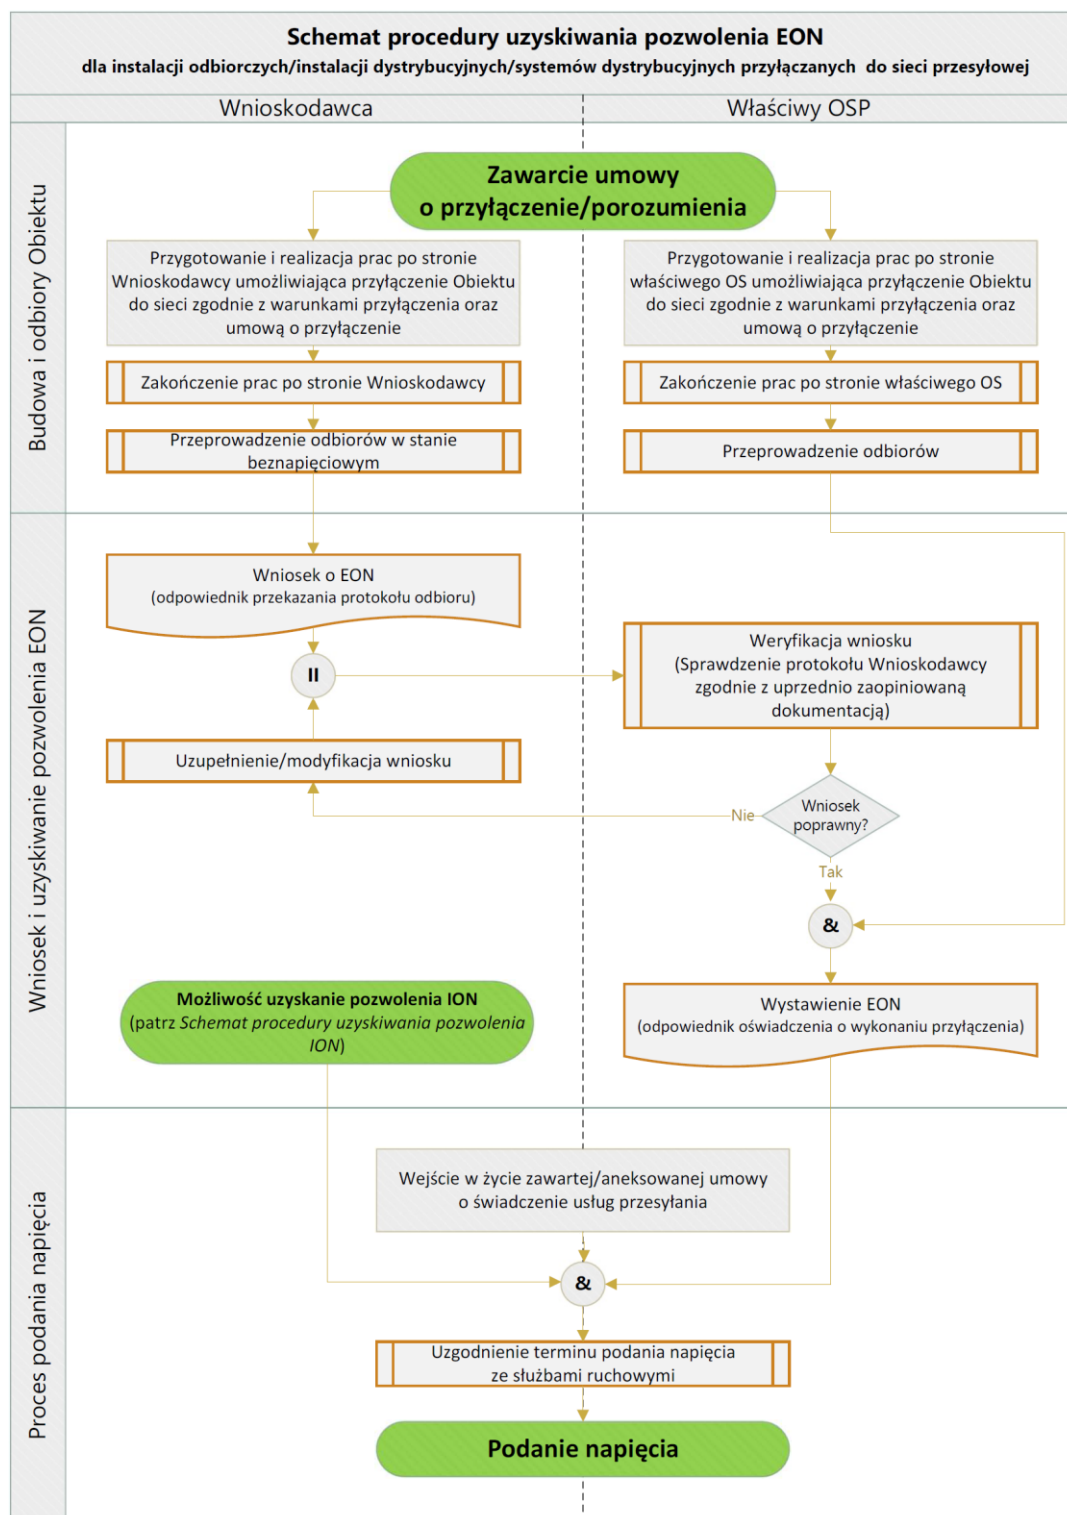


Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

7.2. Przebieg procesu ION

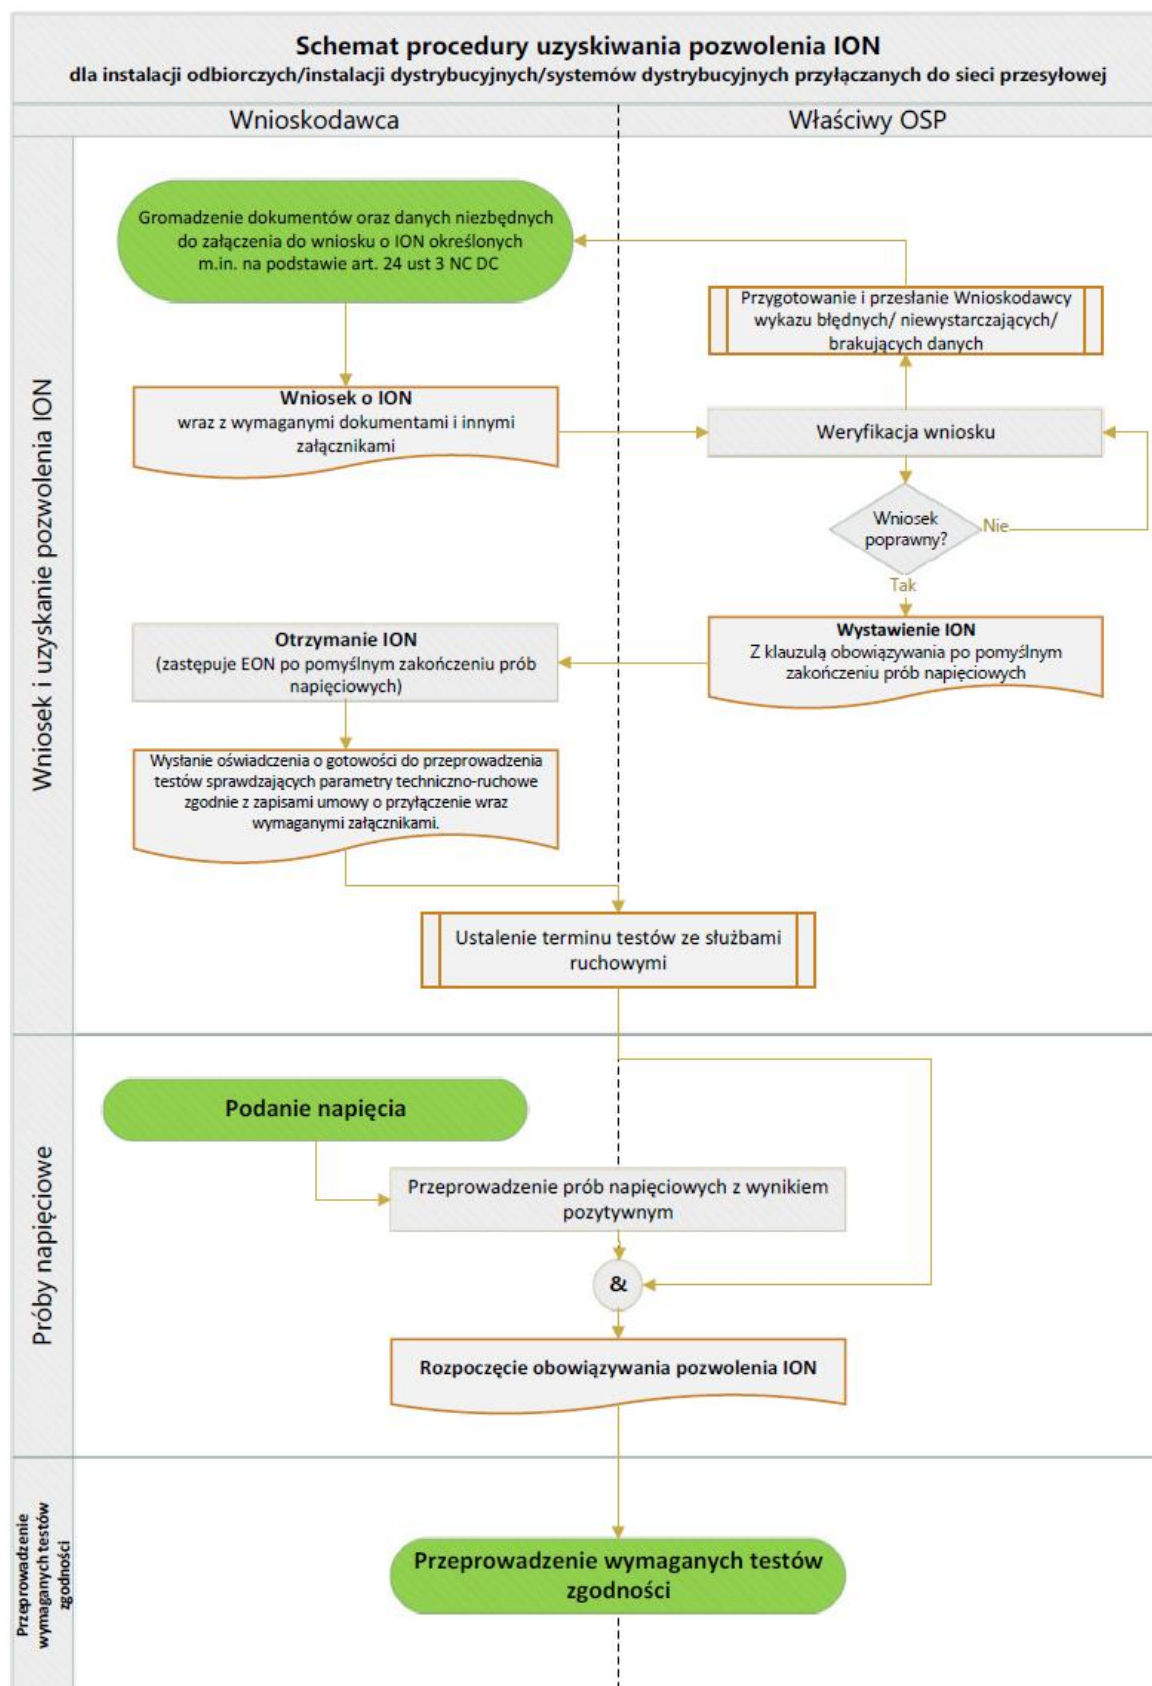


Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

7.3. Przebieg procesu FON

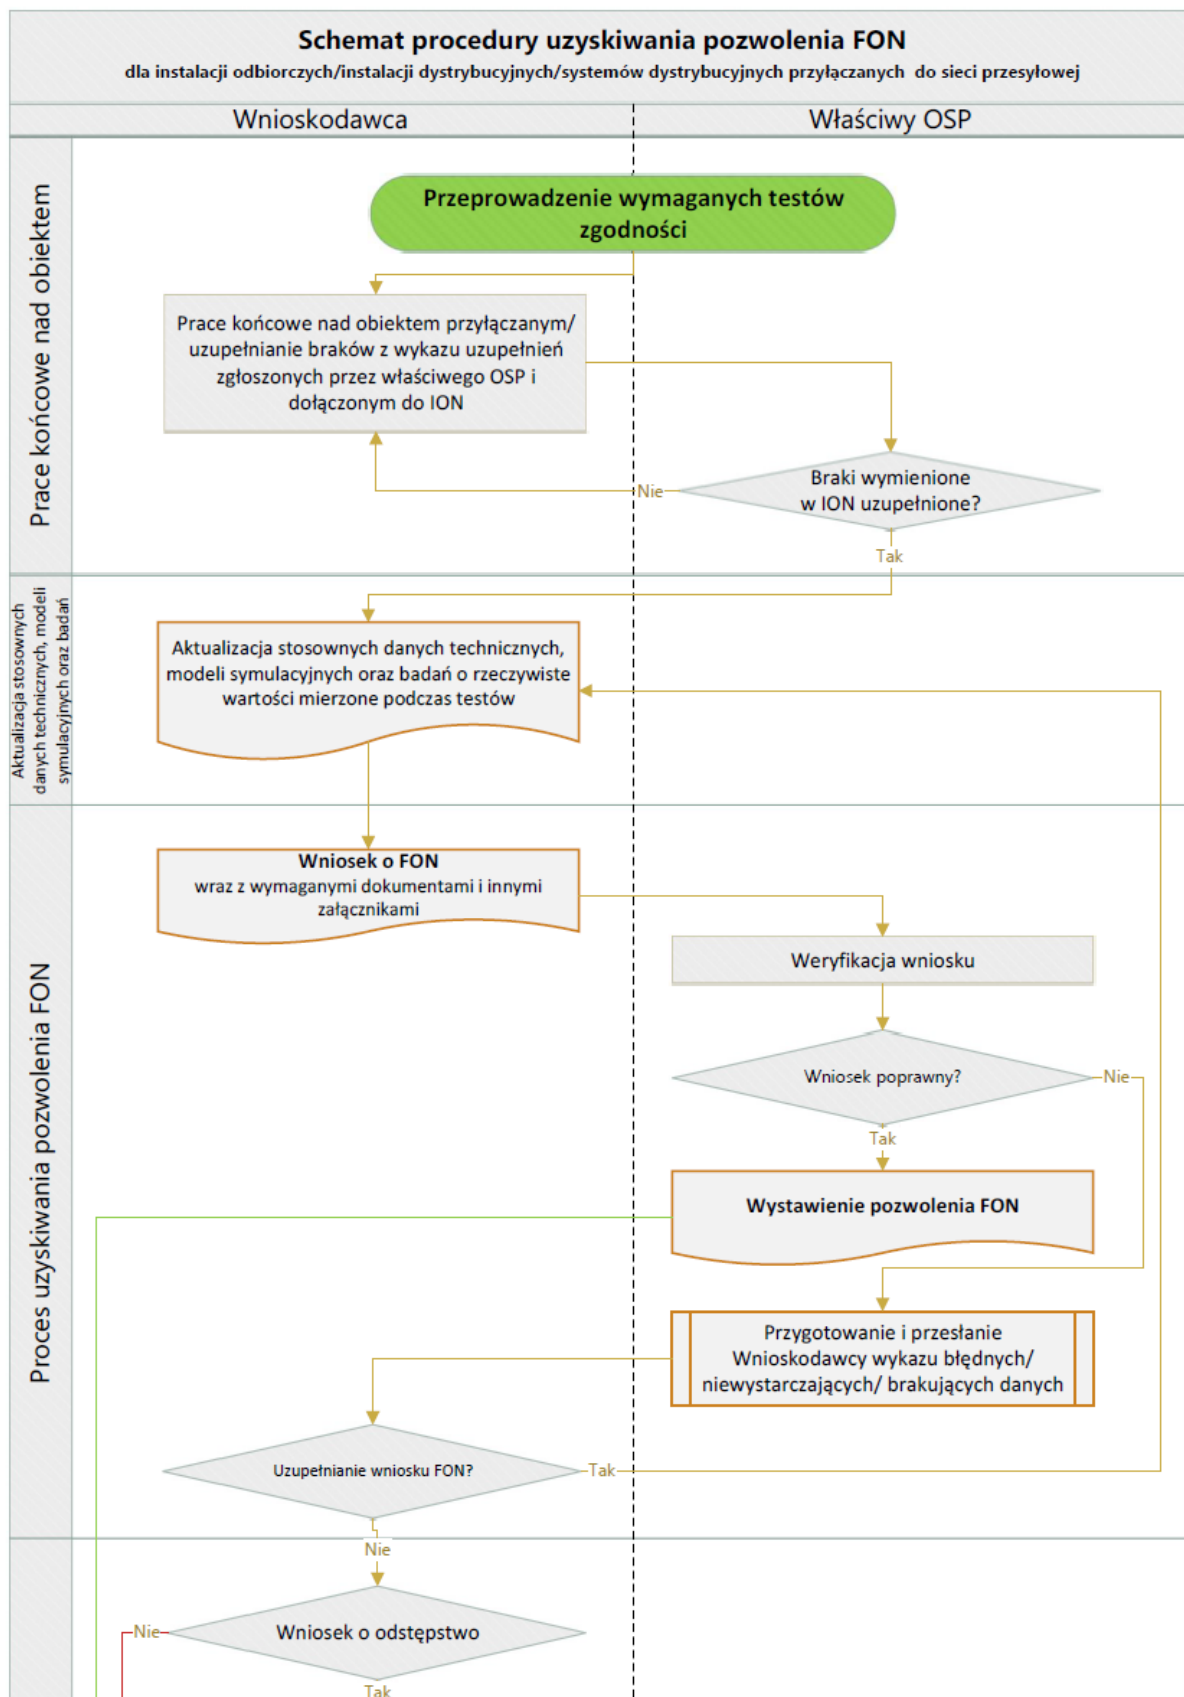


Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

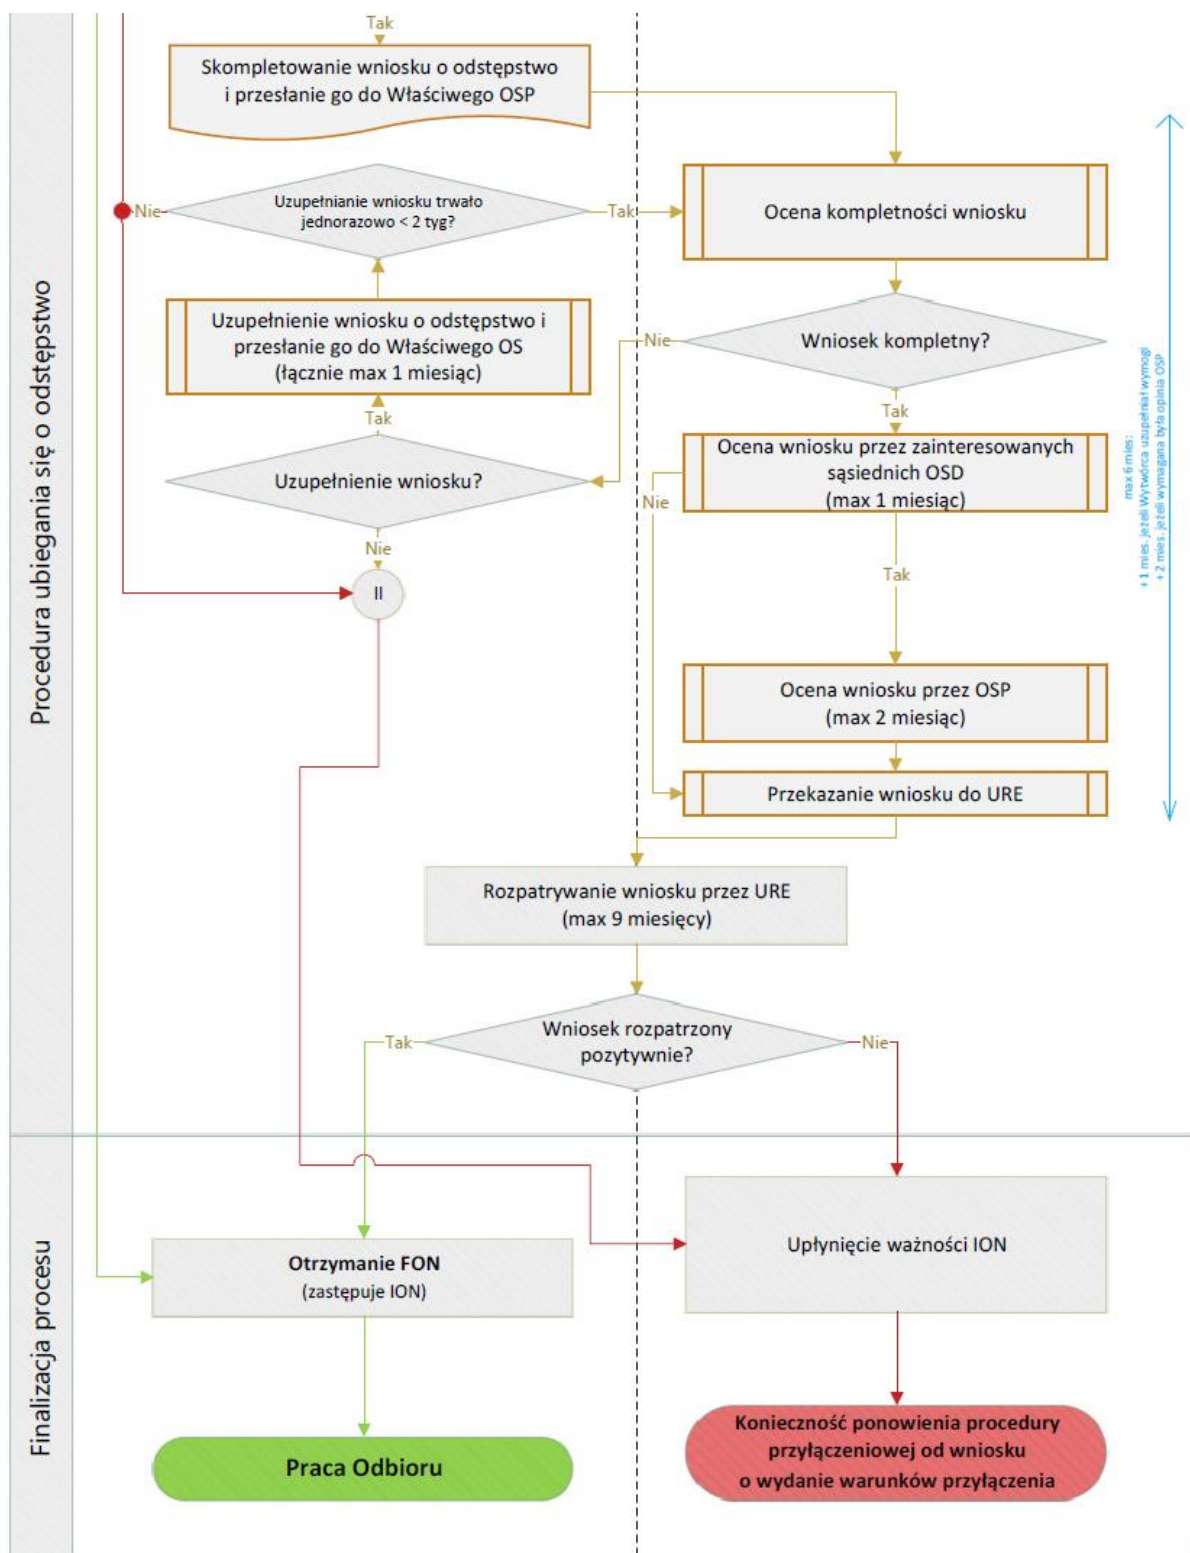


Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

7.4. Przebieg procesu LON

7.4.1. Przypadek tymczasowej istotnej modyfikacji nowej instalacji odbiorczej lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego lub utracie zdolności ze względu na wdrażanie jednej lub kilku modyfikacji mających znaczenie dla jej działania

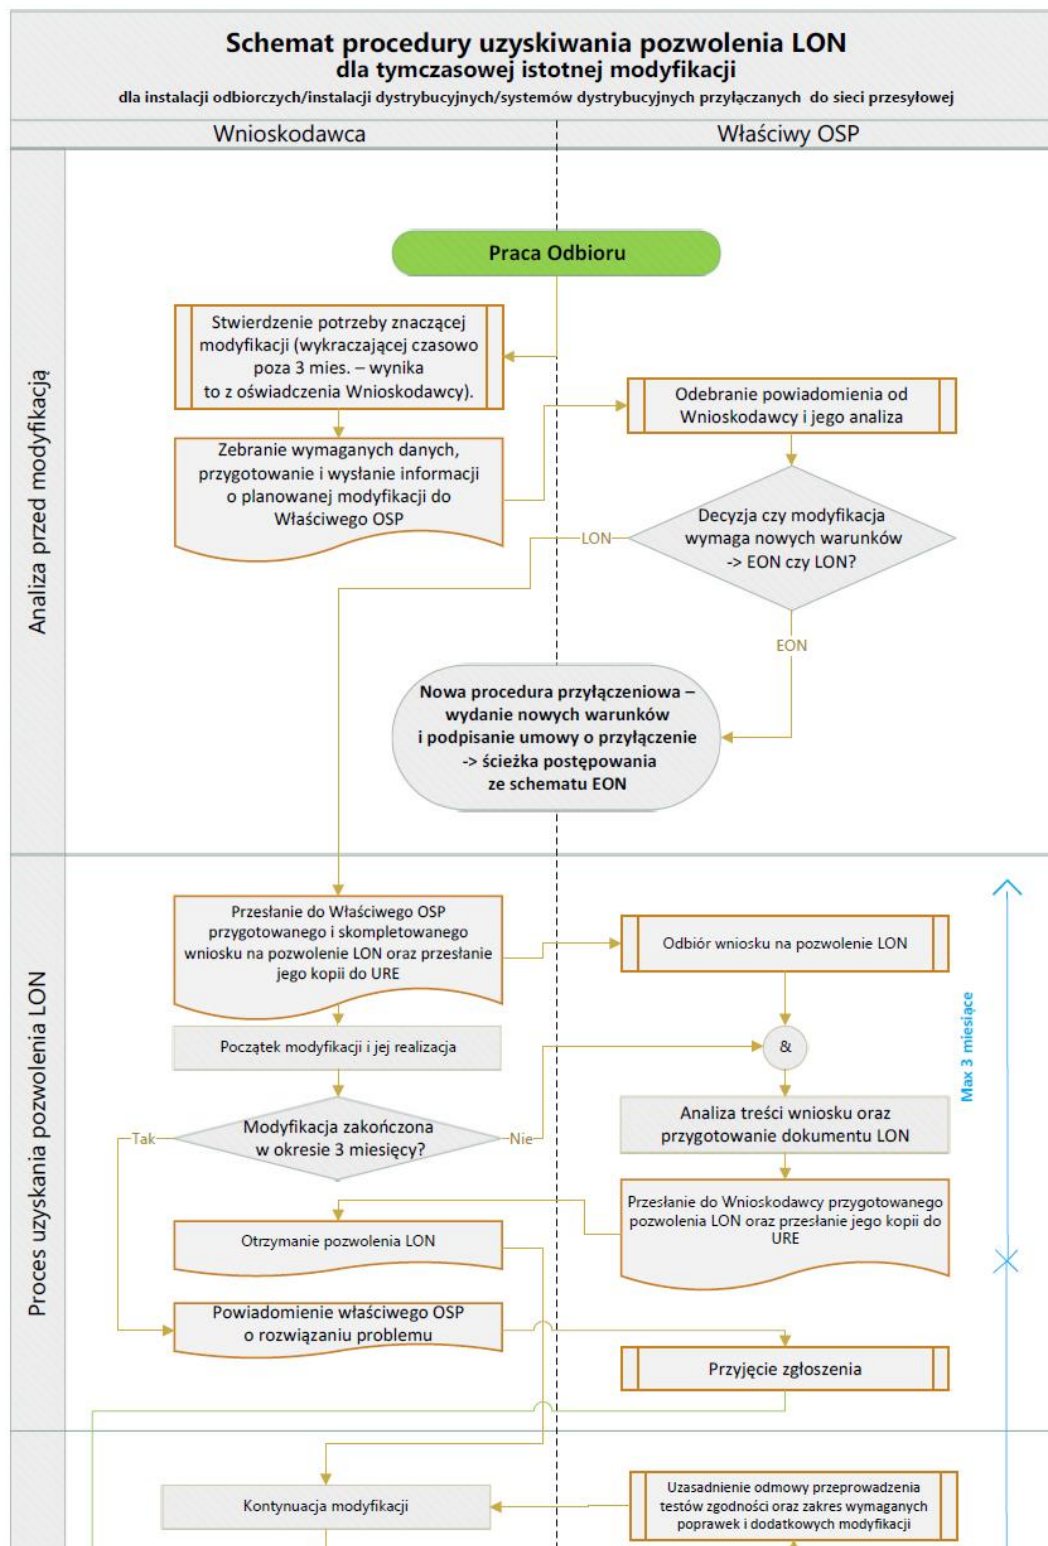


Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

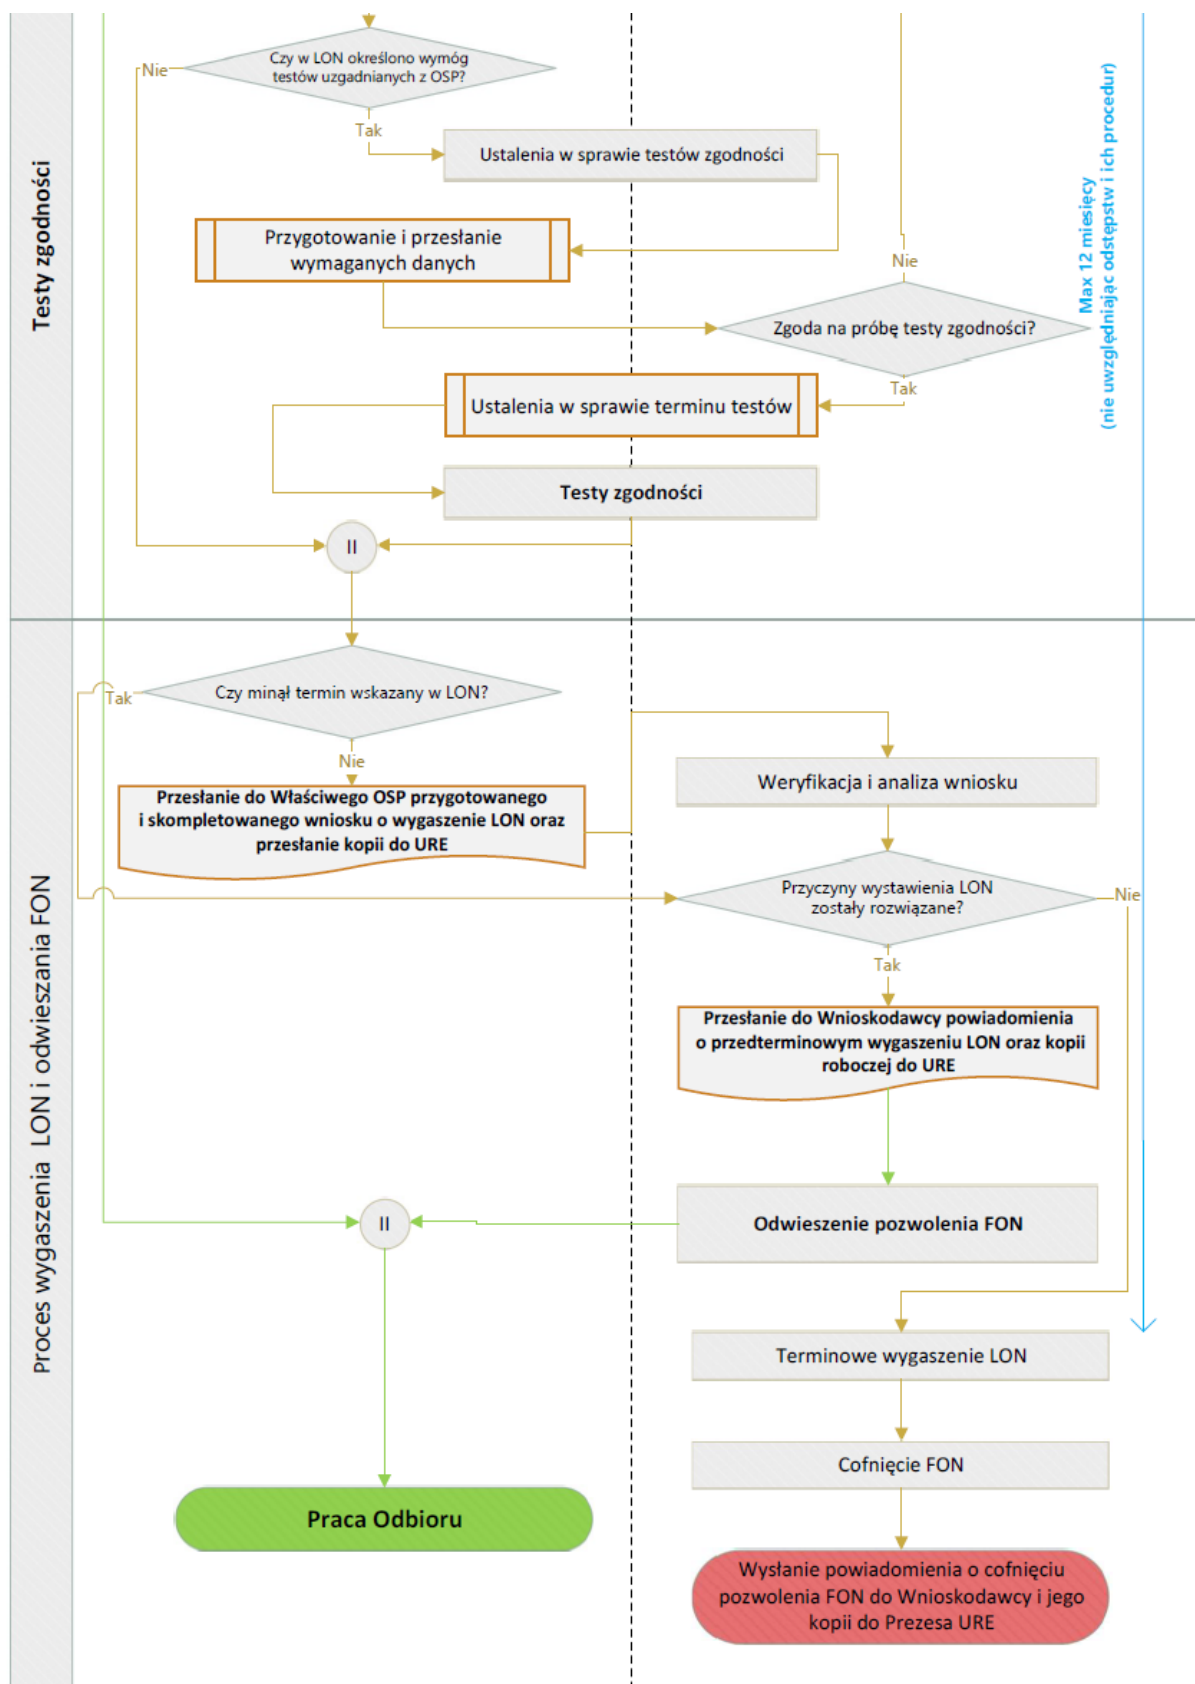


Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP


7.4.2. Przypadek stwierdzenia przez właściciela nowej instalacji odbiorczej lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego awarii sprzętu prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami

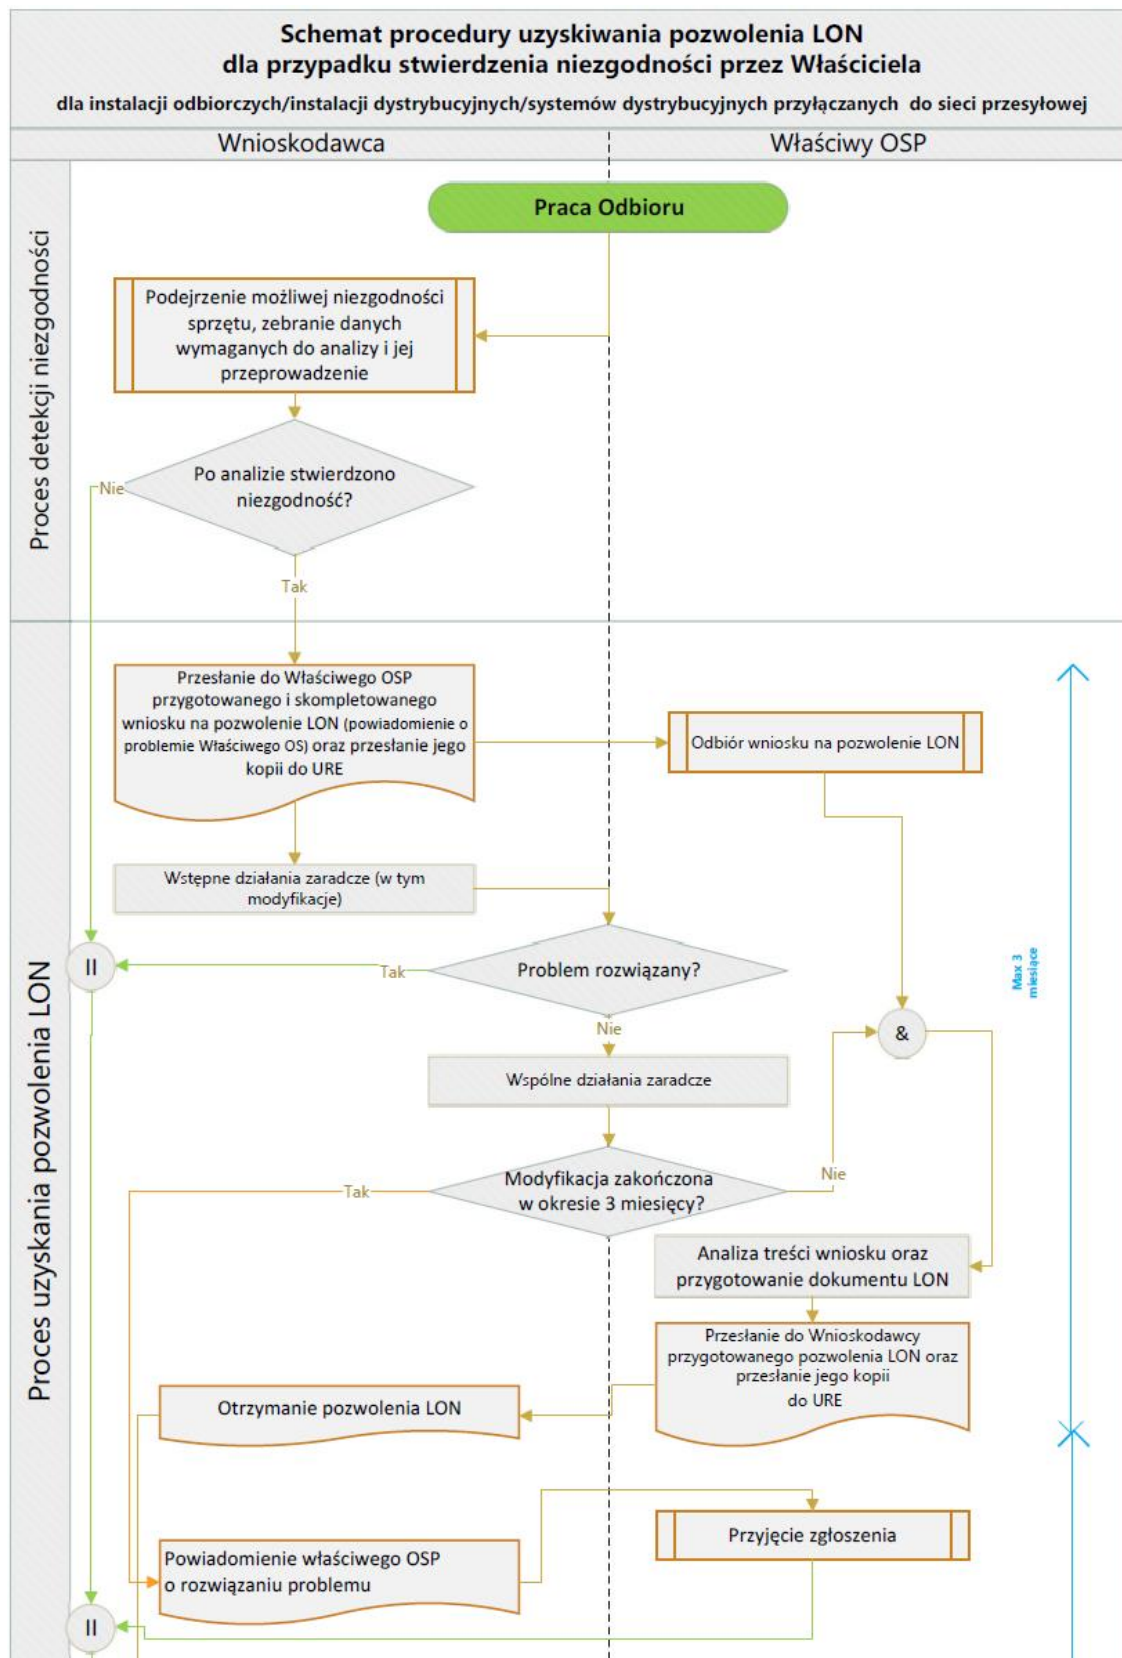

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

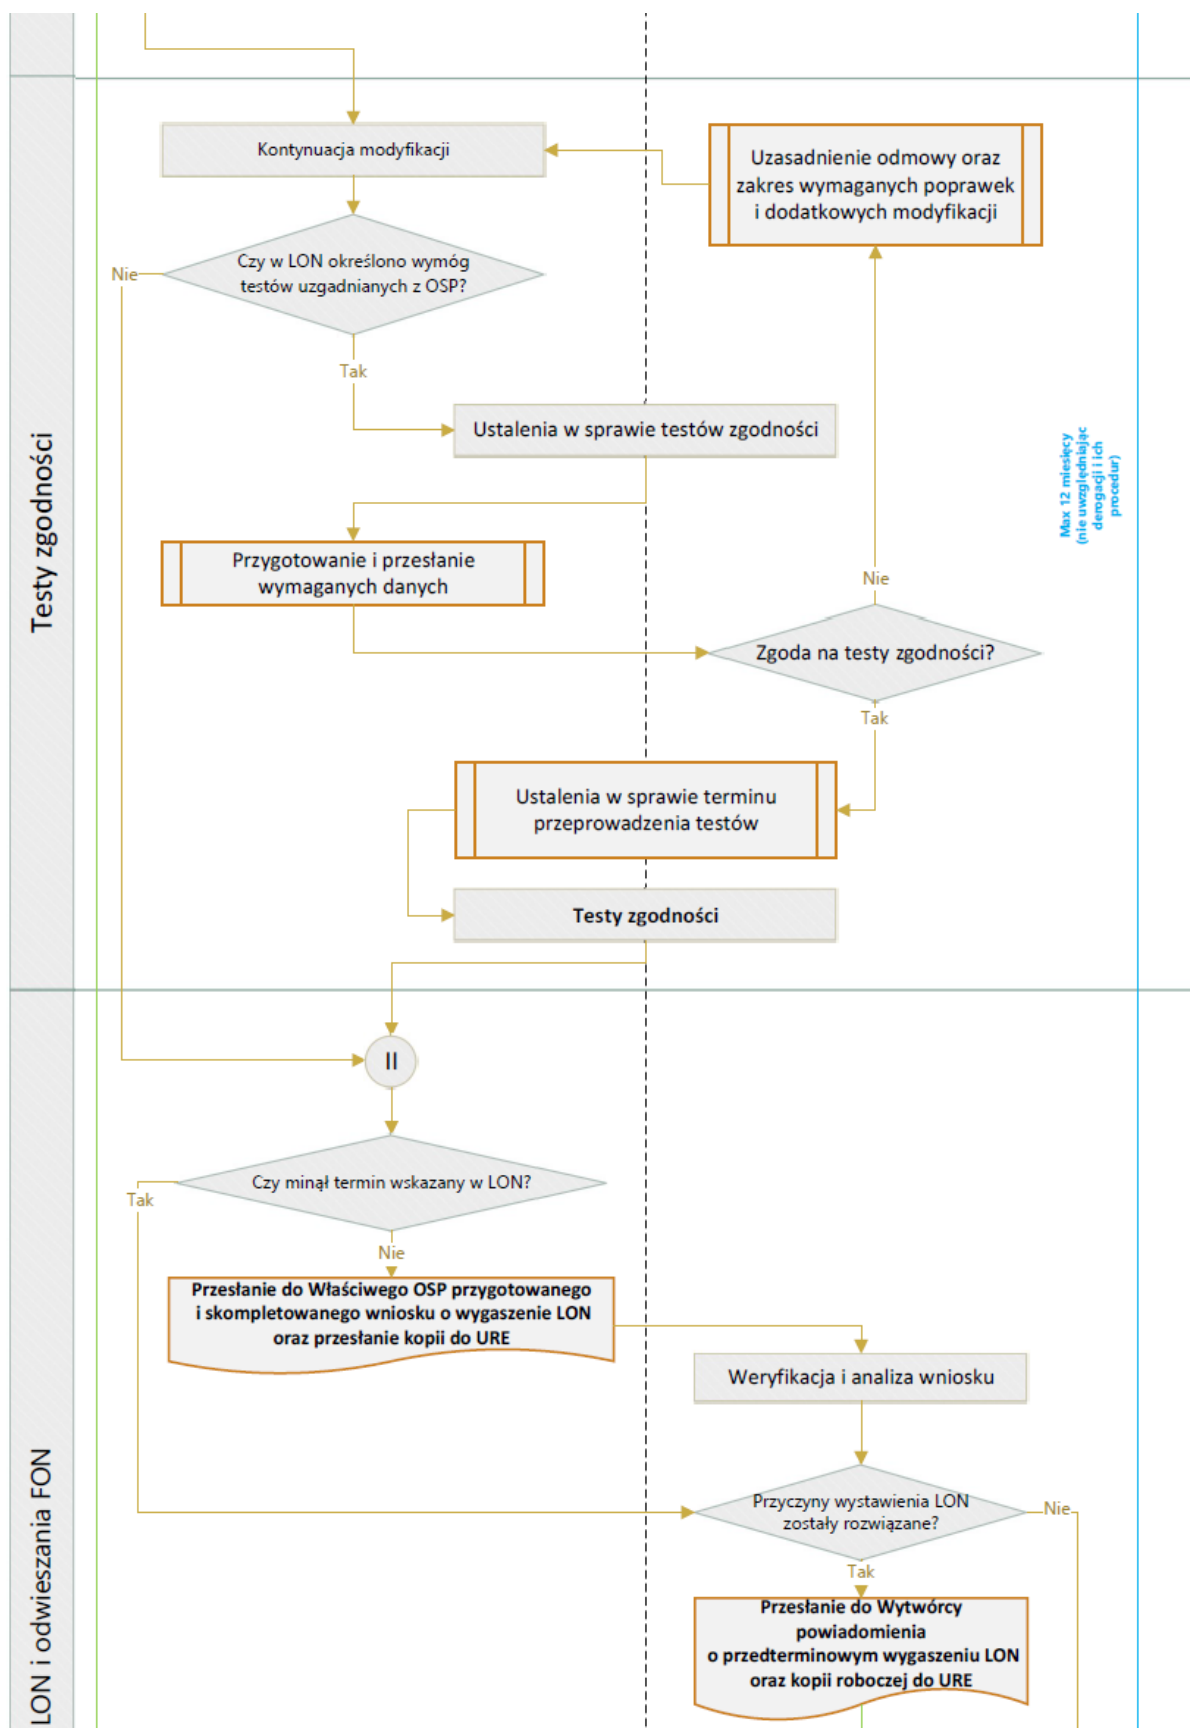


Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

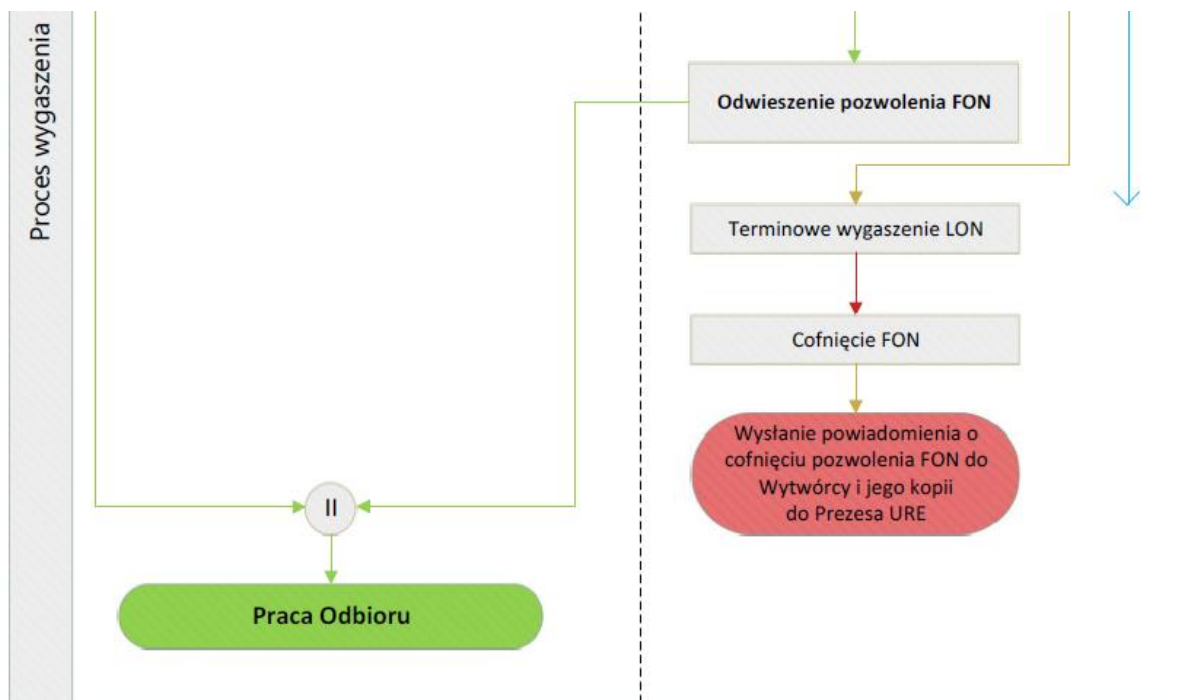


Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP


7.4.3. Przypadek stwierdzenia przez OSP niezgodności nowej instalacji odbiorczej lub nowej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego z parametrami określonymi w pozwoleniu FON

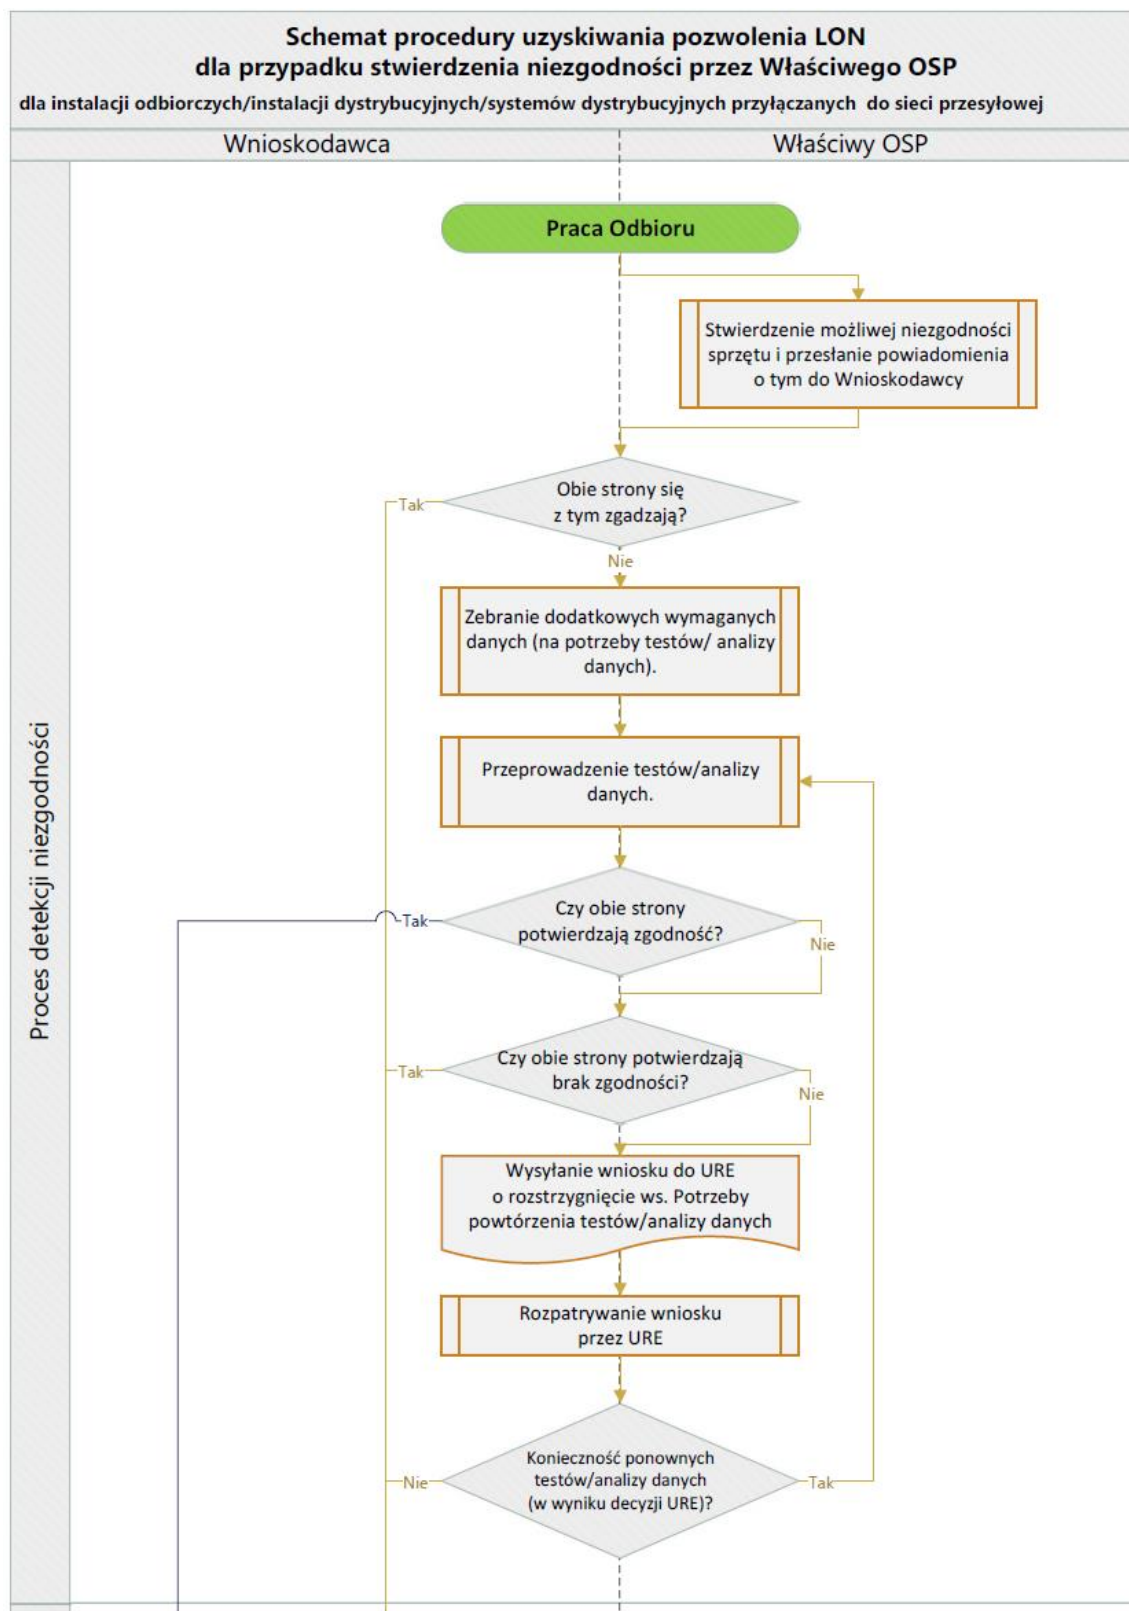

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

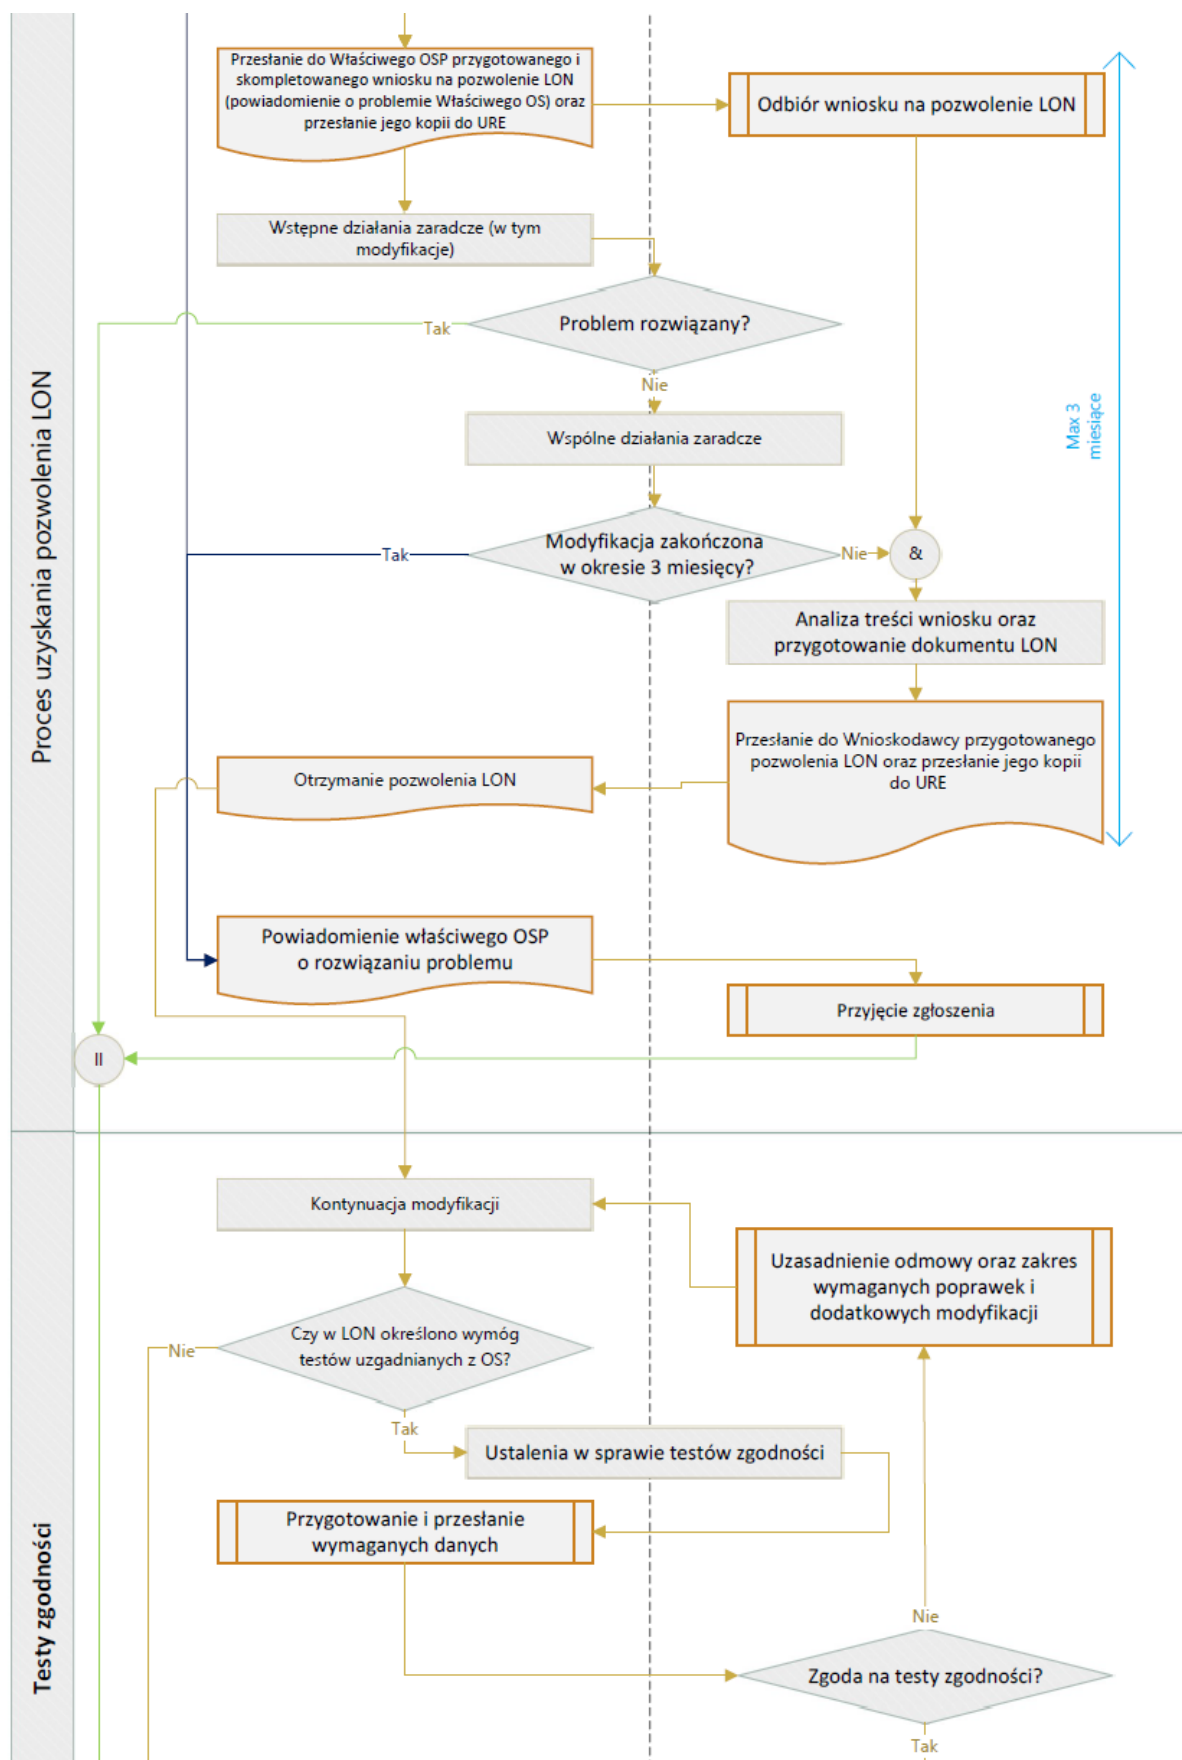


Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

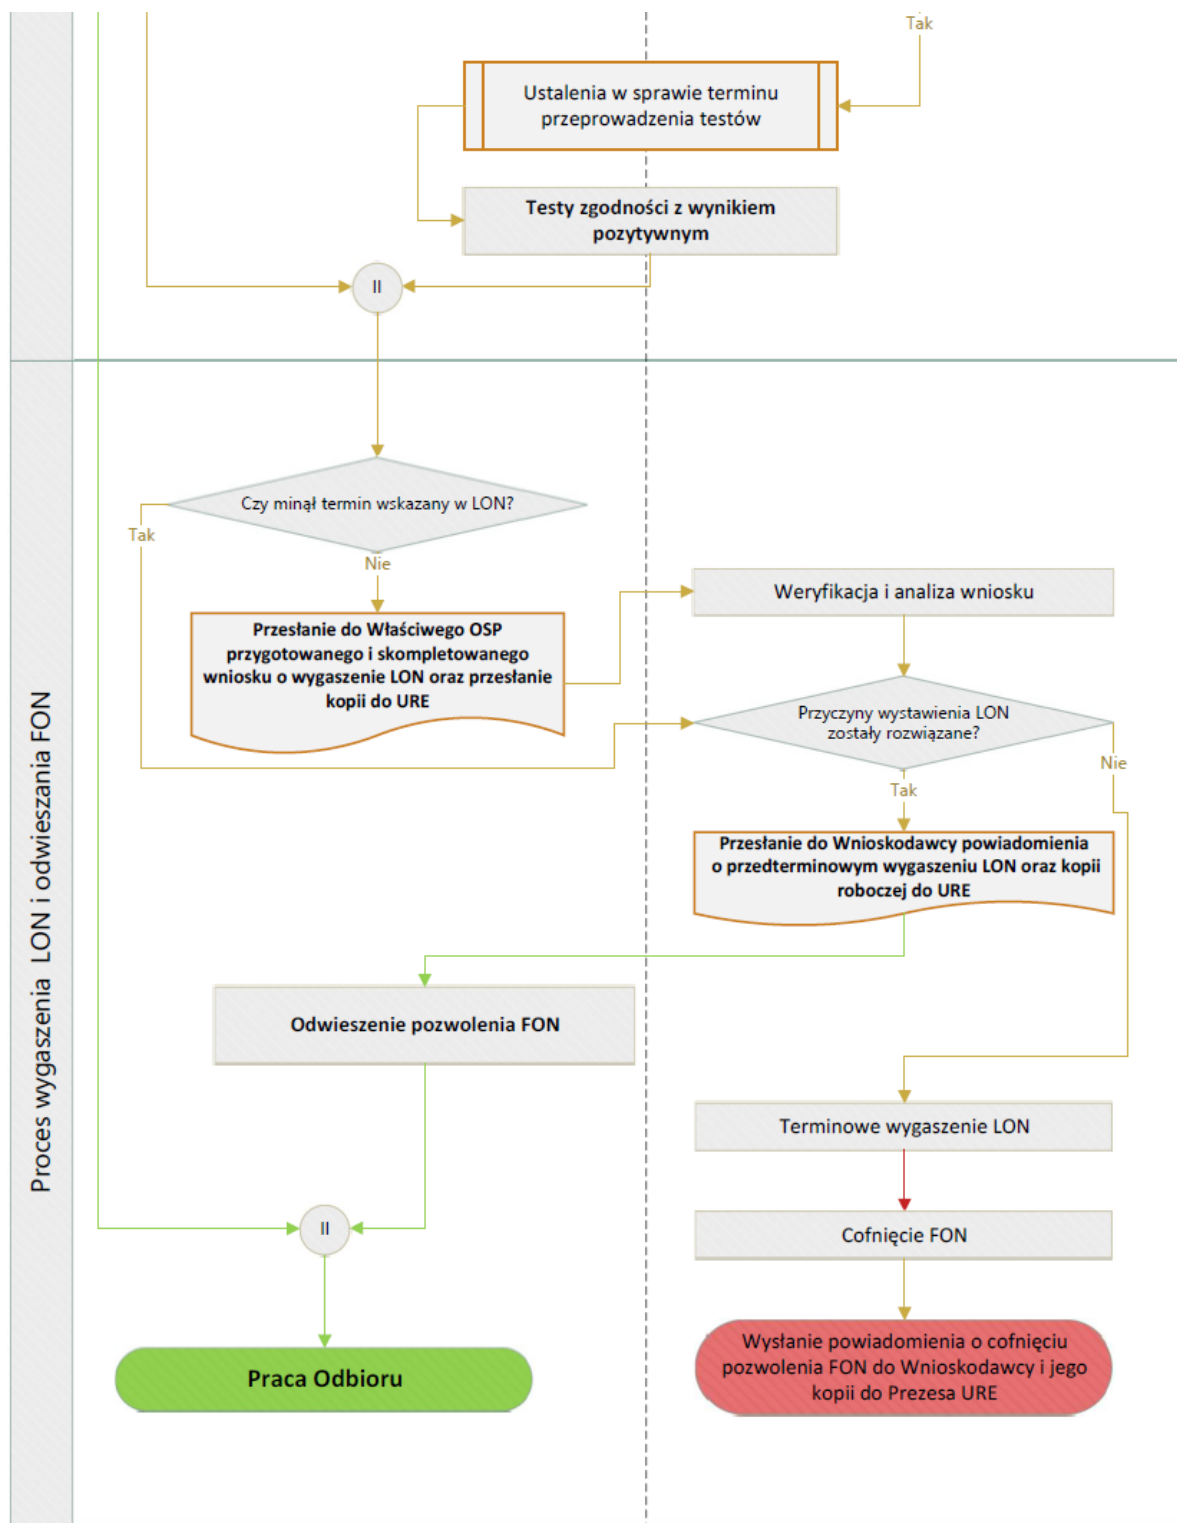


Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

7.5. Przebieg procesu uzyskiwania pozwolenia do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny przyłączonych pod napięciem 1 000 V lub niższym

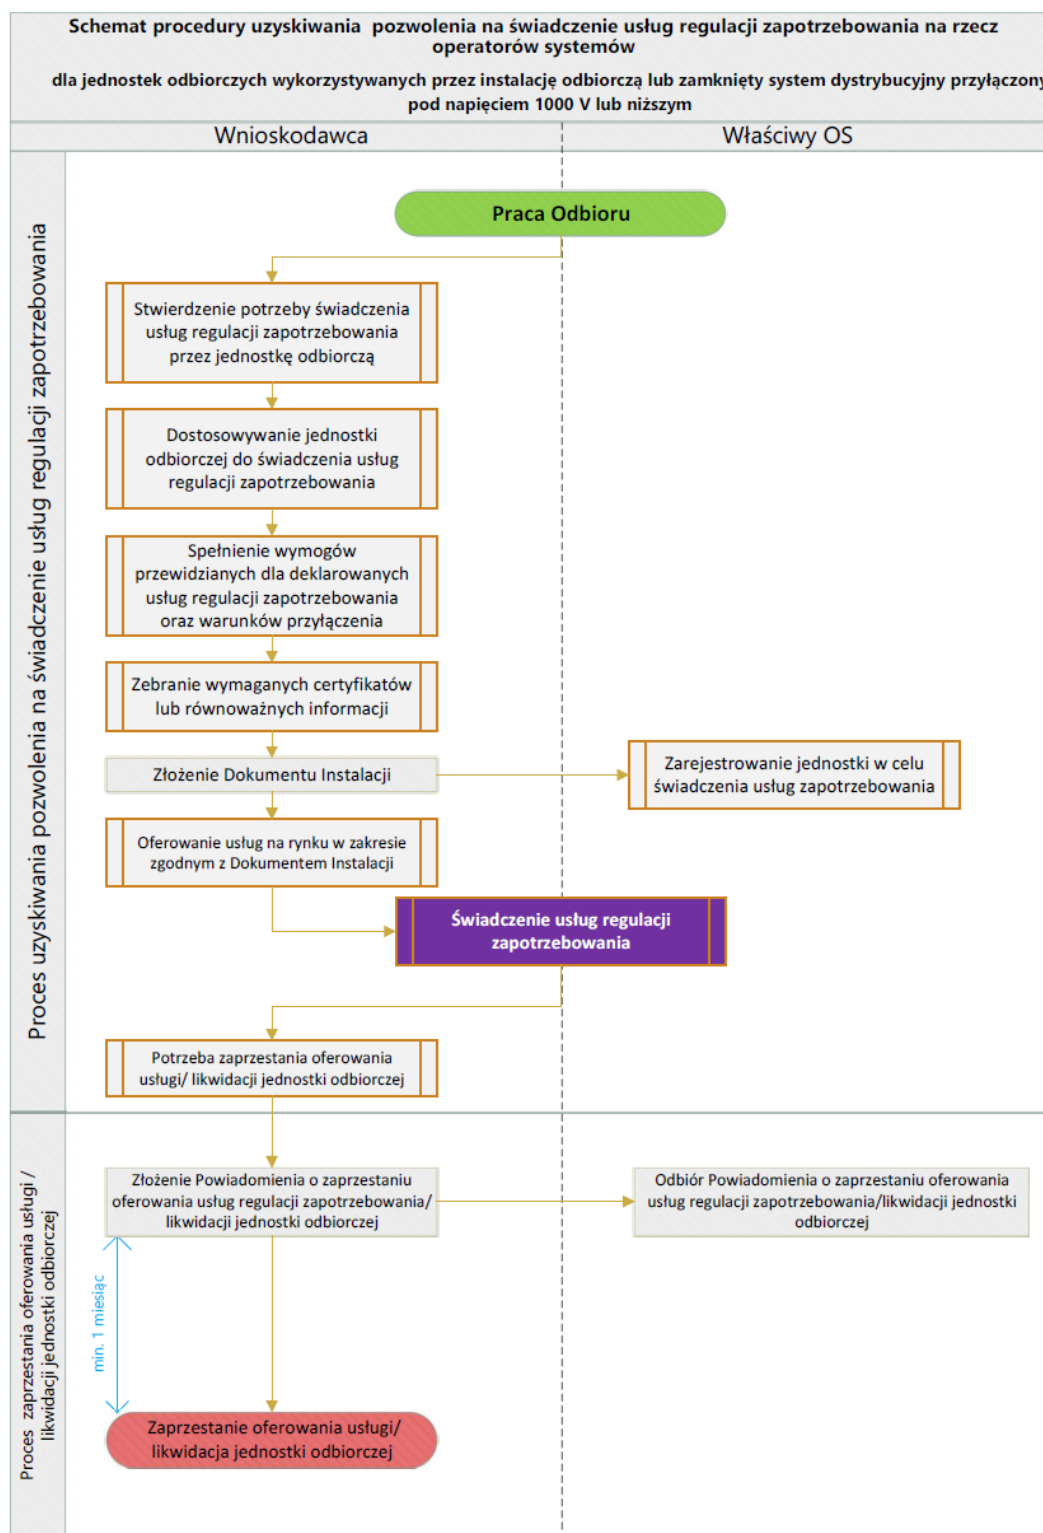


Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

7.6. Przebieg procesu uzyskiwania pozwolenia FON dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów

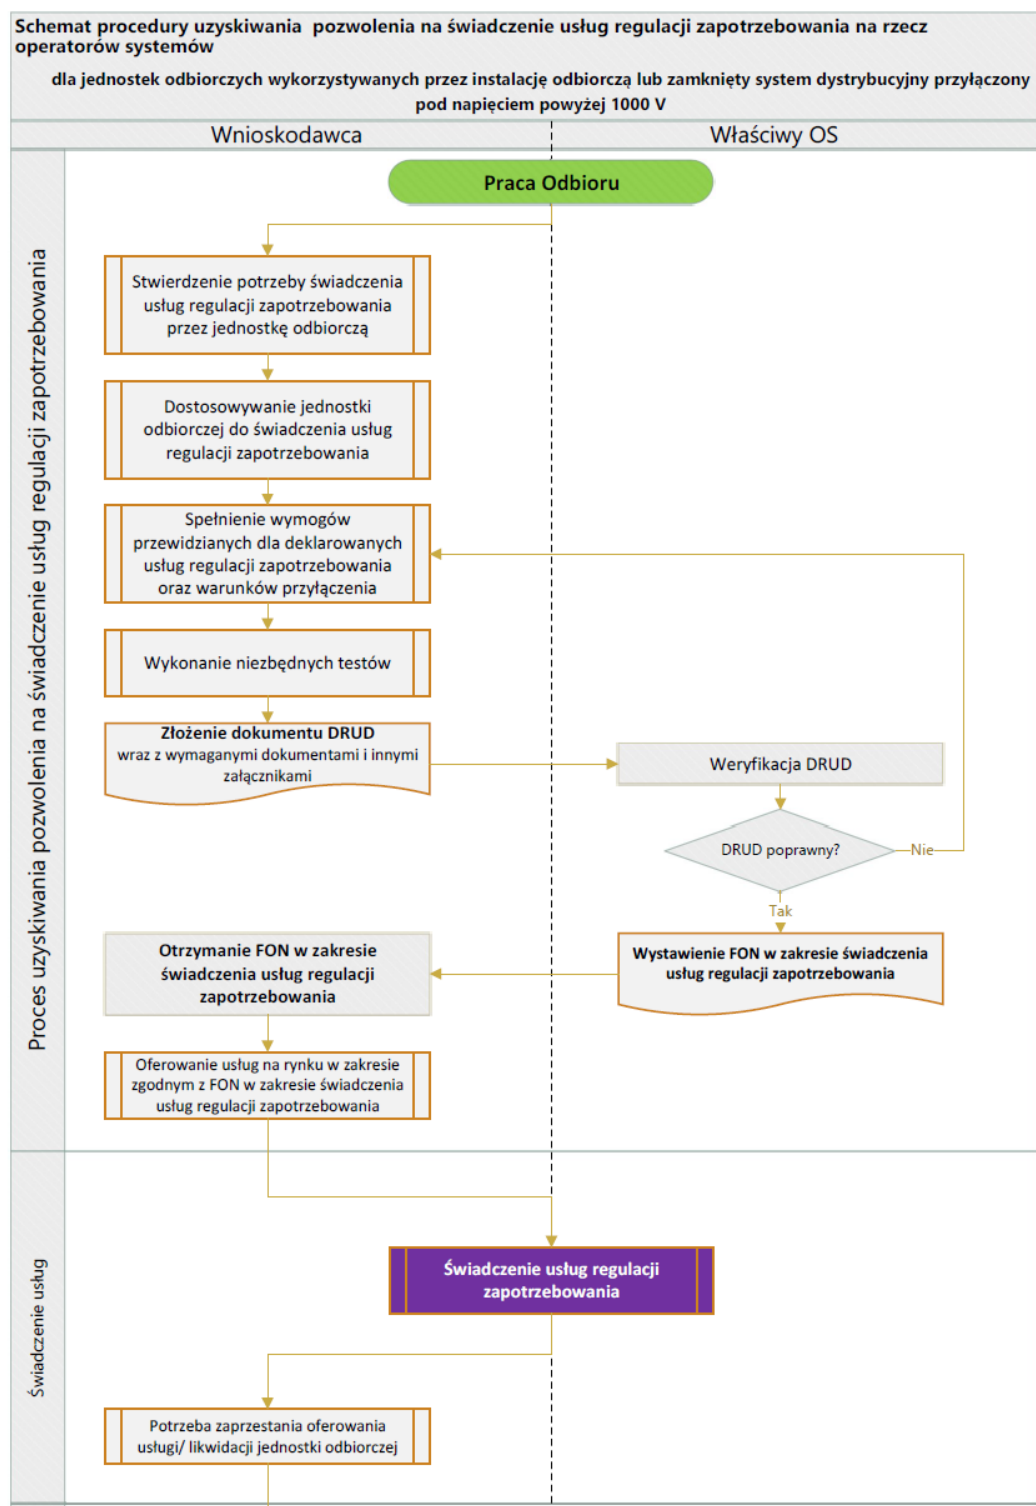

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

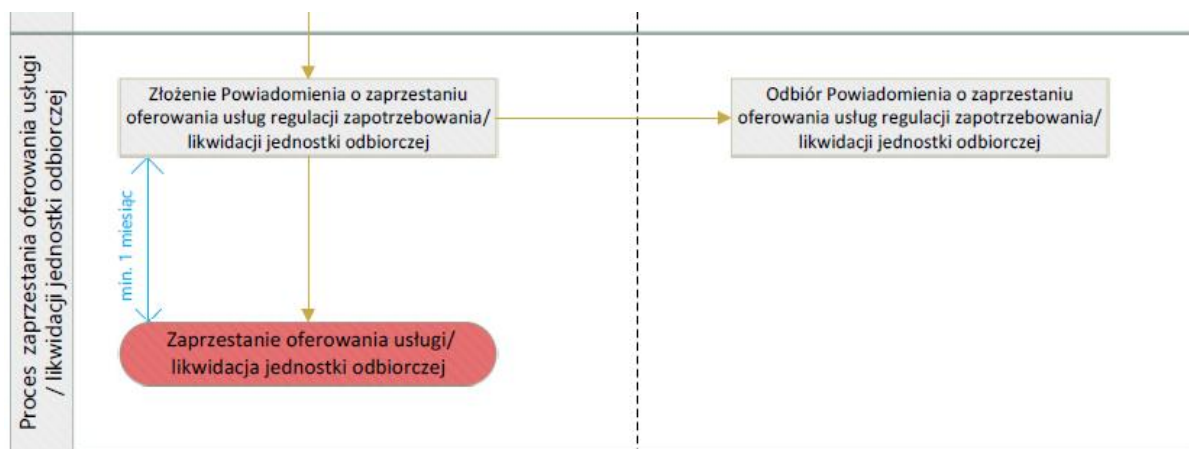

8. Załączniki

W ramach procedury opracowano poniższe załączniki:

- Załącznik I 1. Dla nowych instalacji odbiorczych, nowych instalacji dystrybucyjnych oraz nowych systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego:
- a) Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego:
- Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego – „Oświadczenie o gotowości do przyjęcia napięcia”,
 - Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego – „Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych”,
 - Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. Wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu dystrybucyjnego/instalacji odbiorczej/ instalacji dystrybucyjnej” ;
- b) Wzór wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego:
- Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego – „Poświadczenie zgodności”,

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

- Załącznik nr 8 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego – „Zgłoszenie gotowości do testów zgodności”,
 - Załącznik nr 11 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla nowych instalacji odbiorczych, nowych instalacji dystrybucyjnych oraz systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego”;
- c) Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla nowych instalacji odbiorczych, nowych instalacji dystrybucyjnych oraz nowych systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego:
- Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego – „Poświadczenie zgodności”,
 - Załącznik nr 5 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego”,
 - Załącznik nr 6 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

przyłączonych do systemu przesyłowego – „Protokół z wykonania umowy o przyłączenie”;

d) Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla nowych instalacji odbiorczych, nowych instalacji dystrybucyjnych oraz nowych systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego:

- Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów ws. wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla nowych instalacji odbiorczych, nowych instalacji dystrybucyjnych oraz nowych systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego”.

2. Dla przyłączenia nowych systemów dystrybucyjnych w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych nie przyłączonych do systemu przesyłowego:

a) Wzór oświadczenia, które OSDn oraz OZSD składać będą na etapie zawierania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

3. Dla jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonych pod napięciem 1000 V lub niższym świadczących usługi regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów (dokument instalacji):

- a) Wzór dokumentu instalacji jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonych pod napięciem 1 000 V lub niższym,
- b) Druk powiadomienia przez Właściciela instalacji odbiorczej lub OZSD właściwego OS lub OSP o decyzji zaprzestania oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania.

4. Dla jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonych pod napięciem powyżej 1000 V świadczących usługi regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów:

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

- a) Wzór dokumentu potwierdzającego zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania DRUD,
- b) Druk powiadomienia przez Właściciela instalacji odbiorczej lub OZSD właściwego OS lub OSP o decyzji zaprzestania oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania.

Załącznik II Wzory pozwoleń EON, ION, FON i LON:

- 1. Dla nowych instalacji odbiorczych przyłączanych do systemu dystrybucyjnego oraz nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączanych do systemu przesyłowego:
 - a) Wzór dokumentu pozwolenia na podanie napięcia EON,
 - b) Wzór dokumentu tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION ,
 - c) Wzór dokumentu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON ,
 - d) Wzór dokumentu ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON.
- 2. Dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów:
 - a) Wzór dokumentu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla: instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

9. Dokumenty związane

Dokumenty związane z niniejszą procedurą:

Skrócona nazwa		
L.p.	dokumentu	Pełna nazwa dokumentu
1	IRiESD	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
2	IRiESP	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
3	NC DC	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru
4	PE	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
5	---	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

WNIOSEK

O WYDANIE POZWOLENIA NA PODANIE NAPIĘCIA EON

dla instalacji odbiorczych / instalacji dystrybucyjnych / systemów dystrybucyjnych
przyłączonych do systemu przesyłowego



pu-DC-EON

I. DANE WŁAŚCICIELA INSTALACJI / SYSTEMU:

numer dokumentu
wypełnia pracownik ENEA Operator

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

NIP

KRS

adres
do korespondencji
(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

nr telefonu

adres email

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.)

III. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA / POŁĄCZENIA I UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO / POŁĄCZENIE SIECI:

warunki
przyłączenia/połączenia

numer warunków

umowa
o przyłączenie/połączenie

numer umowy

data zawarcia

IV. DANE TECHNICZNE INSTALACJI / SYSTEMU ORAZ MIEJSCA ICH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:

moce instalacji/
systemu

maksymalna moc przyłączeniowa pobierana z sieci: _____ , _____ [MW]

maksymalna moc przyłączeniowa wprowadzana do sieci: _____ , _____ [MW]

nr PPE
zgodnie z umową

nr PPE

punkty
przyłączenia

1. _____

2. _____

punkty przyłączenia instalacji / systemu wraz z poziomem napięcia przyłączenia

V. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

- Załącznik 1 Oświadczenia o gotowości do przyjęcia napięcia - zgodnie ze wzorem OSD
- Załącznik 2 Oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomościami na których zlokalizowana jest instalacja / system
- Załącznik 3 Schemat jednokreskowy przyłączanej instalacji / systemu i wchodzących w ich skład zasadniczych urządzeń, z podaniem ich podstawowych parametrów technicznych
- Załącznik 4 Opis wymiany informacji pomiędzy przyłączaną instalacją / systemem, a siecią przesyłową ze schematem zasadniczym funkcjonalnym organizacji wymiany informacji oraz listą sygnałów
- Załącznik 5 Opis funkcjonalny systemu telekomunikacji w przyłączanej instalacji / systemie wraz ze schematem powiązań z systemem telekomunikacji OSP i realizowanymi funkcjami
- Załącznik 6 Opis podstawowych układów EAZ przyłączanej instalacji / systemu wraz z podaniem podstawowych funkcjonalności i zasad ich współdziałania z układami EAZ po stronie sieci przesyłowej wraz ze schematem funkcjonalnym współpracy układów EAZ pomiędzy przyłączaną instalacją / systemem, a siecią przesyłową
- Załącznik 7 Wykaz uzgodnionych z OSP nastawień podstawowych układów i urządzeń EAZ, AO, ARST oraz ARNE
- Załącznik 8 Opis zainstalowanych systemów pomiarowych i układów pomiarowo - rozliczeniowych wraz z ich zasadniczymi schematami i opisem podstawowych parametrów urządzeń wchodzących w ich skład
- Załącznik 9 Kopie protokołów, z wyłączeniem tych, które zostały przekazane OSP podczas procedury przyłączeniowej:
- odbiorów częściowych oraz kopie protokołów odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających;
 - odbiorów wymagane na terenie wykonywania robót, prób fabrycznych, świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych, itp.;
 - pomontażowych badań i prób odbiorczych w tym również urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń łączności oraz telemechaniki, wykonywanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, przed przyłączeniem do sieci.
- Załącznik 10 Uzgodnione i zatwierdzone wymagane dokumenty, w tym:
- Instrukcja Współpracy Ruchowej w stacji
 - Program łączeniowy do podania napięcia oraz dla wykonania badań odbiorczych
- Załącznik 11 Zakres prób i testów wraz z proponowanym harmonogramem oraz warunki ich przeprowadzenia w fazie przeprowadzania prób napięciowych
- Załącznik 12 Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych
- Załącznik 13 Pełnomocnictwo osoby upoważnionej

VI. OŚWIADCZENIE:

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową lub elektroniczną. OSP/OSD nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

☐

Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną na adres mailowy

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:

WAŻNE

- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu ¹⁾

OBJAŚNIENIA

¹⁾ W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

Informacje dotyczące WNIOSKU

- 1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia odbioru (zwanym dalej: NC DC), procedura pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia instalacji odbiorczej/instalacji dystrybucyjnej/systemu dystrybucyjnego obejmuje:
 - a) pozwolenie na podanie napięcia „EON”,
 - b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie „ION”,
 - c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie „FON”,
 - d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie „LON”.
- 1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie pozwolenia na podanie napięcia „EON” będą podstawą do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP pozwolenia na podanie napięcia „EON”.
- 1.3. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania w sposób pozwalający uznać go za kompletny.
- 1.4. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.
- 1.5. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie pozwolenia na podanie napięcia „EON” dla instalacji odbiorczej/systemu dystrybucyjnego o nazwie (nazwa instalacji/systemu)”.
- 1.6. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSP o tych zmianach dostarczając aktualne dokumenty.
- 1.7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć:
 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl
- 1.8. Elementem niezbędnym do wydania pozwolenia „EON” jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej.
- 1.9. Wniosek o wydanie pozwolenia „EON” powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „**RODO**”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („**OSD**”).

OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
- poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

- przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
- badanie satysfakcji klientów,
- dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
- marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizującym proces przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie").

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

- w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;
- w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
- z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 - w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przed wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

- z biur informacji gospodarczej,
- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku pu-DC-EON

O WYDANIE POZWOLENIA NA PODANIE NAPIĘCIA EON

dla instalacji odbiorczych / instalacji dystrybucyjnych / systemów dystrybucyjnych
przyłączonych do systemu przesyłowego



pu-DC-EON

DANE WŁAŚCICIELA INSTALACJI / SYSTEMU:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO PRZYJĘCIA NAPIĘCIA

działając na podstawie zawartej w dniu Umowy o przyłączenie / połączenie /
Porozumienia¹⁾ nr
(dalej „Umowa/Porozumienie”) oraz uwzględniając postanowienia Rozporządzenia Komisji (UE)
2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi
dotyczące przyłączenia odbioru, oświadczam, że zakończył budowę zdefiniowanego
w Umowie/Porozumieniu oraz we wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON
dotyczącego instalacji odbiorczych / instalacji dystrybucyjnych/ systemów dystrybucyjnych
przyłączonych do systemu przesyłowego, w zakresie umożliwiającym bezpieczne przyjęcie
napięcia od strony

.....,
(punkt/punkty przyłączenia instalacji / systemu)

tj. zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane
do wykonania na obecnym etapie realizacji instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu
dystrybucyjnego.

Przyjęcie napięcia przez instalację odbiorczą / instalację dystrybucyjną / system dystrybucyjny
nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

OBJAŚNIENIA

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK nr 12 do wniosku pu-DC-EON

O WYDANIE POZWOLENIA NA PODANIE NAPIĘCIA EON

dla instalacji odbiorczych / instalacji dystrybucyjnych / systemów dystrybucyjnych
przyłączonych do systemu przesyłowego



pu-DC-EON

DANE WŁAŚCICIELA INSTALACJI / SYSTEMU:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

OŚWIADCZENIE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zobowiązuje się zapoznawać osoby wskazane we wnioskach składanych na wszystkich etapach procedury wydawania pozwoleń na użytkowanie oraz w aktualizacjach do tych wniosków, z zawartymi w części 5 Wniosku klauzulami informacyjnymi w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych przez OSP.

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

**IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI BADAWCZEJ ODPOWIEDZIALNEJ
ZA WYKONANIE TESTÓW INSTALACJI ODBIORCZEJ PRZYŁĄCZONEJ DO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO:**

.....
.....
.....
pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, email

V. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

- Załącznik 1 Szczegółowe poświadczenie zgodności;
Załącznik 2 Szczegółowe dane techniczne dotyczące instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego mające znaczenie dla przyłączenia do sieci, określone przez właściwego OSP;
Załącznik 3 Certyfikaty sprzętu wydane przez upoważniony podmiot certyfikujący w odniesieniu do instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego, instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego lub systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego, w przypadku gdy są one wykorzystywane jako część dowodu zgodności;
Załącznik 4 Modele symulacyjne określone w art. 21 NC DC i wymagane przez właściwego OSP;
Załącznik 5 Szczegółowe informacje dotyczące planowanego praktycznego sposobu zakończenia testów zgodności zgodnie z rozdziałem 2 tytuł IV NC DC;
Załącznik 6 Formularz parametrów techniczno- ruchowych;
Załącznik 7 Uzgodniona i zatwierdzona Instrukcja Współdziałania Służb Dyspozytorskich w stacji
.....;
Załącznik 8 Zgłoszenie gotowości do testów zgodności;
Załącznik 9 Zakres, program i harmonogram przeprowadzania testów (uzgodniony z Operatorem);
Załącznik 10 Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych;
Załącznik 11 Pełnomocnictwo osoby upoważnionej

VI. OŚWIADCZENIE:

Właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego oświadcza, że utrzyma status pozwolenia ION przez określony czas (zgodnie z art. 24 ust. 4 NC DC maksymalny okres nie może przekraczać 24 miesięcy).

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przysyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową lub elektroniczną. OSP/OSD nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

☐ Wyrażam zgodę na przysyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną na adres mailowy

WAŻNE Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:
- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu ¹⁾

OBJAŚNIENIA

¹⁾ W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

Informacje dotyczące WNIOSKU

- 1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia odbioru (dalej: NC DC), procedura pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia instalacji odbiorczej lub instalacji dystrybucyjnej lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego przyłączonego do systemu przesyłowego obejmuje:
 - a) pozwolenie na podanie napięcia EON,
 - b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION,
 - c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON,
 - d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie LON.
- 1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION będą podstawą do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION.
- 1.3. WNIOSKODAWCA może wystąpić o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION równolegle z wnioskiem o pozwolenie na podanie napięcia EON, lub w trakcie jego obowiązywania.
- 1.4. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać go za kompletny.
- 1.5. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.
- 1.6. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla instalacji odbiorczej/ instalacji dystrybucyjnej/ systemu dystrybucyjnego o nazwie (nazwa instalacji/systemu)”.
- 1.7. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSP o tych zmianach dostarczając aktualne dokumenty.
- 1.8. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć:
 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl
- 1.9. Elementem niezbędnym do wydania pozwolenia ION jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej.
- 1.10. Wniosek o wydanie pozwolenia ION powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „**RODO**”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („**OSD**”).

OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
- poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

- przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
- badanie satysfakcji klientów,
- dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
- marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizującym proces przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie").

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

- w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;
- w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
- z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 - w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przed wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

- z biur informacji gospodarczej,
- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO WNIOSKU pu-DC-ION

O WYDANIE TYMCZASOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ION

dla instalacji odbiorczych / instalacji dystrybucyjnych / systemów dystrybucyjnych
przyłączonych do systemu przesyłowego



pu-DC-ION

DANE WŁAŚCICIELA INSTALACJI / SYSTEMU:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia odbioru (dalej: NC DC), oświadczam, że dla przyłączonej instalacji/systemu przyłączanego do systemu przesyłowego w:

.....
(punkt/punkty przyłączenia instalacji / systemu)

zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do wykonania na obecnym etapie realizacji dla przyłączonej instalacji odbiorczej lub systemu dystrybucyjnego przyłączanych do systemu przesyłowego.

Instalacja odbiorcza lub instalacja dystrybucyjna lub system dystrybucyjny przyłączony do systemu przesyłowego dla którego WNIOSKODAWCA wystąpił o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION, spełniają kryteria techniczne określone w NC DC, w dokumentach wydanych na jego podstawie, warunkach przyłączenia / połączenia, jak również IRiESP.

Przeprowadzenie prób obciążeniowych instalacji odbiorczej lub instalacji dystrybucyjnej lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

ZAŁĄCZNIK nr 8 DO WNIOSKU pu-DC-ION

O WYDANIE TYMCZASOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ION

dla instalacji odbiorczych / instalacji dystrybucyjnych / systemów dystrybucyjnych
przyłączonych do systemu przesyłowego



pu-DC-ION

DANE WŁAŚCICIELA INSTALACJI / SYSTEMU:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO TESTÓW ZGODNOŚCI

działając na podstawie zapisów zawartej w dniu umowy o przyłączenie
nr do sieci przesyłowej

.....
(nazwa przyłączanego obiektu)

(dalej „Umowa”) oświadcza, że zakończył prace związane z przygotowaniem zdefiniowanego
w Umowie Obiektu do pracy synchronicznej z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (zostały
zakończone z wynikiem pozytywnym, wszystkie próby i testy niezbędne przed testami zgodności).

Powyższy Obiekt jest gotowy do bezpiecznego przeprowadzenia testów zgodności będąc
połączony z Krajowym System Elektroenergetycznym w rozdzielni kV w stacji
elektroenergetycznej (nazwa stacji elektroenergetycznej).

Obiekt, na obecnym etapie realizacji spełnia, odpowiednio do stanu zaawansowania prac,
wszystkie wymagania zawarte w Umowie, Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/1388 z dnia
17 sierpnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia
odbioru oświadcza, że dla przyłączonej instalacji odbiorczej lub systemu dystrybucyjnego
przyłączanych do systemu przesyłowego oraz w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i nie
zagroża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

WNIOSEK

O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FON

dla instalacji odbiorczych / nowych instalacji dystrybucyjnych / nowych systemów
dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego



pu-DC-FON

I. DANE WŁAŚCICIELA INSTALACJI / SYSTEMU:

numer dokumentu

wypełnia pracownik ENEA Operator

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

NIP

KRS

adres
do korespondencji
(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

nr telefonu

adres email

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI / SYSTEMU ORAZ MIEJSCA ICH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:

nazwa instalacji /
systemu

nr PPE
zgodnie z umową

nr PPE

punkty
przyłączenia

1.

2.

punkty przyłączenia instalacji / systemu wraz z poziomem napięcia przyłączenia:

Pozwolenie
ION

nr tymczasowego pozwolenia na użytkowanie (ION)

data wydania pozwolenia

Umowa / aneks
do umowy

nr umowy / aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Załącznik 1	Szczegółowe poświadczenie zgodności
Załącznik 2	Zaktualizowany formularz z danymi wymaganymi do zbudowania modeli symulacyjnych z wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów
Załącznik 3	Zaktualizowane analizy przedstawiające oczekiwane osiągi w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne z wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów, zgodnie z wymogami artykułów nr 43, 46 i 47 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 roku
Załącznik 4	Zaktualizowane szczegółowe dane techniczne, z wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów, dotyczące instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego mające znaczenie dla przyłączenia do sieci
Załącznik 5	Pełnomocnictwo osoby upoważnionej
Załącznik 6	Protokół z wykonania umowy o przyłączenie/porozumienia oraz dane wymagane w wydanym pozwoleniu ION

V. OŚWIADCZENIE:

Wnioskodawca oświadcza, że jest gotowy do eksploatacji instalacji odbiorczej/ instalacji dystrybucyjnej/ systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego oraz do poboru/wprowadzania energii poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci przez czas nieograniczony.

Wnioskodawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi przewidziane dla instalacji odbiorczej /instalacji dystrybucyjnej/ systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego będącego przedmiotem Wniosku i oświadcza, że przeszedł on z wynikiem pozytywnym testy określone w stosownej Procedurze testowania.

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przysyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową lub elektroniczną. OSD/OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

☐ Wyrażam zgodę na przysyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną na adres mailowy

WAŻNE

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:

- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu ¹⁾

OBJAŚNIENIA _____

¹⁾ W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

Informacje dotyczące WNIOSKU

- 1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia odbioru (zwanym dalej: NC DC), procedura pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia instalacji odbiorczej/instalacji dystrybucyjnej/systemu dystrybucyjnego obejmuje:
 - a) pozwolenie na podanie napięcia „EON”,
 - b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie „ION”,
 - c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie „FON”,
 - d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie „LON”.
- 1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie „FON” będą podstawą do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP ostatecznego pozwolenia na użytkowanie „FON”.
- 1.3. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania w sposób pozwalający uznać go za kompletny.
- 1.4. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.
- 1.5. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie „FON” dla instalacji odbiorczej / systemu dystrybucyjnego o nazwie (nazwa instalacji/systemu)”.
- 1.6. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSP o tych zmianach dostarczając aktualne dokumenty.
- 1.7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć:
 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl
- 1.8. Elementem niezbędnym do wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie „FON” jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej w zakresie generacji lub odbioru energii z sieci.
- 1.9. Wniosek o wydanie pozwolenia „FON” powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „**RODO**”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („**OSD**”).

OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
- poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

- przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
- badanie satysfakcji klientów,
- dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
- marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizującym proces przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie").

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

- w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;
- w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
- z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 - w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przed wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

- z biur informacji gospodarczej,
- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO WNIOSKU pu-DC-FON

O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FON

dla instalacji odbiorczych / nowych instalacji dystrybucyjnych / nowych systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego



pu-DC-FON

DANE WŁAŚCICIELA INSTALACJI / SYSTEMU:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia odbioru (dalej: NC DC), oświadczam, że dla przyłączonej instalacji/systemu przyłączanego do systemu przesyłowego w:

.....
(punkt/punkty dla przyłączonej instalacji/systemu przyłączanego do systemu przesyłowego)

zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do wykonania na obecnym etapie realizacji dla przyłączonej instalacji odbiorczej lub systemu dystrybucyjnego przyłączanych do systemu przesyłowego.

Instalacja odbiorcza lub instalacja dystrybucyjna lub system dystrybucyjny przyłączony do systemu przesyłowego dla których WNIOSKODAWCA wystąpił o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON, spełnia kryteria techniczne określone w NC DC, w dokumentach wydanych na jego podstawie, warunkach przyłączenia / połączenia / porozumieniu, jak również IRIESP.

Przeprowadzenie prób obciążeniowych instalacji odbiorczej lub instalacji dystrybucyjnej lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego nie zagrażają bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

ZAŁĄCZNIK nr 6 DO WNIOSKU pu-DC-FON

O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FON

dla instalacji odbiorczych / nowych instalacji dystrybucyjnych / nowych systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego



pu-DC-FON

DANE WŁAŚCICIELA INSTALACJI / SYSTEMU:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE /

Strony umowy nr o przyłączenie do sieci przesyłowej (dalej „Umowa”) zawartej w dniu, pomiędzy (zwaną dalej „Wnioskodawcą”) a (zwaną dalej „Operatorem”) zgodnie oświadczają, że w dniu nastąpiło przyłączenie (nazwa obiektu) w polu nr..... w rozdzielni kV w stacji elektroenergetycznej (nazwa stacji elektroenergetycznej).

Strony Umowy potwierdzają, że:

przyłączenie / połączenie Obiektu nastąpiło po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prób, pomiarów i testów zgodnie z zapisami Umowy / Porozumienia,

Obiekt spełnia wszystkie wymagania techniczne i warunki niezbędne do przyłączenia / połączenia określone w Umowie/Porozumieniu, Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia odbioru oraz w IRIESP.

Tym samym Strony potwierdzają, że wszystkie zobowiązania Stron wynikające z Umowy / Porozumienia dotyczące przyłączenia/połączenia Obiektu zostały wykonane, co nie wyklucza ostatecznego rozliczenia nakładów związanych z przyłączeniem / połączeniem Obiektu, zgodnie z Umową / Porozumieniem oraz możliwości dochodzenia innych ewentualnych roszczeń wynikających z tej Umowy / Porozumienia.

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania Wnioskodawcy

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania Operatora



pu-DC-LON

I. DANE WŁAŚCICIELA INSTALACJI / SYSTEMU:

numer dokumentu

wypełnia pracownik ENEA Operator

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

NIP

KRS

**adres
do korespondencji**
(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

imie i nazwisko

nr telefonu

nr telefonu	adres email
-------------	-------------

adres email

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.)

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI / SYSTEMU ORAZ MIEJSCA ICH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:

nazwa instalacji /
systemu

pełna nazwa, adres: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina

nr PPE
zgodnie z umowa

nr PPE

**punkty przyłączenia
/ połączenia**

1.

2.

punkty przyłączenia / połączenia instalacji / systemu wraz z poziomem napięcia przyłączenia:

Pozwolenie na użytkowanie³⁾

7

nr ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON)

data wydania pozwolenia

1

nr ograniczonego pozwolenia na użytkowanie (LON)

data wydania pozwolenia

**Umowa / aneks
do umowy**

nr umowy / aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania

nr umowy / aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania

IV. ZAKRES MODYFIKACJI / STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI DLA INSTALACJI / SYSTEMU:

№	Zdolność techniczna (podstawa prawna)	Zakres	Harmonogram
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

V. HARMONOGRAM

Zgodnie z art. 26 ust. 3 lit. c) NC DC maksymalny okres ważności pozwolenia LON nie może przekraczać 12 miesięcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 5 NC DC.

Data zgłoszenia/stwierdzenia utraty zdolności technicznej:

Deklarowana data przywrócenia zdolności technicznej:

Terminy pośrednie mające wpływ na ustalenie harmonogramu przywrócenia zdolności technicznych:

- a)..... (zadanie i data jego zakończenia)
b)..... (zadanie i data jego zakończenia)
c)..... (zadanie i data jego zakończenia)
d)..... (zadanie i data jego zakończenia)

Dodatkowe uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....

VI. OŚWIADCZENIE:

Wnioskodawca informuje, że²⁾:

- ☐ a) instalacja odbiorcza / instalacja dystrybucyjna / system dystrybucyjny przyłączony do systemu przesyłowego będzie podlegał tymczasowej istotnej modyfikacji lub utracie zdolności mającej wpływ na jego wydajność; lub
☐ b) miała miejsce awaria sprzętu prowadząca do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami; lub
☐ c) stwierdzono wystąpienie niezgodności z wymogami dotyczącymi ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucji / systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego, nr jw.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o wydanie pozwolenia LON dla instalacji odbiorczej/systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego.

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przysyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową lub elektroniczną. OSD/OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

☐ Wyrażam zgodę na przysyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną na adres mailowy

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:

- WAŻNE** - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu ¹⁾

OBJAŚNIENIA

¹⁾ W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

²⁾ Właściwe zaznaczyć / uzupełnić

Informacje dotyczące WNIOSKU

- 1.1 Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia odbioru (dalej: NC DC), procedura pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego obejmuje:
- a) pozwolenie na podanie napięcia EON,
 - b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION,
 - c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON,
 - d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie LON.
- 1.2 Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie „LON” będą podstawą do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP ograniczonego pozwolenia na podanie użytkowanie LON.
- 1.3 W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać go za kompletny.
- 1.4 Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.
- 1.5 WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie „LON” dla instalacji odbiorczej/instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego o nazwie (nazwa instalacji/systemu)”.
- 1.6 Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSP o tych zmianach dostarczając aktualne dokumenty.
- 1.7 Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć:
- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl
- 1.8 Wniosek o wydanie pozwolenia LON powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „**RODO**”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („**OSD**”).

OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
- poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

- przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
- badanie satysfakcji klientów,
- dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
- marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizującym proces przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie").

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

- w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;
- w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
- z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 - w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przed wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

- z biur informacji gospodarczej,
- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

OŚWIADCZENIE OSDn

do wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji



pu-OSDn

DANE OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jako operator systemu dystrybucyjnego zdefiniowany w art. 1 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru, system dystrybucyjny:

- nazwa własna
- adres obiektu
- numer PPE zgodnie z umową
- punkt przyłączenia
- moc przyłączeniowa systemu kW,

spełnia wymogi określone w tym rozporządzeniu i dokumentach opracowanych na jego podstawie oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

☐ Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego oświadczenia drogą elektroniczną na adres mailowy

WAŻNE

Szanowny Kliencie informujemy, że oświadczenie można złożyć:

- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

przyłączenie jednostki odbiorczej wykorzystywanej do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny na napięciu 1000 v lub niższym do sieci elektroenergetycznej



numer dokumentu
wypełnia pracownik ENEA Operator

_____ wypełnia pracownik ENEA Operacji

- **dla osoby fizycznej:** imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, adres email
- **dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:** pełna nazwa, NIP, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, adres email

PFSEI

NIP

**adres
do korespondencji**
(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

nazwa obiektu			
ulica, osiedle, plac, itp.		nr domu / działki	nr lokalu
-			
kod pocztowy	miejsowość	gmina	

Liczba i moc poszczególnych jednostek odbiorczych:

Lp.	Typ urządzenia	Producent	Moc minimalna czynna [kW]	Moc maksymalna czynna [kW]	Rodzaj usługi regulacji zapotrzebowania	Liczba [sztuki]
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem:		X	X	X	X	

Udzielimy odpowiedzi:

- telefonicznie - Call Center 61 850 40 00
- elektronicznie - e-mail: kontakt@operator.enea.pl
- w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

IV. PLANOWANA DATA PRZYŁĄCZENIA**ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O PRZYŁĄCZENIE / POROZUMIENIEM**.....
dzień miesiąc rok**V. DODATKOWE UWAGI WŁAŚCICIELA JEDNOSTKI ODBIORCZEJ / SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO:****VI. DODATKOWE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELA JEDNOSTKI ODBIORCZEJ / SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO:**

1. Informacje podane przez Właściciela instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego, w tym załączniki do Dokumentu instalacji, powinny być kompletne, poprawnie wypełnione, czytelne, nie zawierać błędów. W przypadku konieczności potrzeby ich uzupełnienia o dodatkowe informacje, Właściciel instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich wyjaśnień. Do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji niniejszy Dokument instalacji nie będzie stanowić podstawy do przyłączenia jednostki odbiorczej wykorzystywanej do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania.
2. W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania o uzupełnienie Dokumentu instalacji, złożone dokumenty zostaną zwrócone do Właściciela instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego.
3. Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
4. Właściciel instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest powiadomić właściwego Operatora Systemu o trwałym zaprzestaniu oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania za pomocą dedykowanego druku powiadomienia.

VII. OŚWIADCZENIE INSTALATORA JEDNOSTKI ODBIORCZEJ WYKORZYSTYWANEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUG REGULACJI ZAPOTRZEBOWANIA:

Imię, nazwisko, nr telefonu

adres zamieszkania
(ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

Oświadczam, że jednostki odbiorcze wykorzystywane do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności: NC DC, IRIESD i zasadami wiedzy technicznej i znajdują się w stanie umożliwiającym załączenie ich pod napięcie oraz zapewniają wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ustawy Prawo energetyczne za co przyjmuję odpowiedzialność.

Oświadczam że, posiadam uprawnienia do wykonywania jednostki odbiorczej wykorzystywanej do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania objętej niniejszym dokumentem:

- ☐ ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania jednostek odbiorczych wykorzystywanych do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania źródeł energii nr lub;
- ☐ ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci nr lub;
- ☐ uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi nr;
- ☐ inne

.....
data.....
czytelny podpis lub podpis i pieczęć Instalatora

VIII. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA JEDNOSTKI ODBIORCZEJ / SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO:

Oświadczam, że jednostka odbiorcza wykorzystywana do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania nie została zaklasyfikowana do powstających technologii zgodnie z tytułem VI NC DC.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ENEA Operator Sp. z o.o. przekazaną mi wraz z niniejszym dokumentem.

☐ Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego dokumentu drogą elektroniczną na adres mailowy

Szanowny Kliencie informujemy, że dokument instalacji można złożyć:

WAŻNE

- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data

.....
czytelny podpis lub podpis i pieczęć
właściciela

IX. ZAŁĄCZNIKI DO DOKUMENTU

1. Schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia jednostki odbiorczej.
2. Dokumentacja techniczna powykonawcza zawierająca co najmniej parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanej instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego (w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe jednostek odbiorczych wykorzystywanych do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania).
3. Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC DC wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie określonym w stosownej Procedurze testowania.
4. Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Właściciela instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego do występowania w jego imieniu.

OBJAŚNIENIA _____

¹⁾ W rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia odbioru do sieci (NC DC)

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „**RODO**”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („**OSD**”).

OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
- poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

- przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
- badanie satysfakcji klientów,
- dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
- marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizującym proces przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie").

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

- w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;
- w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
- z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 - w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przed wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

- z biur informacji gospodarczej,
- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

**O ZAPRZESTANIU OFEROWANIA USŁUG REGULACJI
ZAPOTRZEBOWANIA ORAZ / LUB O TRWAŁEJ LIKWIDACJI JEDNOSTKI
ODBIORCZEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REGULACJĘ ZAPOTRZEBOWANIA**



numer dokumentu

wypełnia pracownik ENEA Operator

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

NIP

KRS

**adres
do korespondencji**
(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

imię i nazwisko

nr telefonu

adres email

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.

nazwa i adres
zainstalowania jednostki**typ urządzenia**

nr PPE
zgodnie z umową

moc przyłączeniowa

**punkty
przyłączenia**

1.

2.

punkty przyłączenia jednostki odbiorczej wraz z poziomem napięcia przyłączenia:

data i numer
pozwolenia FON¹⁾

Rodzaj świadczonych usług regulacji zapotrzebowania

Zdalnie regulowane	
Regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Regulacja mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Zarządzanie ograniczeniami przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Niezależnie regulowane	
Regulacja częstotliwości systemu w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Bardzo szybka regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N

IV. OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTANIU OFEROWANIA USŁUG REGULACJI ZAPOTRZEBOWANIA / LIKWIDACJI JEDNOSTKI ODBIORCZEJ

Oświadczam, że jako Właściciel instalacji odbiorczej / OZSD planuję z dniem

- a) zaprzestać oferowania usług regulacji zapotrzebowania w zakresie²⁾:

Zdalnie regulowane	
Regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Regulacja mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Zarządzanie ograniczeniami przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Niezależnie regulowane	
Regulacja częstotliwości systemu w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Bardzo szybka regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N

- b) trwałą likwidację jednostki odbiorczej umożliwiającą regulację zapotrzebowania²⁾:

☐ Wyrażam zgodę na przysyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego powiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy

WAŻNE Szanowny Kliencie informujemy, że powiadomienie można złożyć:
- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data wystawienia dokumentu

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu³⁾

OBJAŚNIENIA

¹⁾ Dotyczy jednostki odbiorczej przyłączonej pod napięciem powyżej 1000 V świadczących usługi regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

³⁾ W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.



pu-DRUD

I. DANE WŁAŚCICIELA JEDNOSTKI ODBIORCZEJ:

numer dokumentu

wypełnia pracownik ENEA Operator

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

NIP

KRS

**adres
do korespondencji**
(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

imię i nazwisko

nr telefonu	adres email
-------------	-------------

nr telefonu

adres email

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI ODBIORCZEJ:

nazwa i adres
zainstalowania jednostki**typ urządzenia**

nr PPE
zgodnie z umową

moc przyłączeniowa

**punkty
przyłączenia**

1.

2.

punkty przyłączenia jednostki odbiorczej wraz z poziomem napięcia przyłączenia:

Rodzaj świadczonych usług regulacji zapotrzebowania

Zdalnie regulowane	
Regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Regulacja mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Zarządzanie ograniczeniami przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Niezależnie regulowane	
Regulacja częstotliwości systemu w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Bardzo szybka regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

- Załącznik 1 Sprawozdanie z przebiegu testów.
- Załącznik 2 Schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia jednostki odbiorczej.
- Załącznik 3 Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC DC wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie określonym w stosownej Procedurze testowania.
- Załącznik 4 Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Właściciela instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego do występowania w jego imieniu.

V. OŚWIADCZENIE:

Właściciel oświadcza, że zgodnie z art. 33 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia odbioru (Dz.U. UE z 18.8.2016 L 223/10) jednostka odbiorcza umożliwia regulację zapotrzebowania oraz pozytywnie ukończyła testy zgodności określone w art. 36-47 w/w Rozporządzenia.

Dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania (DRUD) jest niezbędny do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON).

☐ Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego dokumentu drogą elektroniczną na adres mailowy

WAŻNE

Szanowny Kliencie informujemy, że dokument można złożyć:

- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data wystawienia dokumentu

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu ¹⁾

OBJAŚNIENIA _____

¹⁾ W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

pu-NDRUD

wypełnia pracownik ENEA Operator

_____ wypełnia pracownik ENEA Operacji

**adres
do korespondencji**
(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

imię i nazwisko

adres email

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt 1.

nazwa i adres
zainstalowania jednostki**typ urządzenia**

nr PPE
zgodnie z umowa

moc przyłączeniowa

moc przyłączeniowa

**punkty
przyłączenia**

1. _____ 2. _____

punkty przyłączenia jednostki odbiorczej wraz z poziomem napięcia przyłączenia:

data i numer
pozwolenia FON¹⁾

Rodzaj świadczonych usług regulacji zapotrzebowania

Zdalnie regulowane	
Regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Regulacja mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Zarządzanie ograniczeniami przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Niezależnie regulowane	
Regulacja częstotliwości systemu w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Bardzo szybka regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N

IV. OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTANIU OFEROWANIA USŁUG REGULACJI ZAPOTRZEBOWANIA / LIKWIDACJI JEDNOSTKI ODBIORCZEJ

Oświadczam, że jako Właściciel instalacji odbiorczej / OZSD planuję z dniem

- a) zaprzestać oferowania usług regulacji zapotrzebowania w zakresie²⁾:

Zdalnie regulowane	
Regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Regulacja mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Zarządzanie ograniczeniami przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Niezależnie regulowane	
Regulacja częstotliwości systemu w ramach odpowiedzi odbioru	T / N
Bardzo szybka regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru	T / N

- b) trwałą likwidację jednostki odbiorczej umożliwiającą regulację zapotrzebowania²⁾:

☐ Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego powiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy

WAŻNE Szanowny Kliencie informujemy, że powiadomienie można złożyć:
- papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

.....
data wystawienia dokumentu

.....
dane i podpisy lub podpis i pieczęć
osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu³⁾

OBJAŚNIENIA

¹⁾ Dotyczy jednostki odbiorczej przyłączonej pod napięciem powyżej 1000 V świadczących usługi regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

³⁾ W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

Pozwolenie na podanie napięcia
EON

nr

dotyczące instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu
przesyłowego / instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do
systemu przesyłowego / systemu dystrybucyjnego
przyłączonego do systemu przesyłowego¹

wystawione przez
(nazwa Operatora)

dla
(nazwa obiektu)

będącego własnością
(nazwa Spółki)

Data wystawienia pozwolenia:

¹ Wybrać właściwe

dotyczy: Pozwolenia na podanie napięcia EON dla instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego / instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego / systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego²

..... (dalej: „Operator”) w odpowiedzi na dostarczony w dniu, od (dalej „Spółka”), wniosek o wydanie pozwolenia na podanie napięcia (dalej „EON”), na mocy art. 23 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia odbioru (Dz.U. UE z 18.8.2016 L 223/10) oraz w związku z:

- umową przyłączeniową / połączeniową nr z dnia³;
- umową / aneksem² do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej nr

wydaje niniejsze pozwolenie EON.

Pozwolenie EON uprawnia właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego² przyłączonego do systemu przesyłowego do podania napięcia na jego sieć wewnętrzną i urządzenia pomocnicze poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci, które jest określone dla punktu przyłączenia.

Pozwolenie EON traci ważność z dniem..... lub od momentu rozpoczęcia obowiązywania pozwolenia ION.

² Wybrać właściwe

³ Wstawić datę doręczenia Klientowi obustronnie podpisanego egzemplarza umowy o przyłączenie/połączenie

Tymczasowe pozwolenie na użytkowanie
ION

nr

dotyczące instalacji odbiorczej przyłączonej
do systemu przesyłowego / instalacji dystrybucyjnej
przyłączonej do systemu przesyłowego / systemu
dystrybucyjnego przyłączonego do systemu
przesyłowego¹

wystawione przez
(nazwa Operatora)

dla
(nazwa obiektu)

będącego własnością
(nazwa Spółki)

Data wystawienia pozwolenia:

Data ważności pozwolenia:

¹ Wybrać właściwe

dotyczy: Tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION dla instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego / instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego / systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego²

..... (dalej „Operator”) w odpowiedzi na dostarczony w dniu, od (dalej „Spółka”), wniosek o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie (dalej „ION”), na mocy art. nr 24 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci odbioru (Dz.U. UE z 18.8.2016 L 223/10) (dalej „NC DC”) oraz w związku z:

- umową przyłączeniową / połączeniową nr z dnia³;
- umową / aneksem² do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej nr

wydać niniejsze pozwolenie ION.

Pozwolenie ION uprawnia Spółkę do eksploatacji instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego² przyłączonego do systemu przesyłowego oraz do przesyłu energii poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci przesyłowej przez czas określony, pod warunkiem wcześniejszego zawarcia z Operatorem umowy o świadczenie usług przesyłowych. Instalacja / system² uzyskał/a pozwolenie na podanie napięcia EON o numerze z dnia....., które traci ważność z dniem rozpoczęcia obowiązywania pozwolenia ION.

Pozwolenie ION zaczyna obowiązywać od pomyślnego przeprowadzenia prób napięciowych. Maksymalny okres, przez który właściciel instalacji/operator systemu dystrybucyjnego² przyłączonego do systemu przesyłowego może utrzymać status pozwolenia ION, wynosi 24 miesiące. Właściwy OSP ma prawo wyznaczyć krótszy okres ważności pozwolenia ION. Właściwy OSP ma prawo wydłużyć czas trwania pozwolenia ION, lecz jego sumaryczny czas trwania nie może przekroczyć 24 miesięcy. Nierozstrzygnięte kwestie muszą zostać wyraźnie określone w chwili składania wniosku o przedłużenie.

Przedłużenie okresu, w którym właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego² przyłączonego do systemu przesyłowego może utrzymać status pozwolenia ION dłużej niż przez okres określony w ust. 4, może zostać przyznane, jeżeli wniosek o przyznanie odstępstwa zostanie złożony do właściwego OSP przed upływem przedmiotowego okresu zgodnie z procedurą odstępstwa ustanowioną w art. 50 NC DC.

² Wybrać właściwe

³ Wstawić datę doręczenia Klientowi obustronnie podpisanego egzemplarza umowy o przyłączenie/połączenie

Ostateczne pozwolenie na użytkowanie
FON

nr

dotyczące instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej
/ systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu
przesyłowego¹

wystawione przez
(nazwa Operatora)

dla
(nazwa obiektu)

będziego własnością
(nazwa Spółki)

Data wystawienia pozwolenia:

¹ Wybrać właściwe

dotyczy: Ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON dla instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego²

..... (dalej „Operator”) w odpowiedzi na dostarczony w dniu, od (dalej „Spółka”), wniosek o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (dalej „FON”), na mocy art. 25 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci odbioru (Dz.U. UE z 18.8.2016 L 223/10) (dalej NC DC) oraz w związku z:

- umową przyłączeniową / połączeniową nr z dnia³;
- umową / aneksem² do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej nr z dnia

wydaje niniejsze pozwolenie FON.

Pozwolenie FON uprawnia Spółkę do eksploatacji instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego² przyłączonego do systemu przesyłowego oraz przesyłu energii poprzez wykorzystanie przyłączenia / połączenia² z siecią przesyłową. Instalacja odbiorcza / system dystrybucyjny² uzyskał wcześniej tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION o numerze z dnia, które traci ważność z dniem wydania pozwolenia FON.

Niniejsze pozwolenie FON przypisane jest do instalacji / systemu² i jest przekazywane każdemu kolejnemu następcy prawnemu.

Niniejszy dokument jest równoważny z protokołem sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń energetycznych.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust 2 NC DC Spółka jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania Operatora o zaistnieniu następujących okoliczności w przypadku kiedy:

- a) instalacja / system² podlega tymczasowo istotnej modyfikacji lub
- b) instalacja / system² podlega utracie zdolności mającej wpływ na jego wydajność; lub
- c) w instalacji / systemie² wystąpiła awaria sprzętu prowadząca do niezgodności z odpowiednimi wymogami.

Jeśli Spółka ma uzasadnione przekonanie, że okoliczności opisane powyżej będą utrzymywać się przez okres dłuższy niż 3 miesiące jest zobowiązana wystąpić bezzwłocznie do Operatora o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie dla instalacji / systemu² (pozwolenia LON) zgodnie z art. 26 ust. 3 NC DC oraz zapisami umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej. W przypadku wydania przez Operatora pozwolenia LON zawiesza się pozwolenie FON w okresie ważności pozwolenia LON odniesieniu do pozycji, dla których wydano pozwolenie LON.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 6 NC DC Operator ma prawo odmówić zezwolenia na eksploatację instalacji / systemu² po upływie ważności pozwolenia LON. W takich przypadkach pozwolenie FON traci automatycznie ważność.

Pozwolenie FON traci ważność w przypadku, gdy właściciel instalacji / systemu² ostatecznie zrezygnuje z jego eksploatacji w terminie przez siebie określonym, ale nie później niż w chwili trwałego odłączenia.

² Wybrać właściwe

³ Wstawić datę doręczenia Klientowi obustronnie podpisanego egzemplarza umowy o przyłączenie/połączenie

Ograniczone pozwolenie na użytkowanie
LON

nr

dotyczące nowych instalacji odbiorczych / nowych
instalacji dystrybucyjnych / nowych systemów
dystrybucyjnych przyłączonych do systemu
przesyłowego¹

wystawione przez
(nazwa Operatora)

dla
(nazwa obiektu)

będącego własnością
(nazwa Spółki)

Data wystawienia pozwolenia:

Termin ważności pozwolenia:

¹ Wybrać właściwe

dotyczy: Ograniczone pozwolenie na użytkowanie LON dla nowych instalacji odbiorczych / nowych instalacji dystrybucyjnych / nowych systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego²

..... (dalej „Operator”) w odpowiedzi na dostarczony w dniu,
od (dalej „Spółka”), wniosek o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie
(dalej „LON”), na mocy art. 26 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 roku,
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz.U. UE z 18.8.2016 L 223/10) (dalej
„NC DC”) oraz w związku z:

- wydanym ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie (dalej: FON) o nr z dnia

wydaje niniejsze pozwolenie LON.

1. Harmonogram:

Zgodnie z art. 26 ust. 3 lit. c) NC DC maksymalny okres ważności pozwolenia LON nie może przekraczać 12 miesięcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 5 NC DC.

Data zgłoszenia/stwierdzenia utraty zdolności technicznej:

Deklarowana data przywrócenia zdolności technicznej:

Terminy pośrednie mające wpływ na ustalenie harmonogramu przywrócenia zdolności technicznych:

- a)..... (zadanie i data jego zakończenia)
- b)..... (zadanie i data jego zakończenia)
- c)..... (zadanie i data jego zakończenia)
- d)..... (zadanie i data jego zakończenia)

Dodatkowe uwagi:

.....
.....
.....
.....

2. Termin ważności pozwolenia LON

..... (nazwa Operatora) udziela ograniczonego pozwolenia na użytkowanie dla instalacji odbiorczej / systemu dystrybucyjnego² przyłączonego do systemu przesyłowego określonego na wstępie.

Termin ważności ograniczonego pozwolenia na użytkowanie (LON)³:

3. Zapisy końcowe

Pozwolenie LON zawiesza pozwolenie FON w okresie ważności pozwolenia LON w odniesieniu do pozycji, dla których je wydano.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 6 NC DC Operator może odmówić zgody na eksploatację dla instalacji odbiorczej / systemu dystrybucyjnego² przyłączonego do systemu przesyłowego, jeżeli upływa ważność pozwolenia LON, a okoliczność, która spowodowała jego wydanie, utrzymuje się, o czym Operator poinformuje na piśmie Spółkę. W takim przypadku pozwolenie FON traci automatycznie ważność.

² Wybrać właściwe

³ Termin ważności LON może zostać skrócony na wniosek Spółki

Ostateczne pozwolenie na użytkowanie
FON

nr

dotyczące jednostki odbiorczej w ramach instalacji
odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego¹
przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V
świadczącej usługi regulacji zapotrzebowania

wystawione przez
(nazwa Operatora)

dla
(nazwa obiektu)

będącego własnością
(nazwa Spółki)

Data wystawienia pozwolenia:

¹ Wybrać właściwe

dotyczy: Ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON jednostki odbiorczej w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego² przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V świadczącej usługi regulacji zapotrzebowania

..... (dalej „Operator”) w odpowiedzi na dostarczony w dniu, od (dalej „Spółka”), dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania (dalej „DRUD”), na mocy art. 33 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci odbioru (Dz.U. UE z 18.8.2016 L 223/10) (dalej „NC DC”) oraz w związku z:

- umową przyłączeniową / połączeniową nr z dnia³;
- umową / aneksem ~~Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.~~ do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej nr z dnia

wydaje niniejsze pozwolenie FON obejmujące usługi regulacji zapotrzebowania.

Niniejsze pozwolenie FON uprawnia Właściciela instalacji odbiorczej / Operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego² do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania przez jednostki odbiorcze. Niniejsze pozwolenie FON przypisane jest do instalacji / systemu² i jest przekazywane każdemu kolejnemu następcy prawnemu nie naruszając przy tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pozwolenie FON dla usług regulacji zapotrzebowania jest równoważne z protokołem sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń energetycznych.

Szczegółowe parametry techniczne świadczonych usług regulacji zapotrzebowania stanowią załącznik do niniejszego pozwolenia.

Zgodnie z zapisami art. 31 ust 3 NC DC Spółka jest zobowiązana do poinformowania Operatora o zaistnieniu następujących okoliczności w przypadku kiedy:

- a) podjęto decyzję zaprzestania oferowania usług regulacji zapotrzebowania, lub
- b) jednostka odbiorcza umożliwiająca regulację zapotrzebowania podlega trwałej likwidacji.

W przypadku trwałej rezygnacji ze świadczenia usług regulacji zapotrzebowania Odbiorca jest zmuszony wystąpić z powiadomieniem o decyzji zaprzestania oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub² o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania.

Pozwolenie FON dla usług regulacji zapotrzebowania traci ważność w przypadku, gdy właściciel instalacji / systemu² ostatecznie zrezygnuje z jego eksploatacji w terminie przez siebie określonym, ale nie później niż w chwili trwałego odłączenia.

² Wybrać właściwe

³ Wstawić datę doręczenia Klientowi obustronnie podpisanego egzemplarza umowy o przyłączenie/połączenie